

АКТ №1314

**разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.**

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина

Объект: «Котельная «Храмовый комплекс»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная «Храмовый комплекс» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d400 мм по ул. Гагарина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения сталь d57 от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная «Храмовый комплекс» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации чугун d150 мм по ул. Гагарина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

4.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети чугун d150 от КК-1 до КК-2 (балансовая принадлежность не определена)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по наружной стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети от КК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент



(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»



Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

- Граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1315
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Дзержинского,7

Объект: «Котельная «ДК Октябрь»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент», в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная «ДК Октябрь» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d400 мм по ул. Дзержинского (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения н/э d225 мм L=101 м от ВК-1 до ВК-2 (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-2 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения сталь d76 мм от ВК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная «ДК Октябрь» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации а/ч d150 мм по ул. Дзержинского (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами на участке от КК-1 до КК-2 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

5.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.5.1) по внешней стороне существующего канализационного колодца КК-2 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети н/э d76, L=12 м от фундамента здания до КК-1 (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»

/ Дугина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

- В – сети водопровода
 - К – сети бытовой канализации
 ————— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1316
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Ленина,8

Объект: «Котельная Ленина,8»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная Ленина 8» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d110 мм по ул. Ленина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами внутри здания по ул. Ленина,8 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

2.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.2.1) по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения, проложенные совместно с тепловыми сетями сталь d108 мм от фундамента здания до котельной (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная Ленина 8» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент



(Ф.И.О.)
«___» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»



Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«___» _____ 202__ г.

Экспл. отв. и баланс принадлежность абонента (В)

Экспл. отв. и баланс принадлежность опред. согласно п.2.1 настоящего АР (В)

Экспл. отв. и баланс принадлежность МП "Водоканал" (В)

- В - - сети водопровода
 - К - - сети бытовой канализации
 ————— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1317
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Мира, 52а

Объект: «Котельная 75 квартал»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная 75 квартал» осуществляется:

1.1. От стального водопровода, проложенного совместно с тепловыми сетями диаметром d 57 мм по ул. Мира (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения сталь d57, L=16 м от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная 75 квартал» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент:


(Ф.И.О.)
202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


/ Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная 75 квартал» по ул. Мира, 52а**

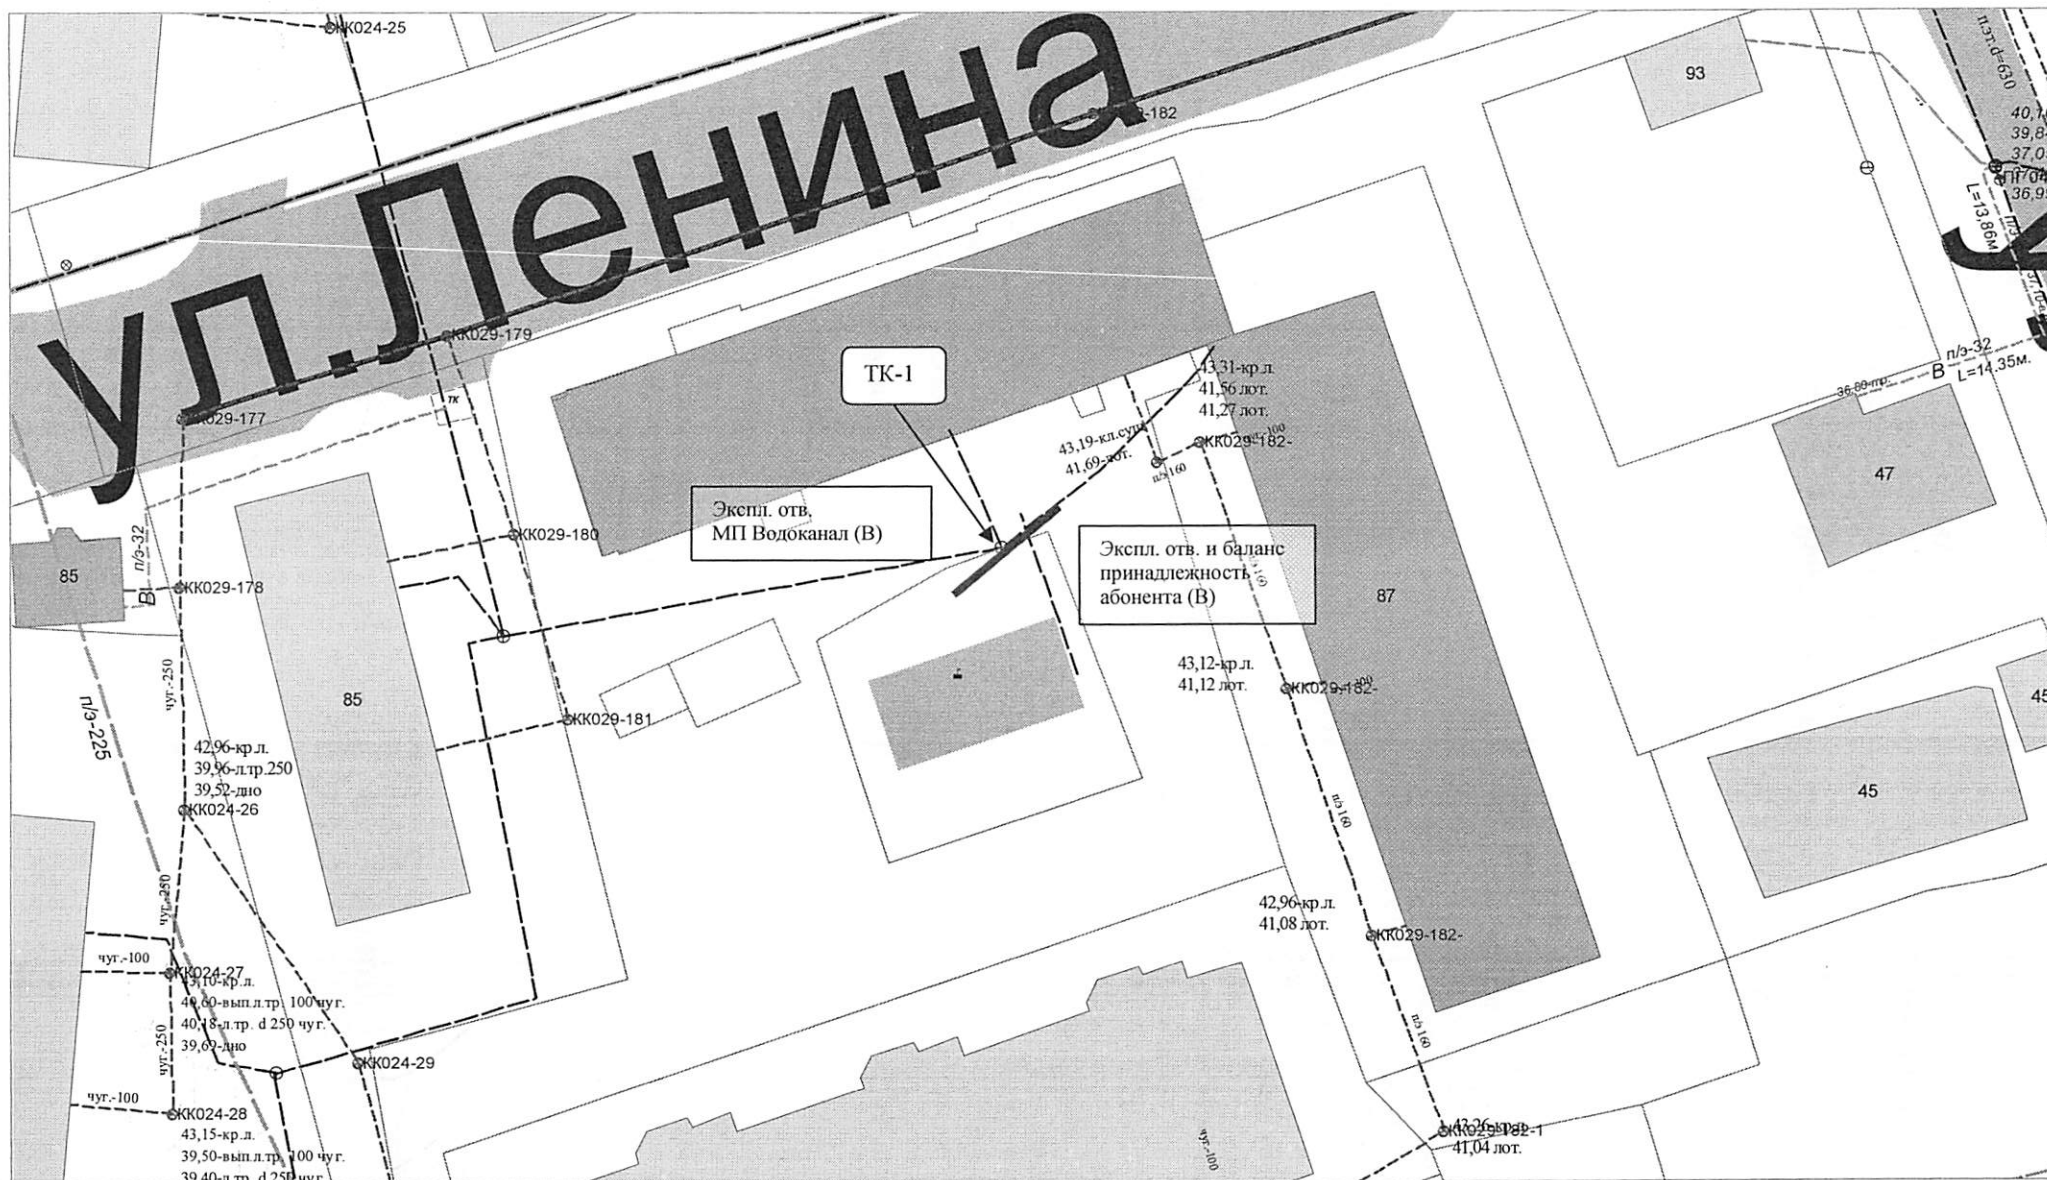

Обозначение:

- **В** - сети водопровода
- **К** - сети бытовой канализации
- **—** - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1318
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Рознина, 36

Объект: «Котельная Школа №6»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная Школа №6» осуществляется:

1.1. От п/э водопровода диаметром d110 мм по ул. Рознина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения от ТК-1 до ТК-2 (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-2 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения сталь d57 мм от ТК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная Школа №6» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации чугун d150 мм по ул. Рознина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

4.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся канализационные сети чугун d200 мм от КК-1 до КК-2 (балансовая принадлежность не определена)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующего канализационного колодца КК-2 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети от фундамента здания до КК-2 (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-2 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

«___» _____ 202__ г. (Ф.И.О.)


Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

«___» _____ 202__ г.

Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная Школа №6» по ул. Розинна,36

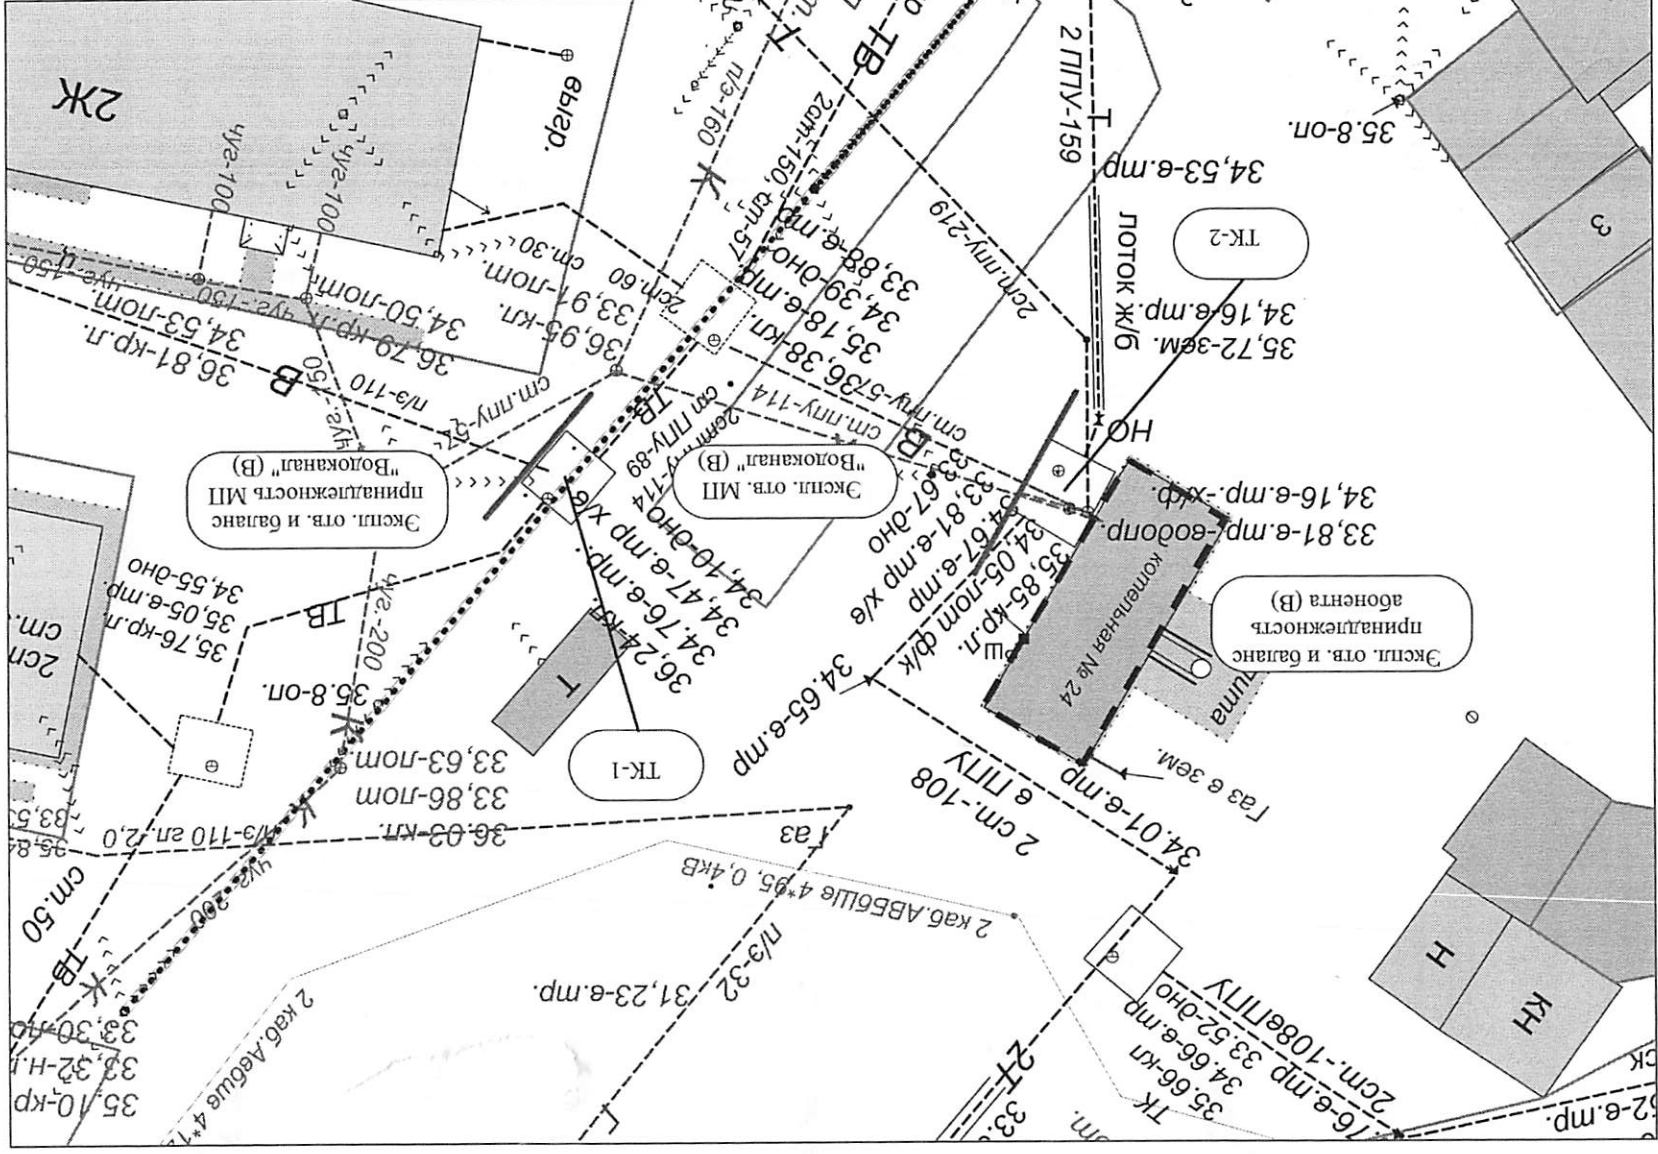


Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации

— — — — — граница эксплуатационной ответственности

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная Школа №6» по ул. Рознина,36**

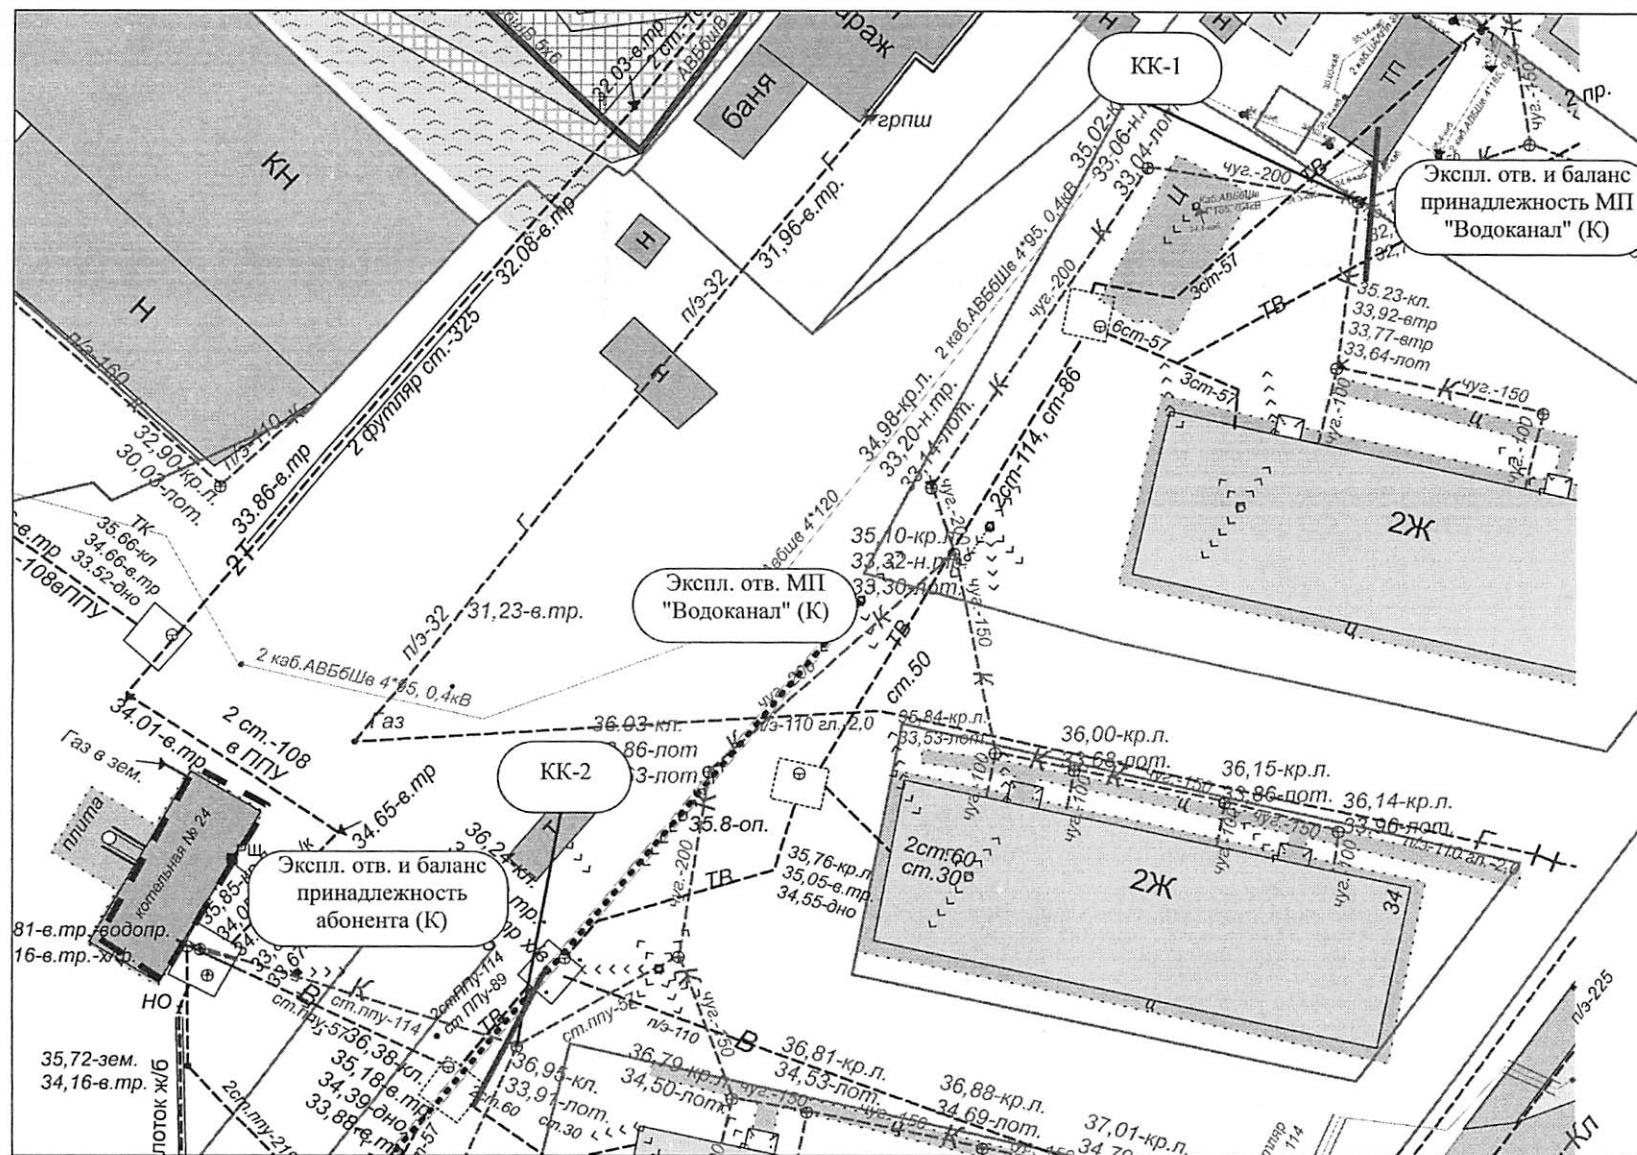

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- Ж - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1319

**разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.**

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Маяковского

Объект: «Котельная Школа № 3»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная Школа № 3» осуществляется:

1.1. От стального водопровода, проложенного совместно с тепловыми сетями, диаметром d 110 мм по ул. Геологов (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камере ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения ппу d133, L=24 м от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная Школа № 3» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент



(Ф.И.О.)

«__»

202__

г.

Представитель МП «Водоканал»




Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

«__»

202__

г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная Школа № 3» по ул. Маяковского**

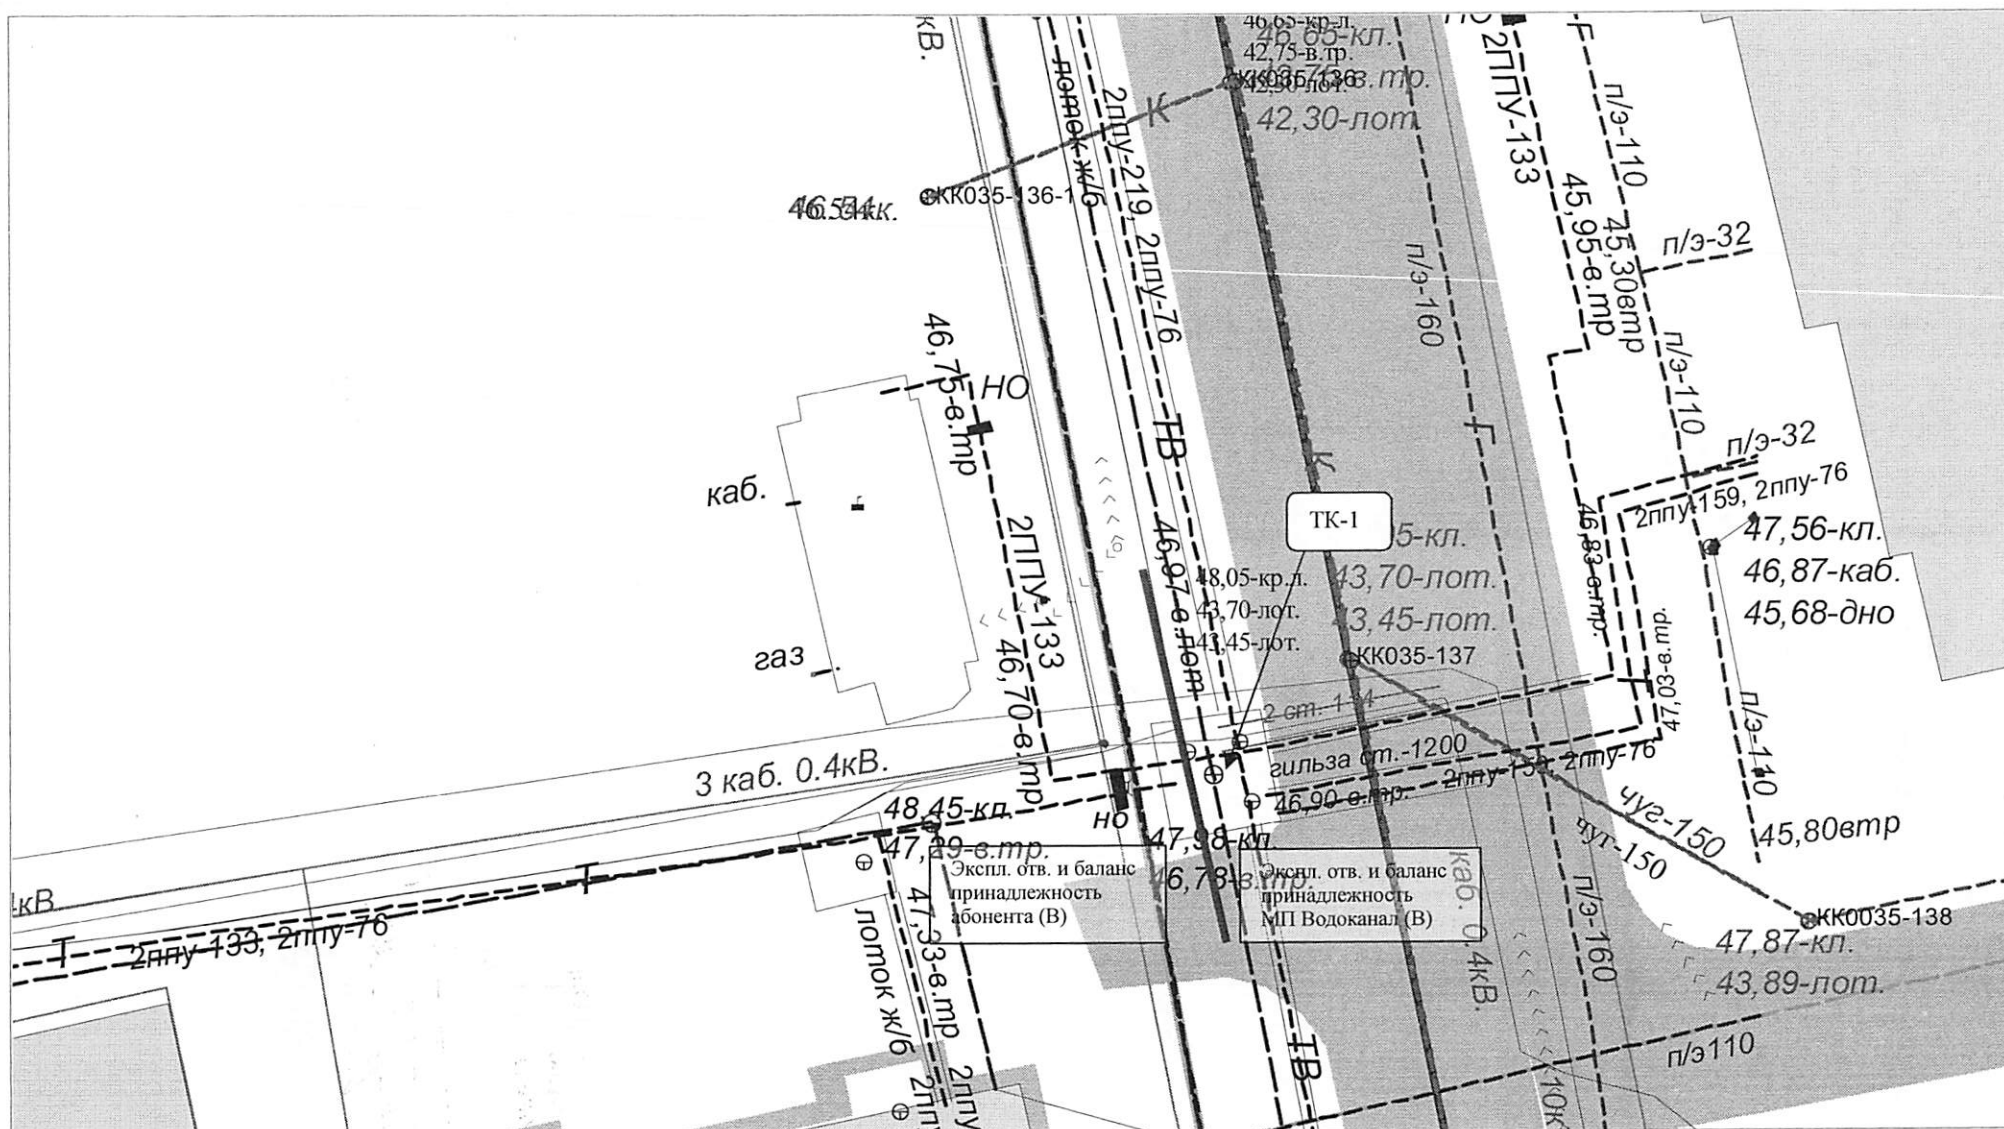

Обозначение:

- В - сети водопровода

- К - сети бытовой канализации

— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1320
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Островского, 37

Объект: «Котельная учебно-воспитательного комплекса»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная учебно-воспитательного комплекса» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 32 мм по ул. Островского (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная учебно-воспитательного комплекса» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент


(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


/ Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная учебно-воспитательного комплекса» по ул. Островского,37**

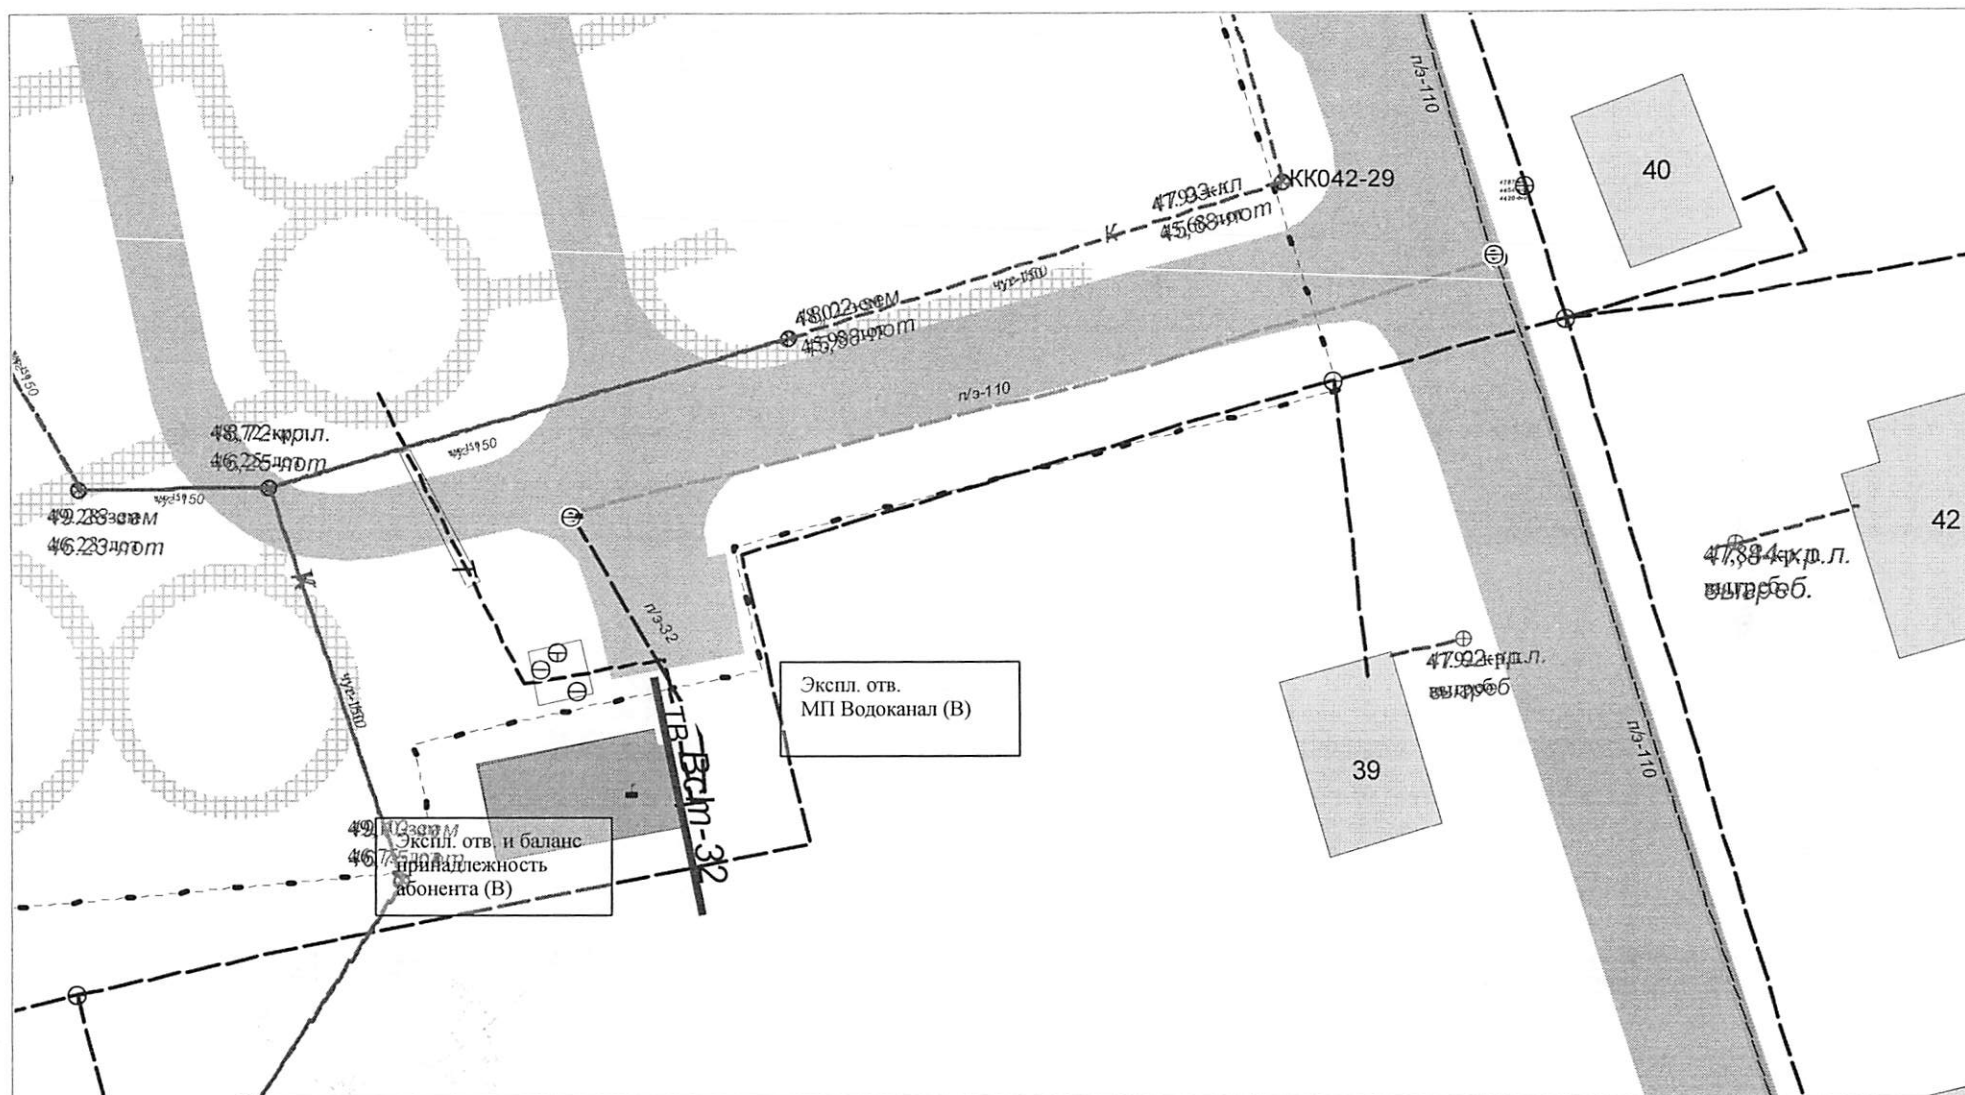

Обозначение:

- В - сети водопровода

- К - сети бытовой канализации

— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1321
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Дунина-Горкавича

Объект: «Котельная 124 квартал»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная 124 квартал» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 110 мм по ул. Дунина-Горкавича (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне тепловой камеры (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная 124 квартал» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации н/э d 160 мм по ул. Дунина-Горкавича (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по наружной стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационный выпуск н/э d 160, L=1,6 м от фундамента здания до КК-1 (схема на обороте)

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационные колодцы: КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент




(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»



Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

по объекту: «Котельная 124 квартал» по ул. Дунина-Горкавич

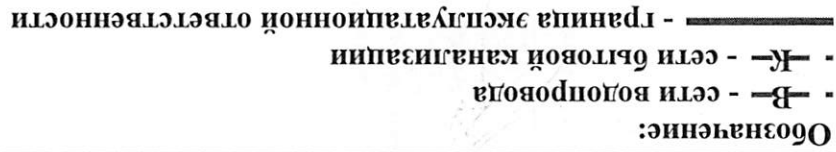

АКТ №1322
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Дзержинского,30

Объект: «Котельная Дзержинского 30»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная Дзержинского 30» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 63 мм по ул. Дзержинского (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1 Границы эксплуатационной ответственности между абонентами на участке от ВК-1 до ВК-2 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности заключаемым между «абонентами» самостоятельно

2.2 Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.2.1) по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения н/э d63, L=110 м от ВК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная Дзержинского 30» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации чугун d 150 мм по ул. Дзержинского (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по наружной стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационный выпуск чугун d150, L=1,5 м от фундамента здания до КК-1 (схема на обороте)

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационные колодцы: КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».
- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент


«__» _____ 202__ г. (Ф.И.О.)

Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная Дзержинского 30» по ул. Дзержинского, 30**

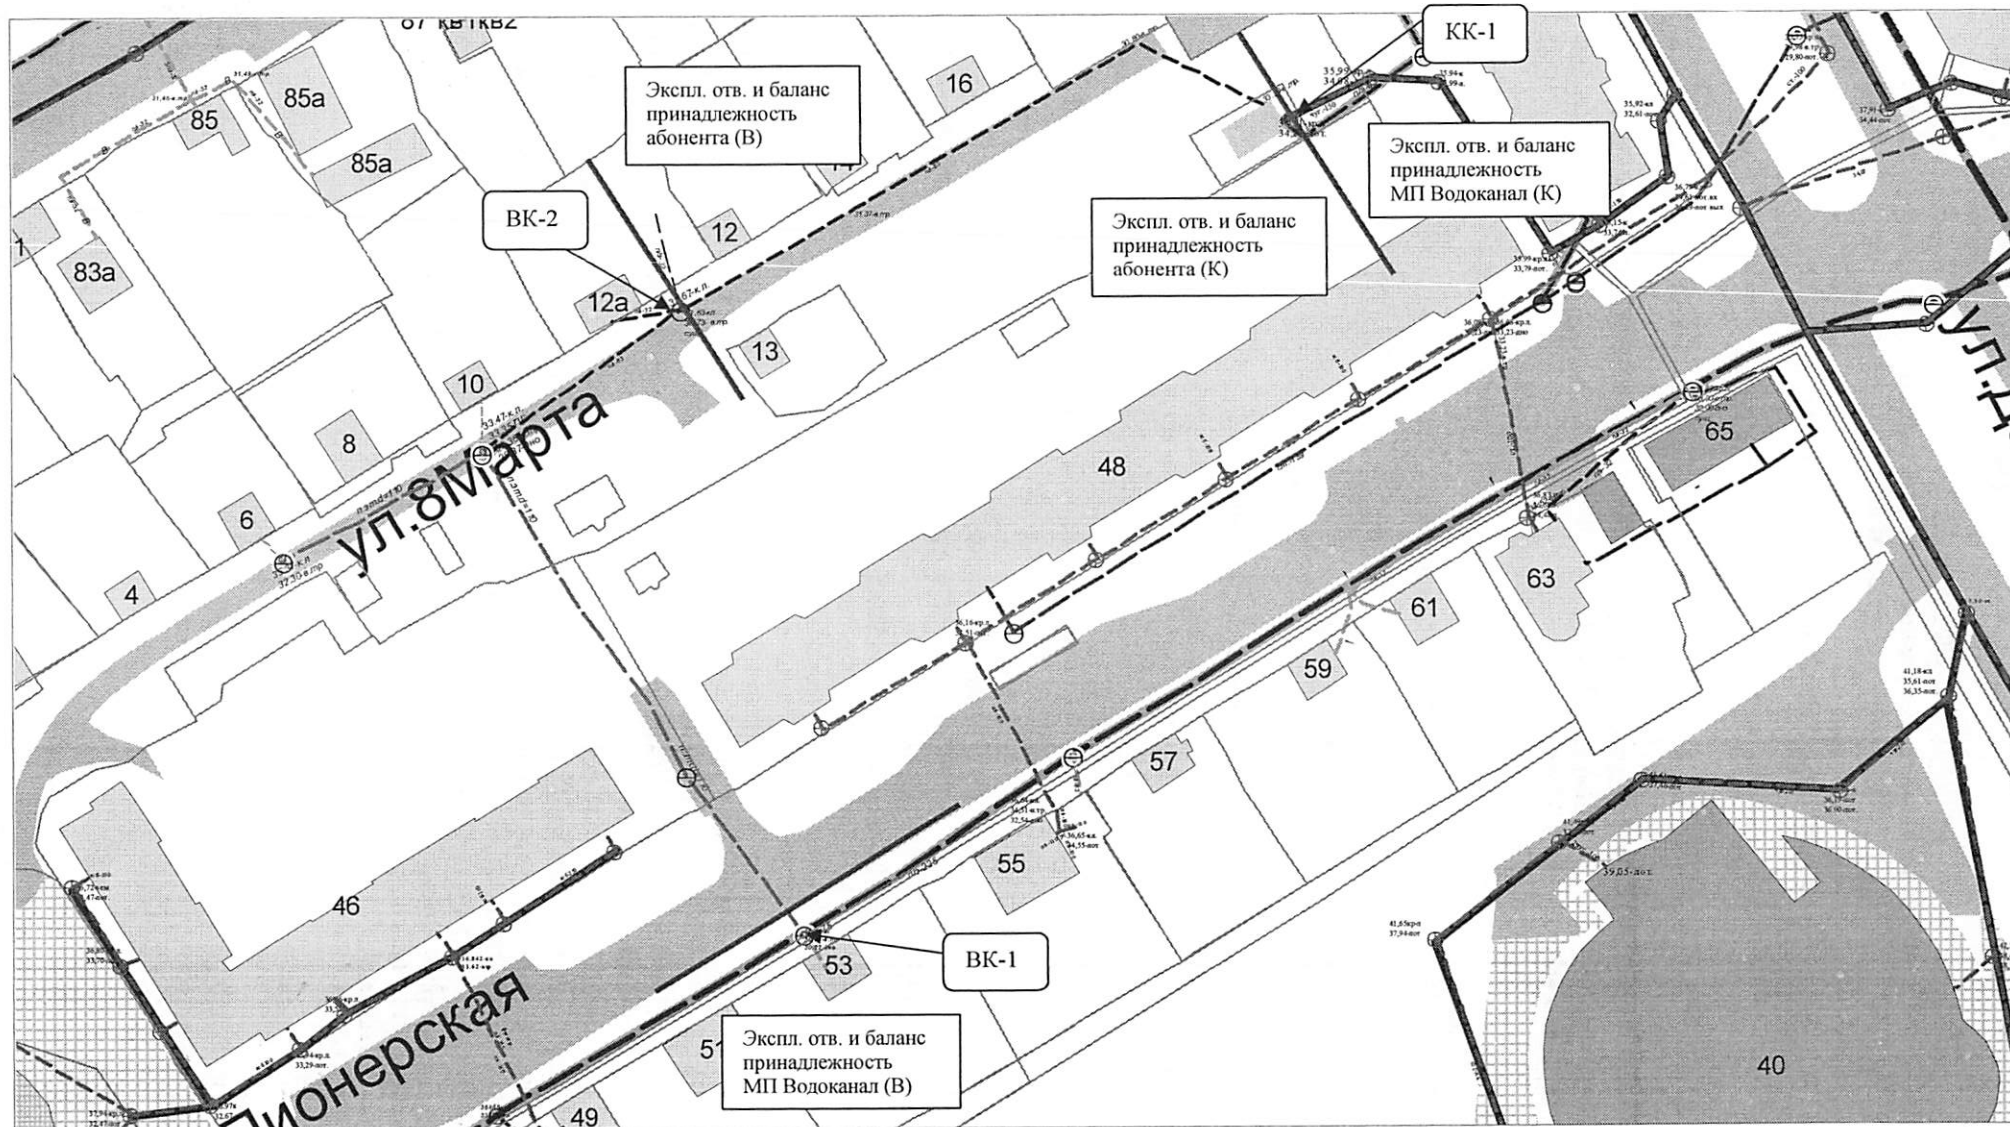

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1323
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова-Чкалова-Дорониной-Шевченко

Объект: «Котельная центральный квартал»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная центральный квартал» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 110 мм по ул. Строителей (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водопровода, проложенные совместно с тепловыми сетями от ТК до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная центральный квартал» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

«__» _____ 202__ г.
(Ф.И.О.)

Представитель МП «Водоканал»

«__» _____ 202__ г.
Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

по объекту: «Котельная центральный квартал» по ул. Чехова-Чкалова-Доронина-Шевченко



Обозначение:

- ~~В~~ - сети водопровода
- ~~К~~ - сети бытовой канализации

———— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1324
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Комсомольская, 63

Объект: «Котельная «Театрально-концертный комплекс»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная «Театрально-концертный комплекс» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d160 мм по ул. Комсомольская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная «Театрально-концертный комплекс» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент

(Ф.И.О.)
«___» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«___» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная «Театрально-концертный комплекс» по ул. Комсомольская, 63**

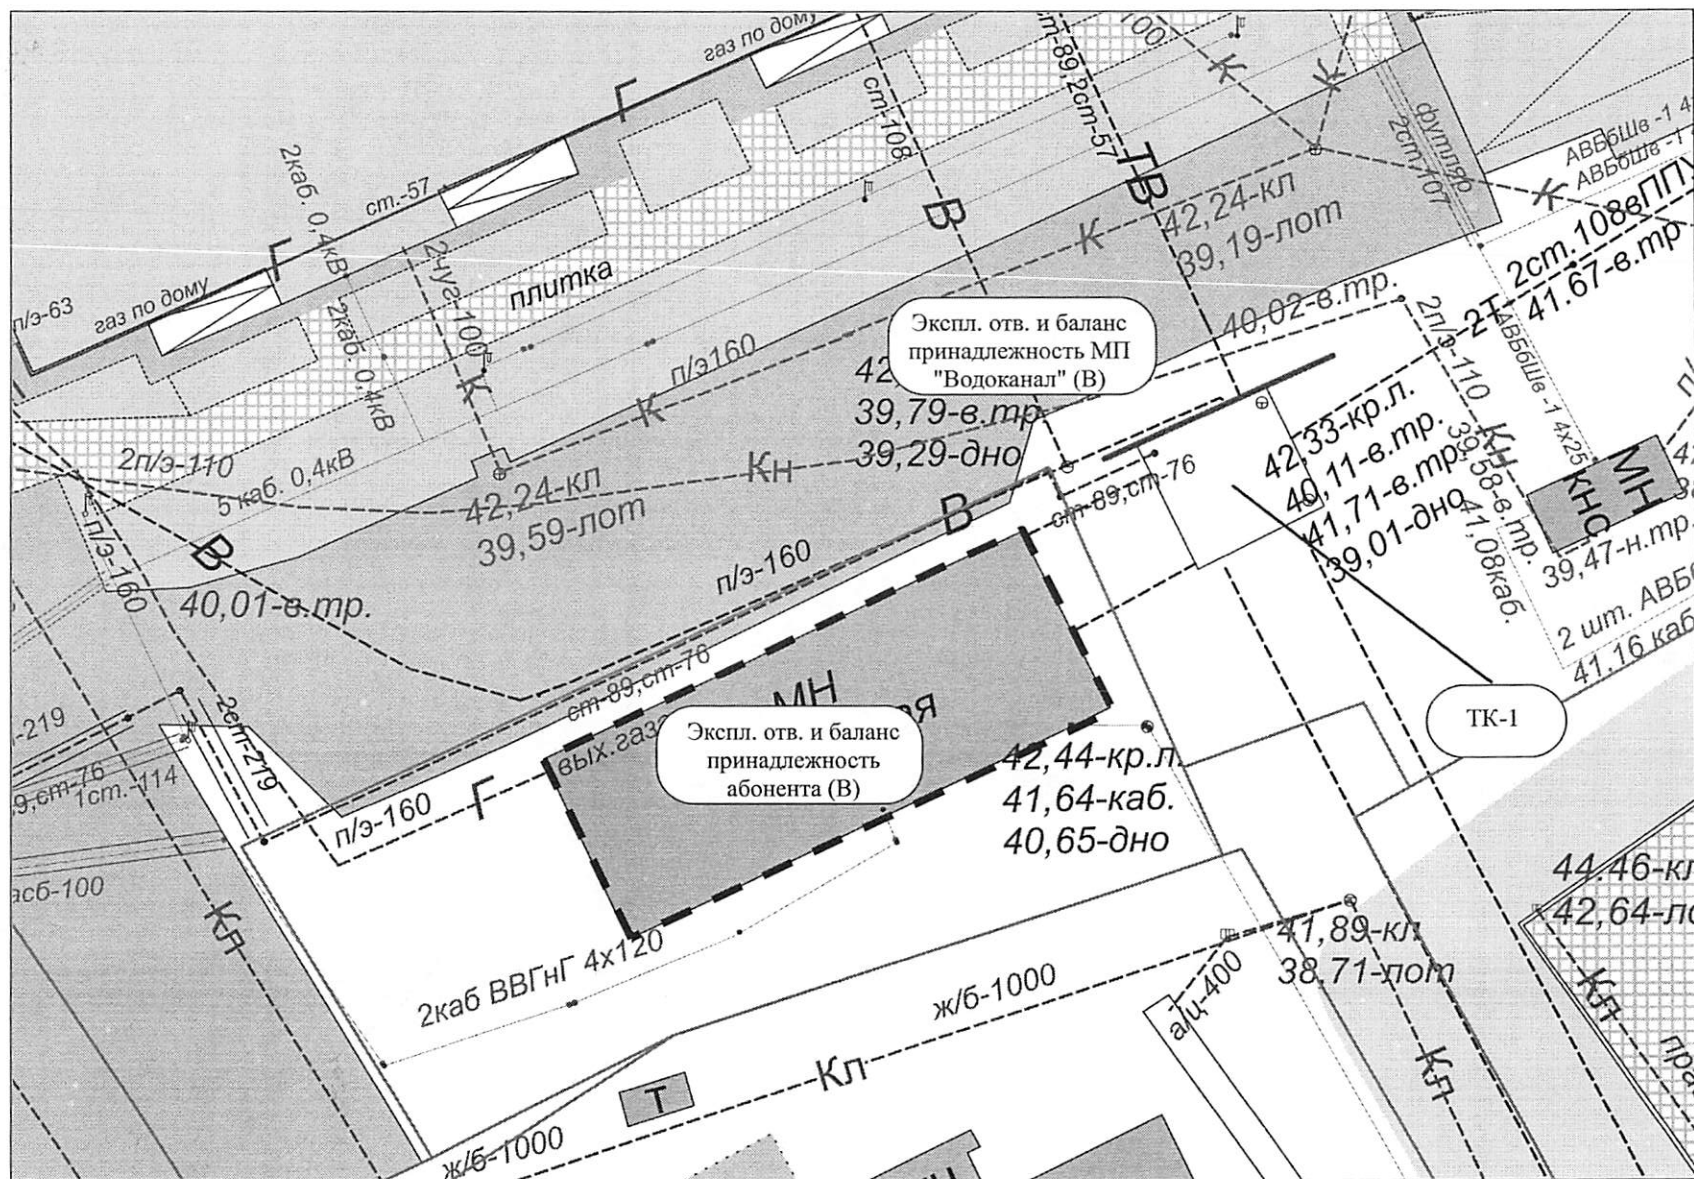

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- Ж - - сети бытовой канализации
- - - - - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1325

**разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.**

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Сирина, 68б

Объект: «Котельная «Сирина 68б»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная «Сирина 68б» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 63 мм по ул. Сирина (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная «Сирина 68б» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

по объекту: «Котельная «Сиринка 686» по ул. Сиринка, 686



Обозначения:

- В - - сети водопровода

- К - сети бытовой канализации

- граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1326
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Осенняя

Объект: «Котельная»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d160 мм по ул. Осенняя (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения н/э d110 мм от ВК-1 до фундамента здания (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент



(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»




/ Дугина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная» по ул. Осенняя**

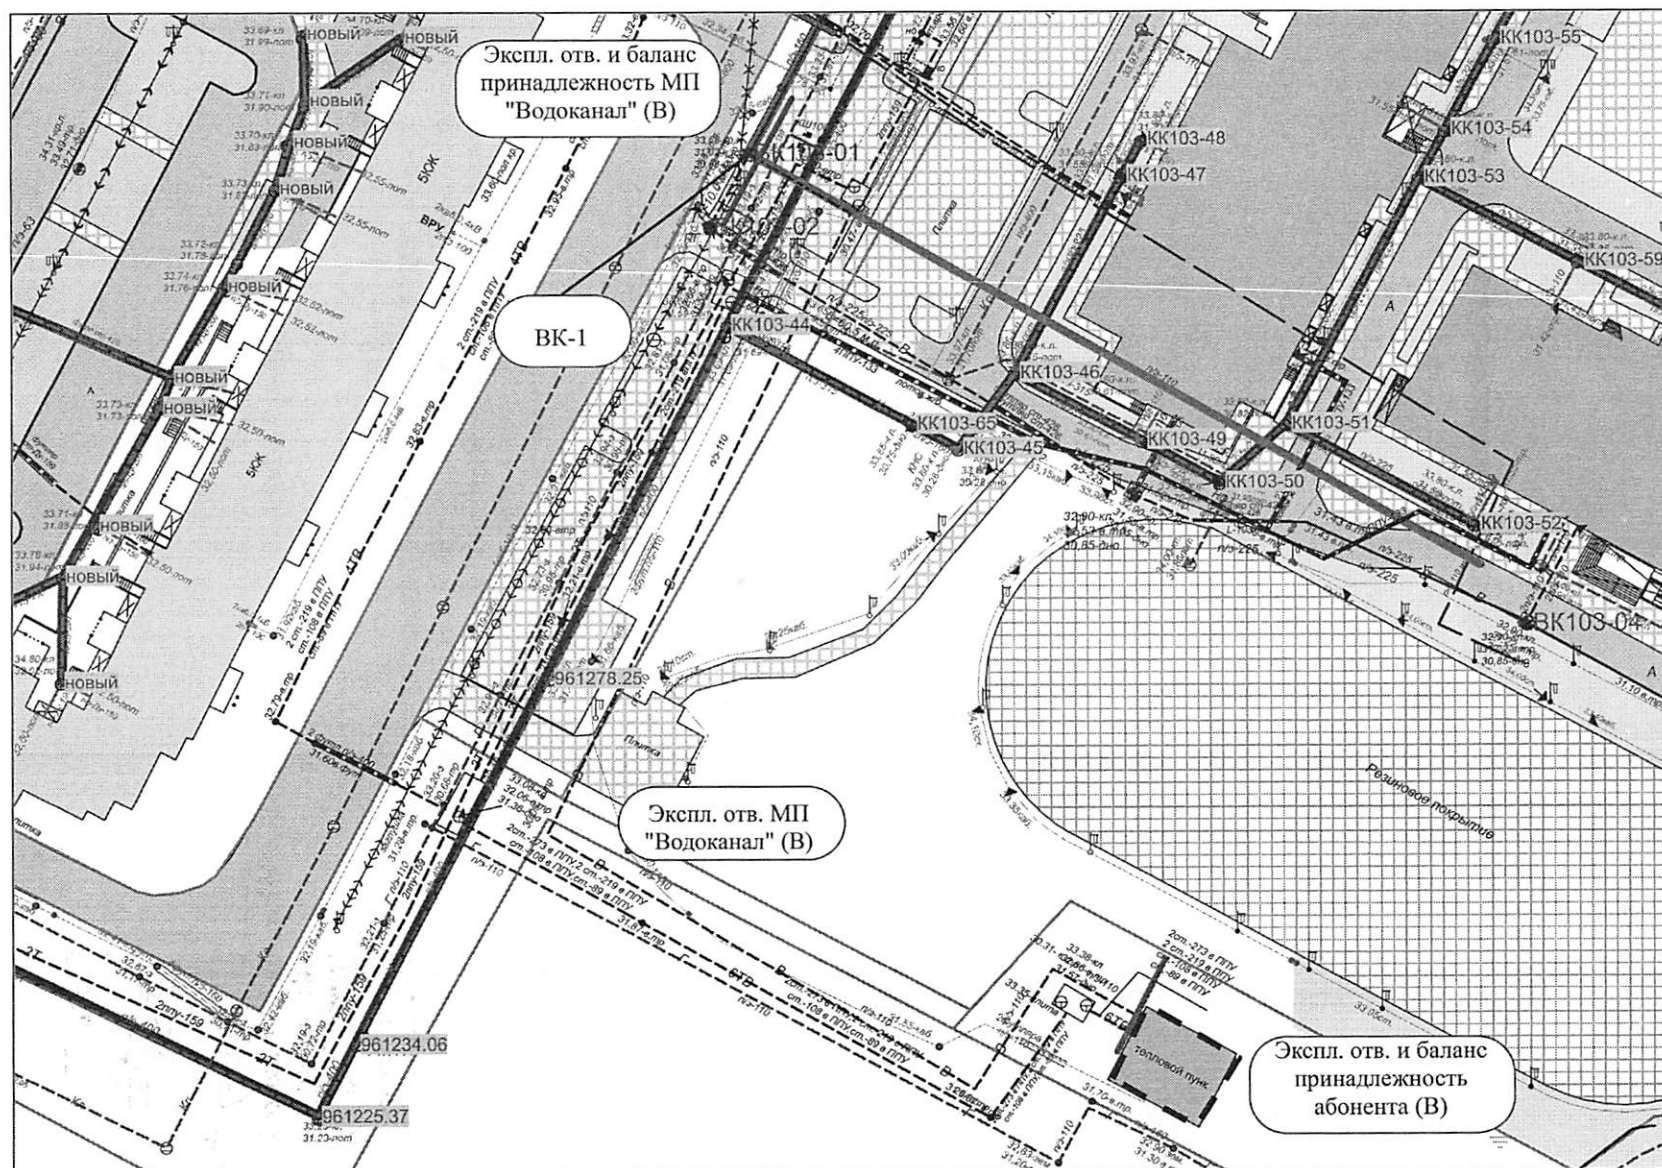

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- Ж - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1327
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Рябиновая

Объект: «Котельная «Рябиновая»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная «Рябиновая» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d110 мм по ул. Рябиновая (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная «Рябиновая» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации сталь d200 мм по ул. Рябиновая (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети сталь d200 мм от фундамента здания до КК-1 (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент



(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»



Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

АКТ №1328
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина,133а

Объект: «Котельная Школа № 8»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «Абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная Школа № 8» осуществляется:

1.1. От стального водопровода диаметром d 159 мм по ул. Гагарина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная Школа № 8» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «Абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «Абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент



«__»

2022 г.

Представитель МП «Водоканал»




Дугина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

«__»

2022 г.

Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности по объекту: «Котельная Школа № 8» по ул. Гагарина, 133а

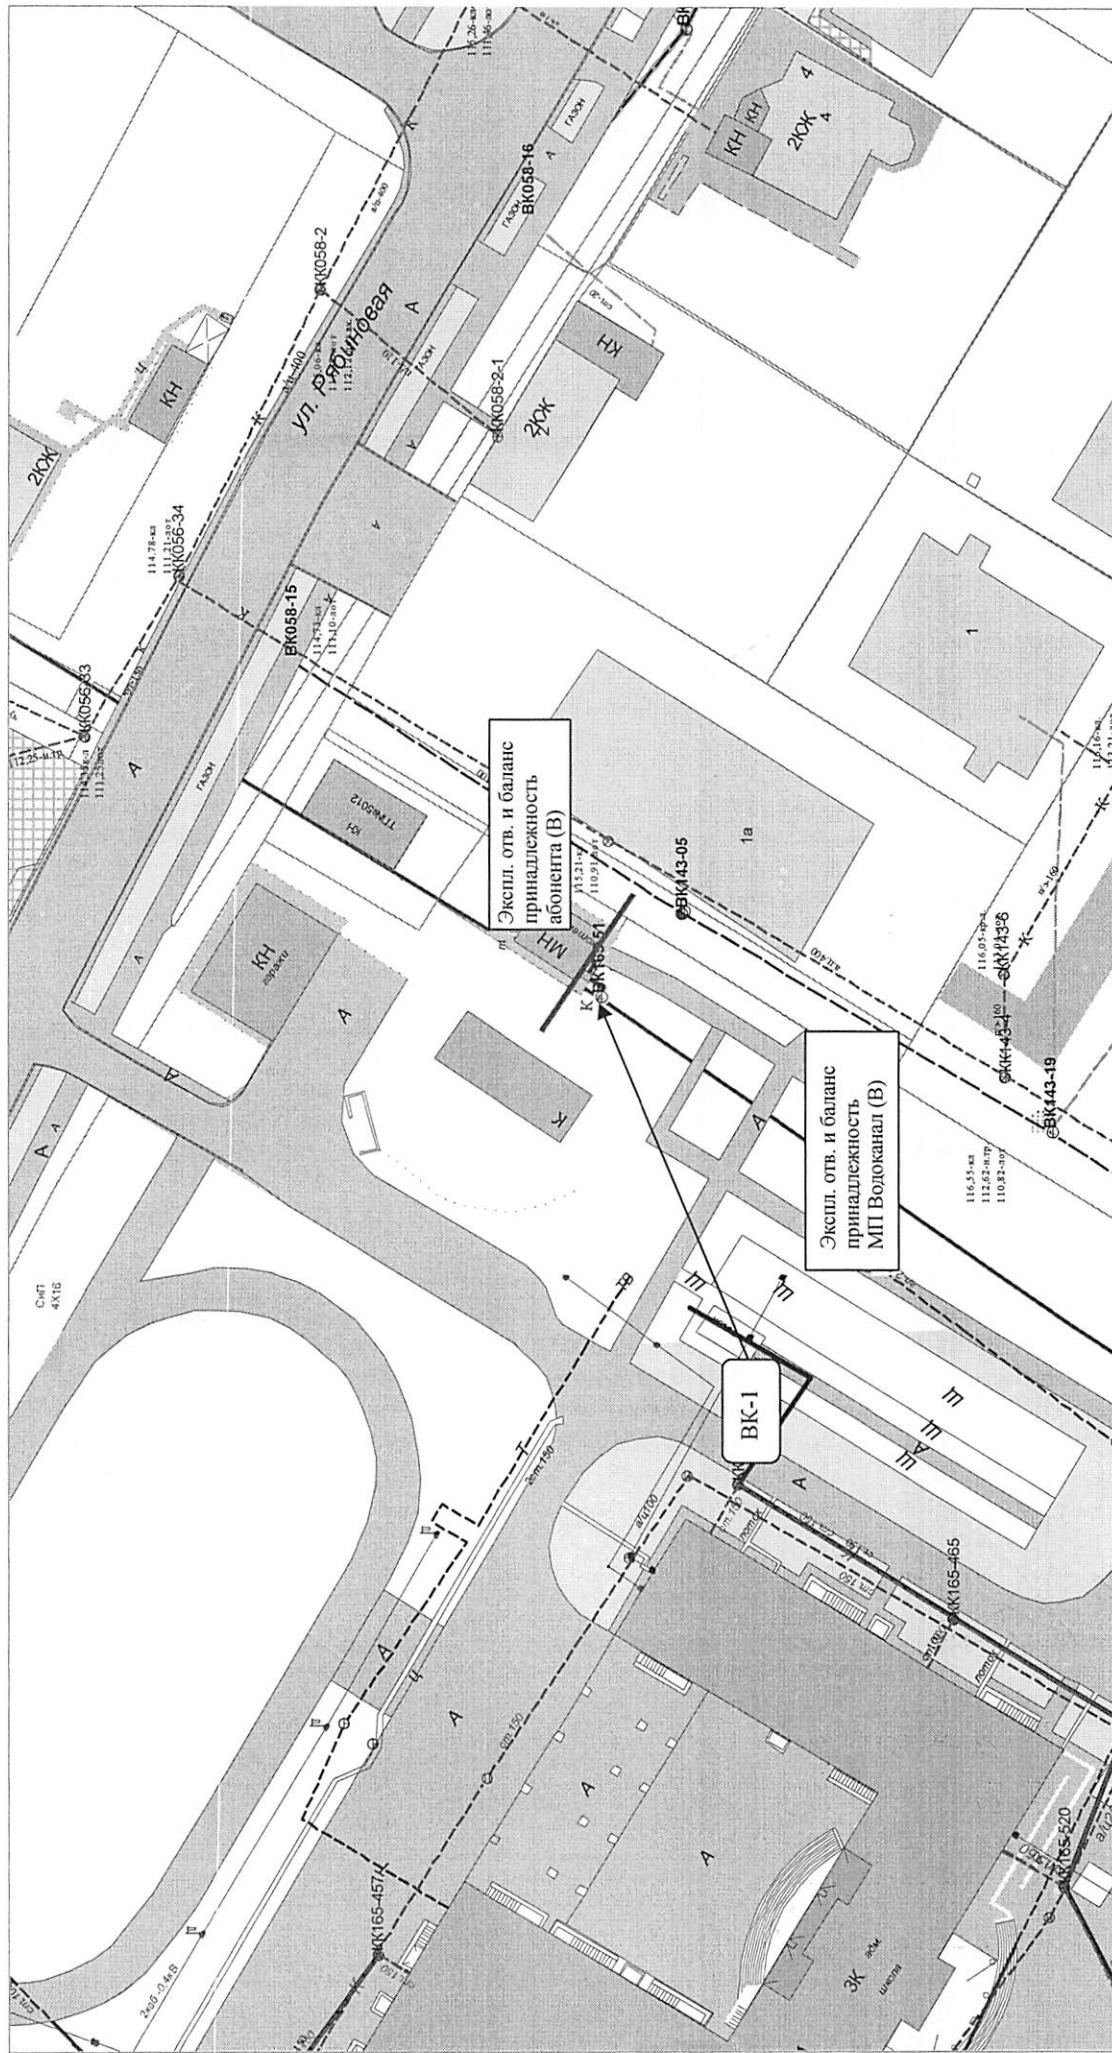

Обозначения:

- В - - сети водопровода

- К - - сети бытовой канализации

— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1329
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова,11

Объект: «Котельная «Музей нефти и газа»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная «Музей нефти и газа» осуществляется:

1.1. От стального водопровода, проложенного совместно с тепловыми сетями d57 мм по ул. Чехова (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по наружной стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная «Музей нефти и газа» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации а/ц d200 мм по ул. Чехова (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

4.2 В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся канализационные сети а/ц d100 от КК-1 до КК-2 (балансовая принадлежность не определена)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по наружной стороне существующего канализационного колодца КК-2 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети от КК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-2 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

(Ф.И.О.)


«__» 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

«__» 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная «Музей нефти и газа» по ул. Чехова,11**

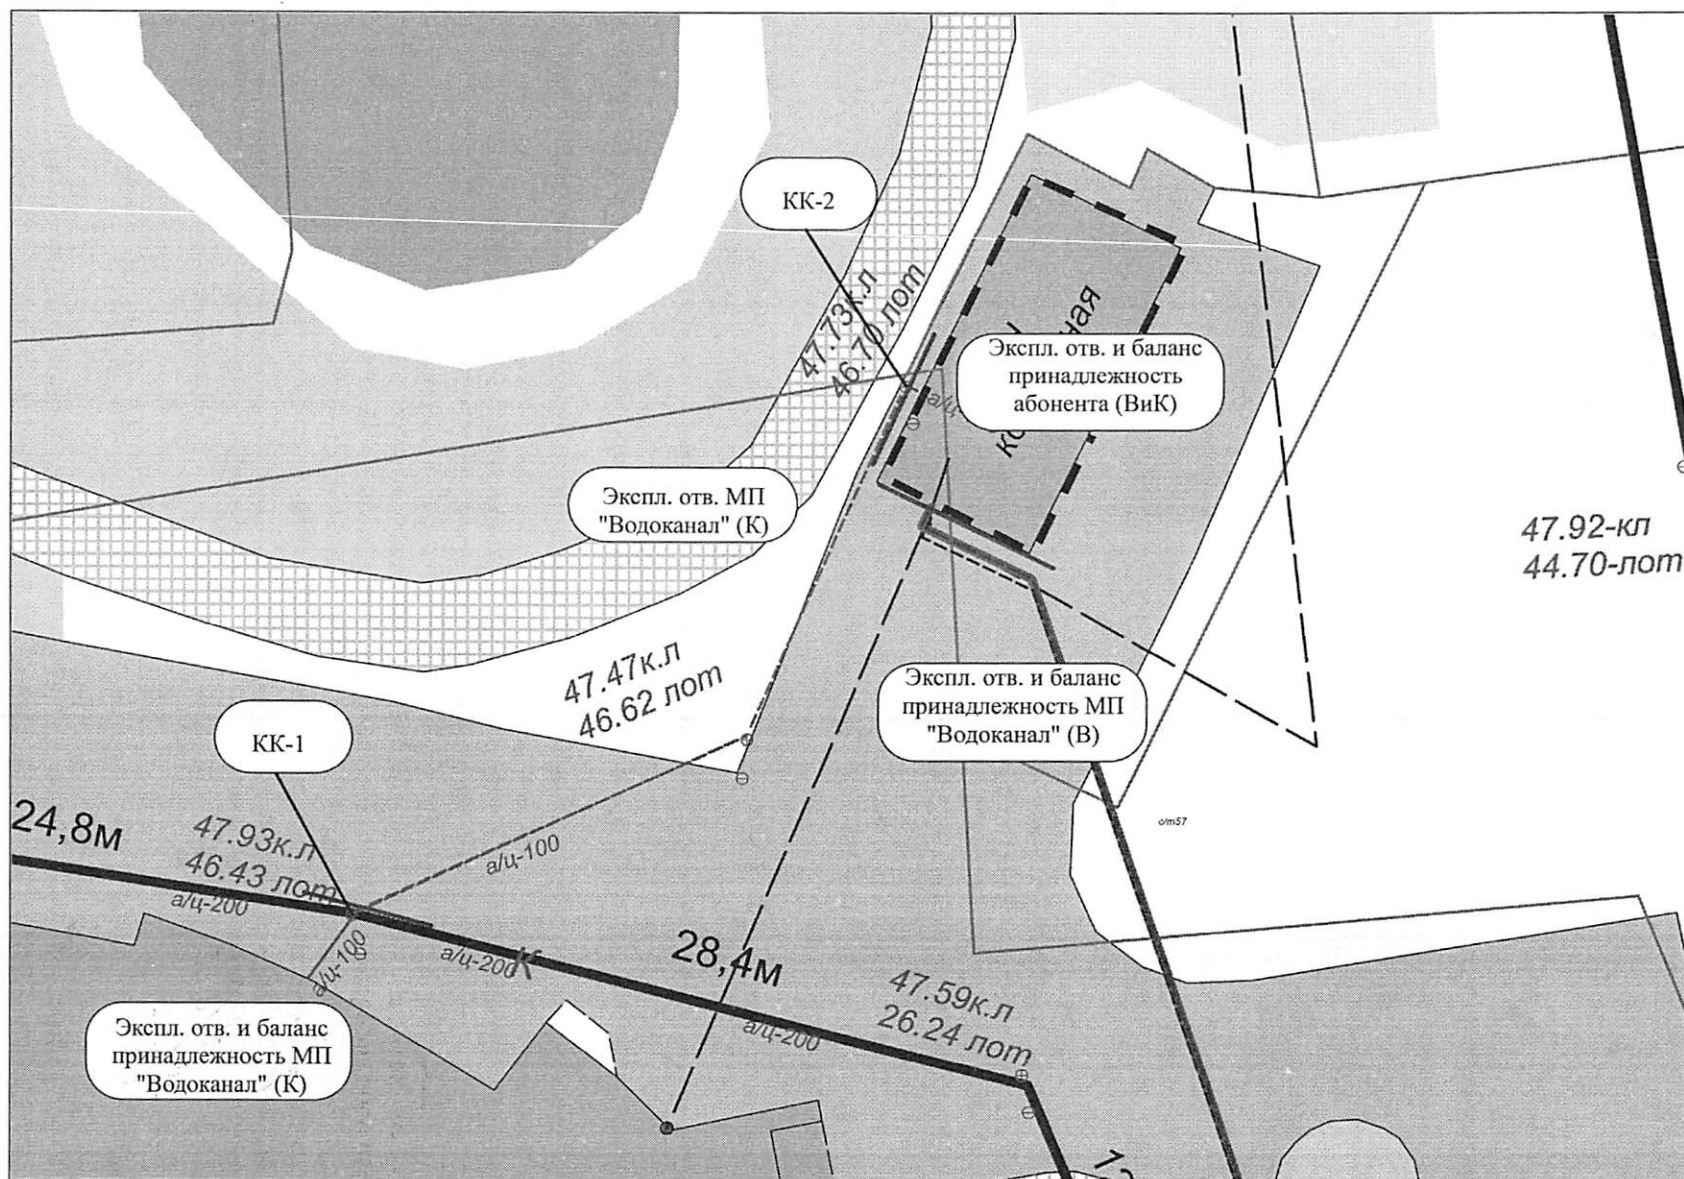

Обозначения:

- **В** - - сети водопровода
- **Ж** - - сети бытовой канализации
- **—** - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1330
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Пионерская, 117

Объект: «Котельная «Больничный комплекс»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент», в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная «Больничный комплекс» осуществляется:

1.1. От стального водопровода d159 мм по ул. Пионерская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по наружной стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения сталь d159 мм, L=2 м от ВК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная «Больничный комплекс» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации n/э d200 мм по ул. Пионерская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

4.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся канализационные сети n/э d160 от КК-1 до КК-2 (балансовая принадлежность не определена)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по наружной стороне существующего канализационного колодца КК-2 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети от КК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-2 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент


(Ф.И.О.)
«___» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«___» _____ 202__ г.

— граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1331

**разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.**

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Студенческая,19

Объект: «Котельная «Юридический институт МВД"»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная «Юридический институт МВД"» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода, d63мм, по ул. Студенческая (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения н/э, d63мм, L= 6 м (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная «Юридический институт МВД"» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации н/э d160 мм по ул. Студенческая (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети н/э d110, L=27 м от КК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационные выпуски: КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».
- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент

«__» _____ 202__ г. (Ф.И.О.)

Представитель МП «Водоканал»

«__» _____ 202__ г. Дугина Т.Ю. (Ф.И.О.)

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная "Юридический институт МВД"» по ул. Студенческая,19**

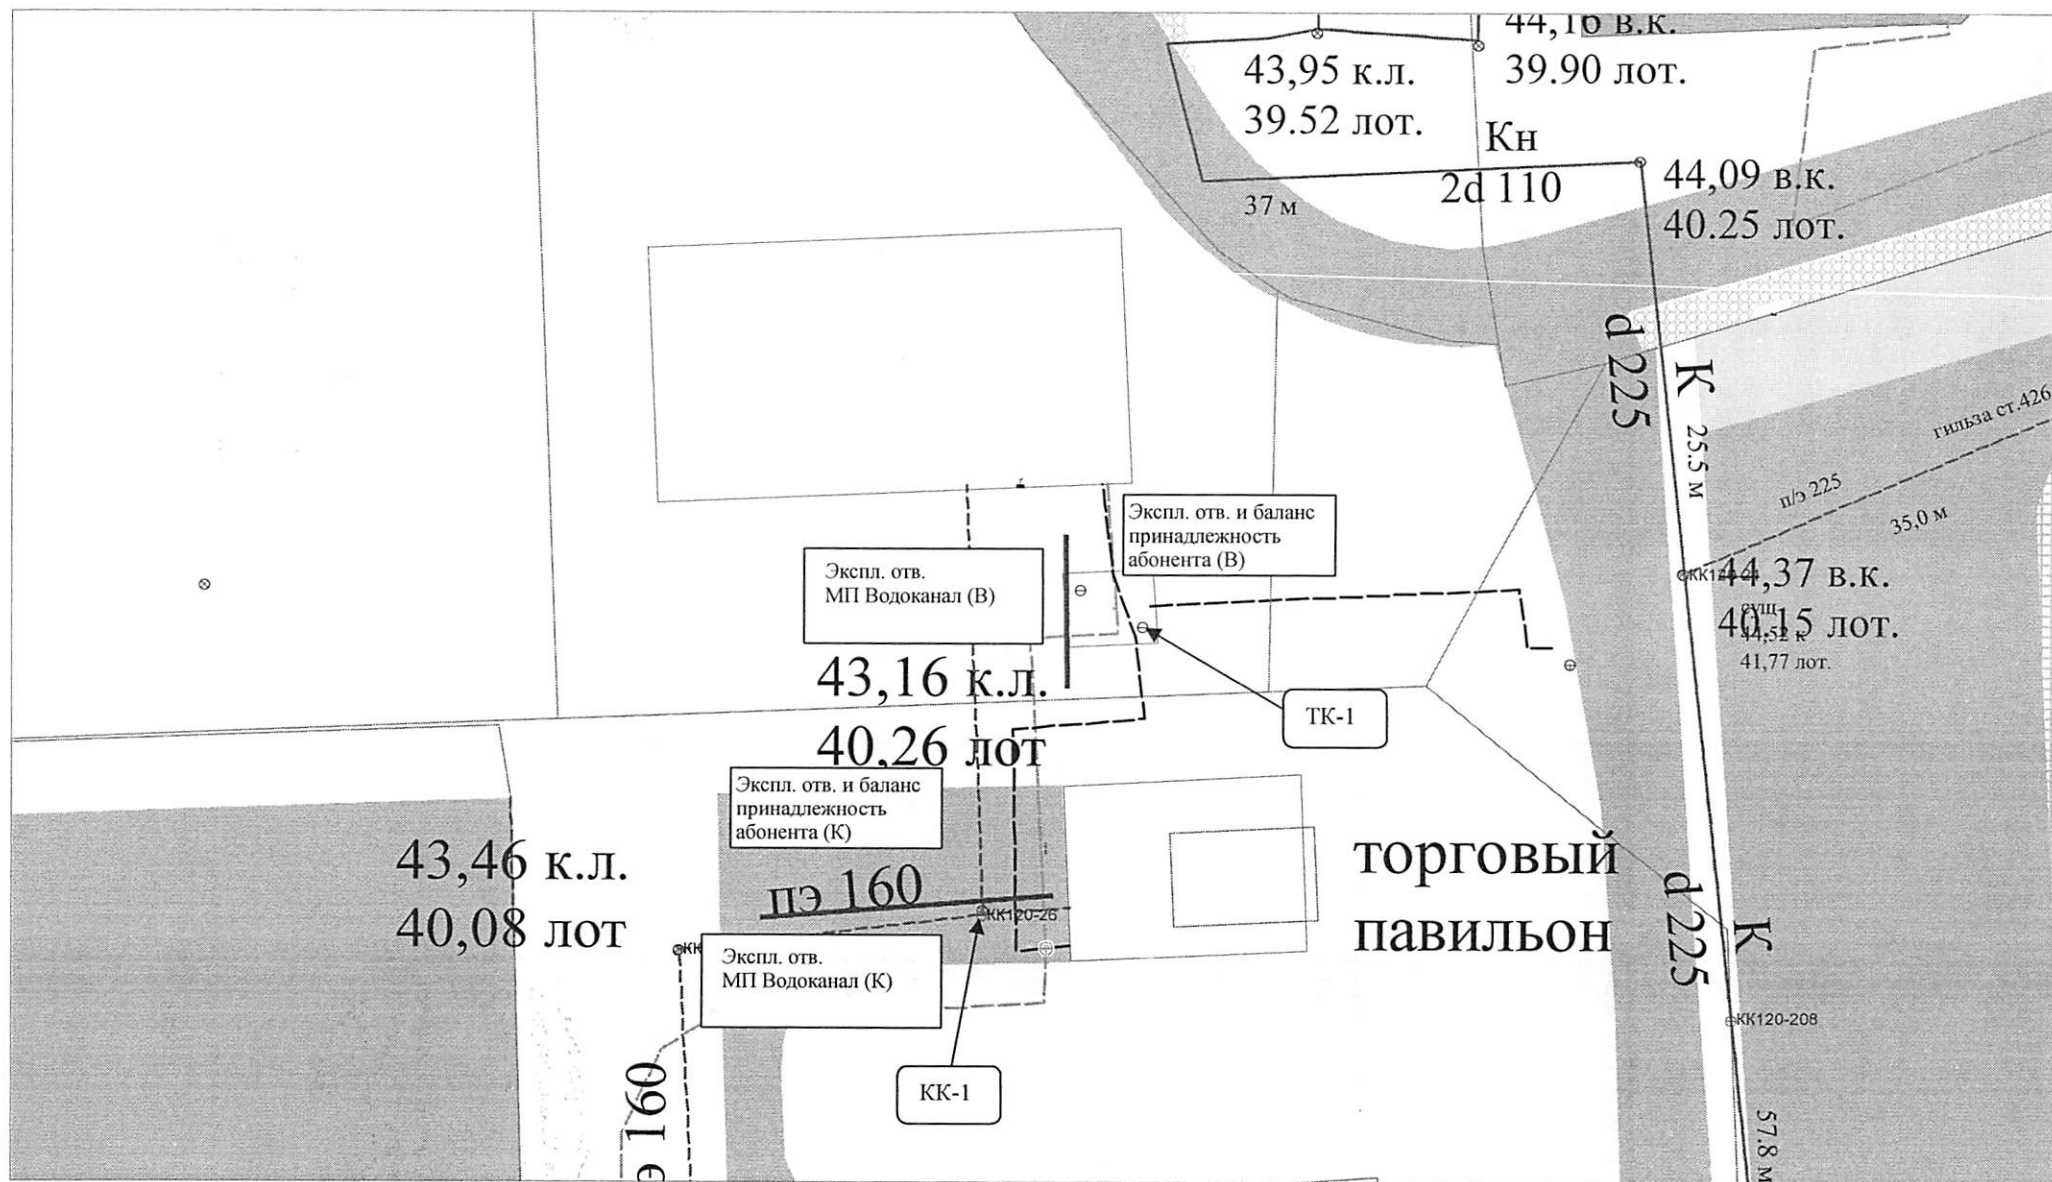

Обозначения:

- В - - сети водопровода

- К - - сети бытовой канализации

— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1332
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 106

Объект: «Котельная «ОПНД»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная «ОПНД» осуществляется:

1.1. От стального водопровода d325 мм по ул. Гагарина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами на участке от ВК-1 до ВК-2 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

2.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.2.1) по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения п/з d160 мм, L=88 м от ВК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная «ОПНД» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации чугун d250 мм по ул. Гагарина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по наружной стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети чугун d250 мм, L=170 м от КК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-2 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент

«__» _____ 202__ г.
(Ф.И.О.)

Представитель МП «Водоканал»

«__» _____ 202__ г.
Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная «ОПНД» по ул. Гагарина, 106

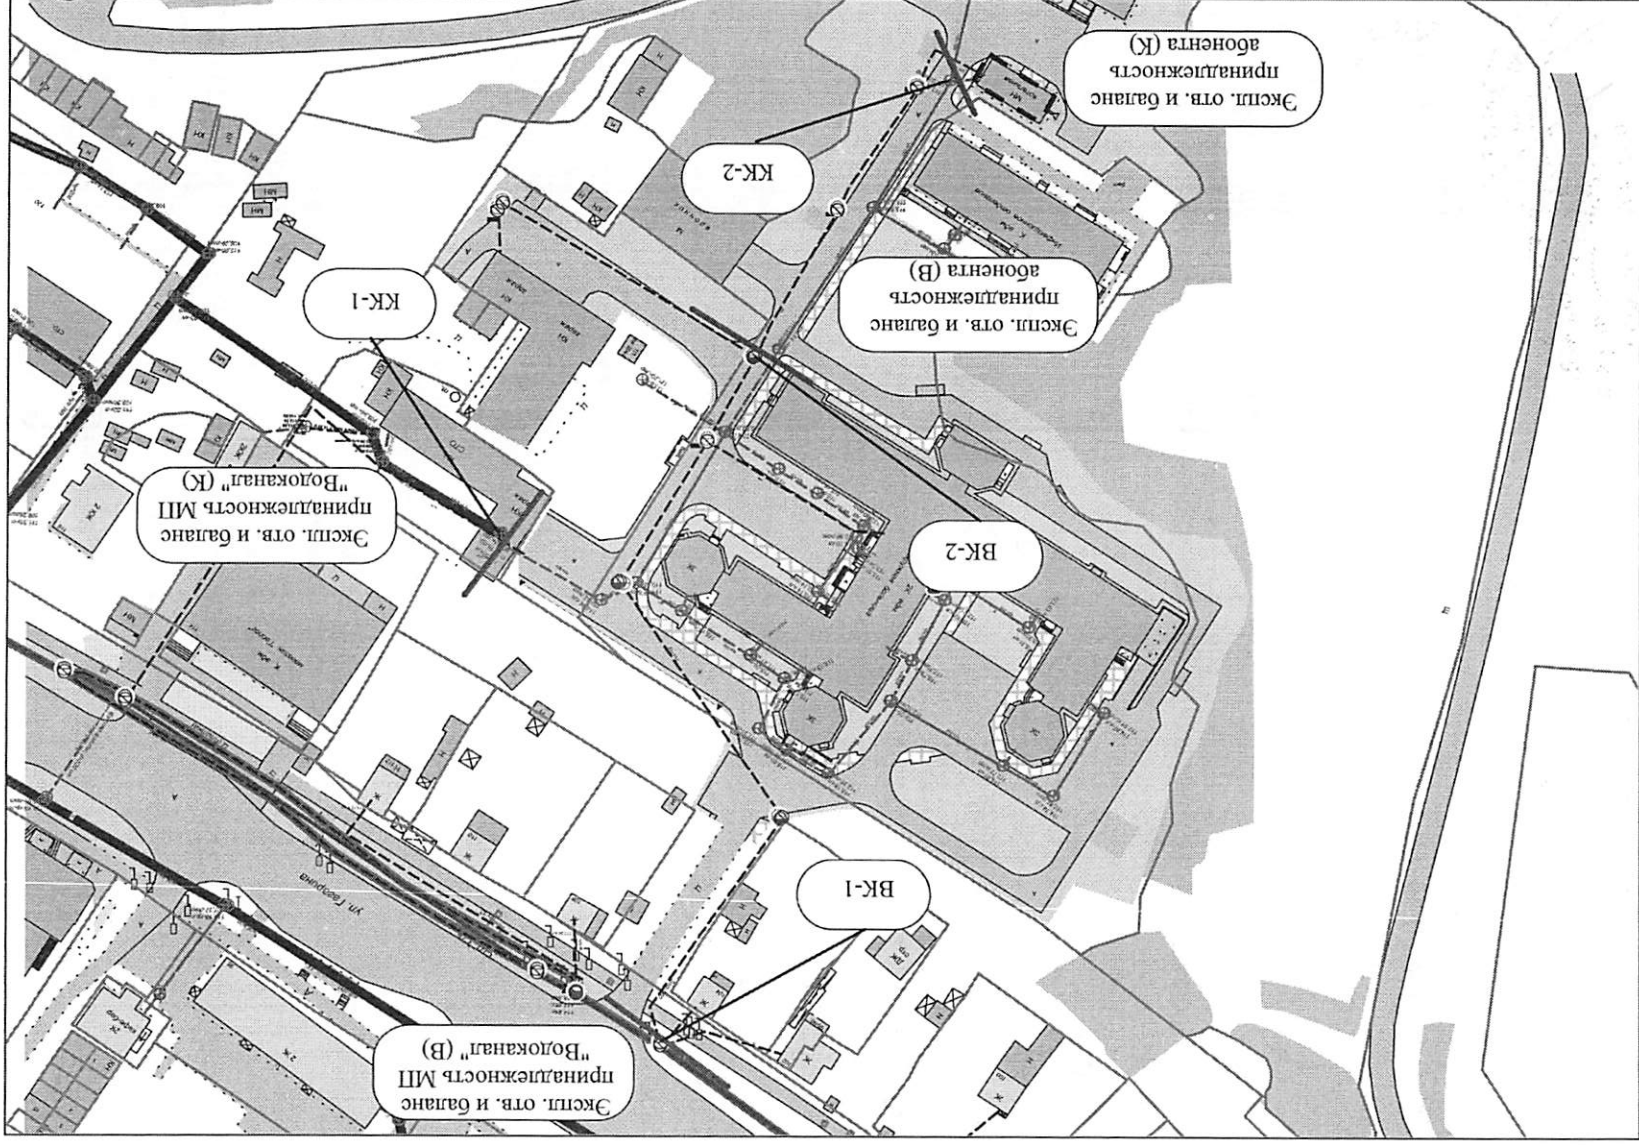

Обозначения:

- Б - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации

— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1333
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова,16

Объект: «Котельная «Комплекс ВУЗов»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент», в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная «Комплекс ВУЗов» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода d225 мм по ул. Лопарева (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения н/э d110 мм от ВК-2 до фундамента здания (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами на участке от ВК-1 до ВК-2 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

2.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.2.1) по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная «Комплекс ВУЗов» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации а/ч d300 мм по ул. Лопарева (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

4.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся канализационные сети а/ч d200 мм от КК-2 до КК-3 (балансовая принадлежность не определена)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами на участке от КК-1 до КК-2 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

5.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.5.1) по внешней стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети а/ч d150 мм от КК-3 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-3 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

(Ф.И.О.)


«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.


**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная «Комплекс ВУЗов» по ул. Чехова,16**

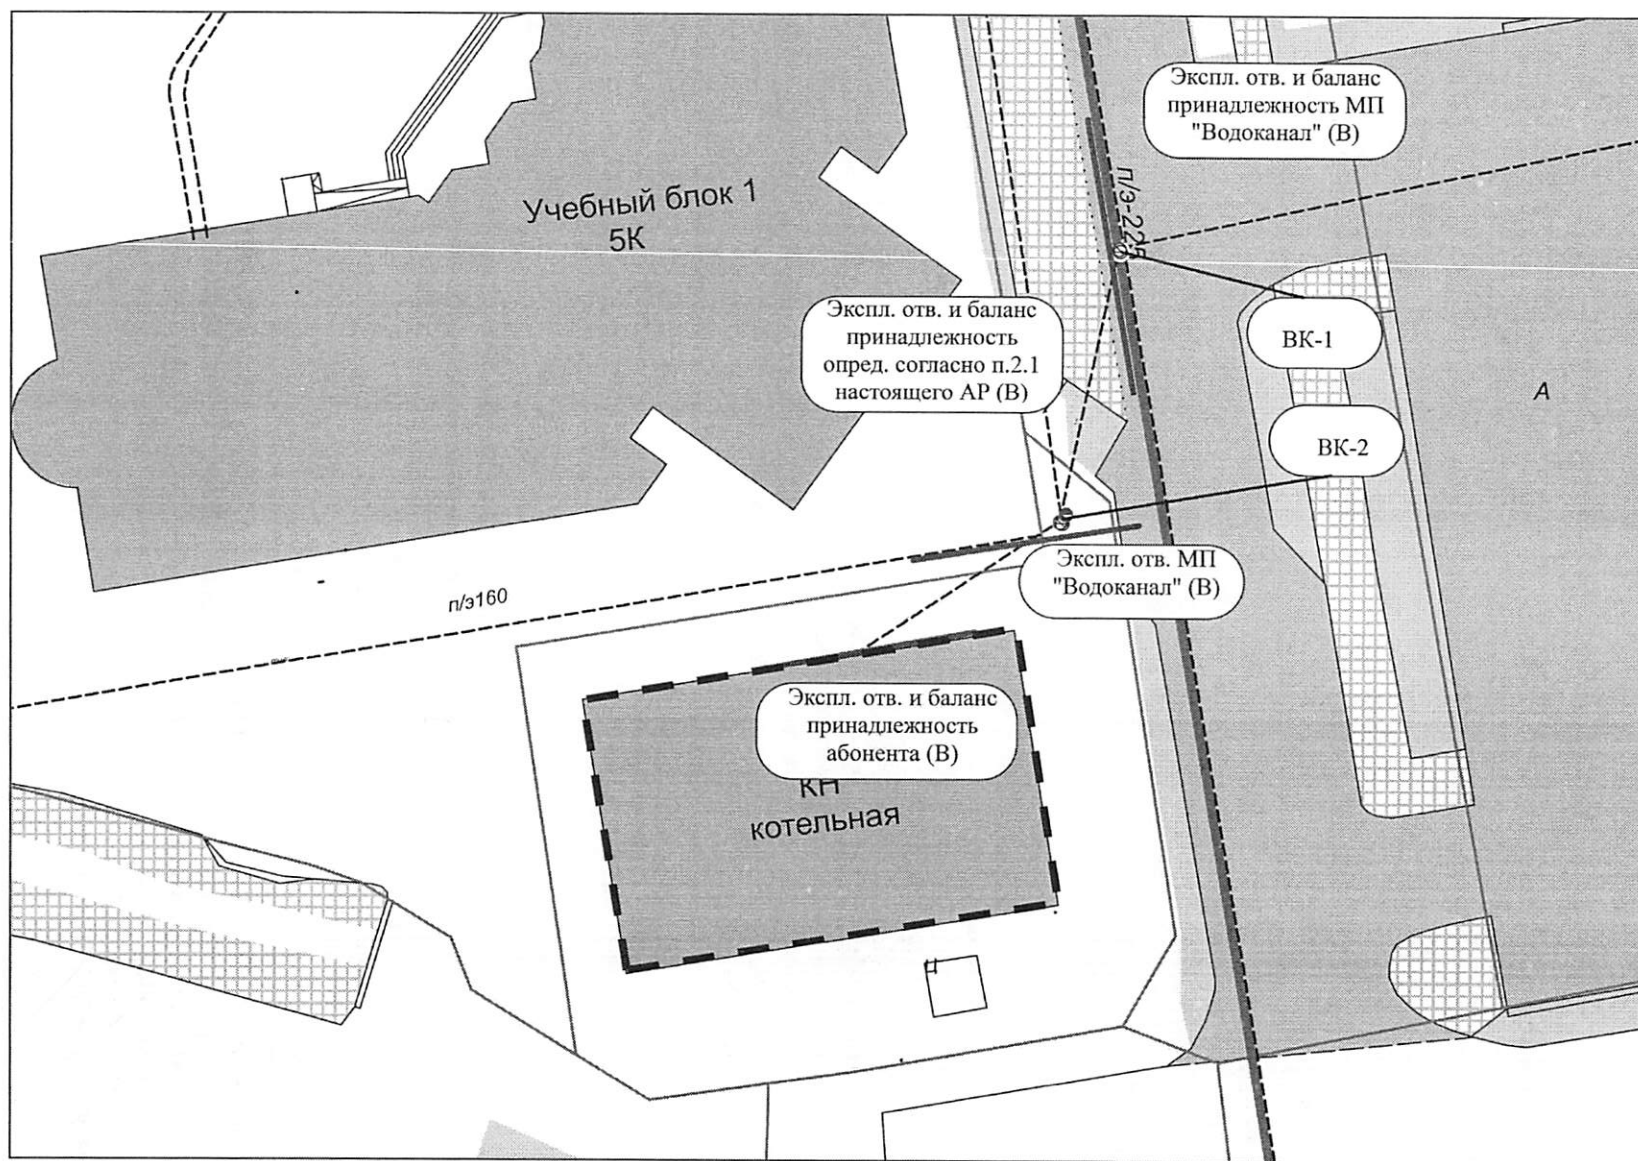

Обозначения:

- **В** - - сети водопровода
- **Ж** - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная «Комплекс ВУЗов» по ул. Чехова, 16

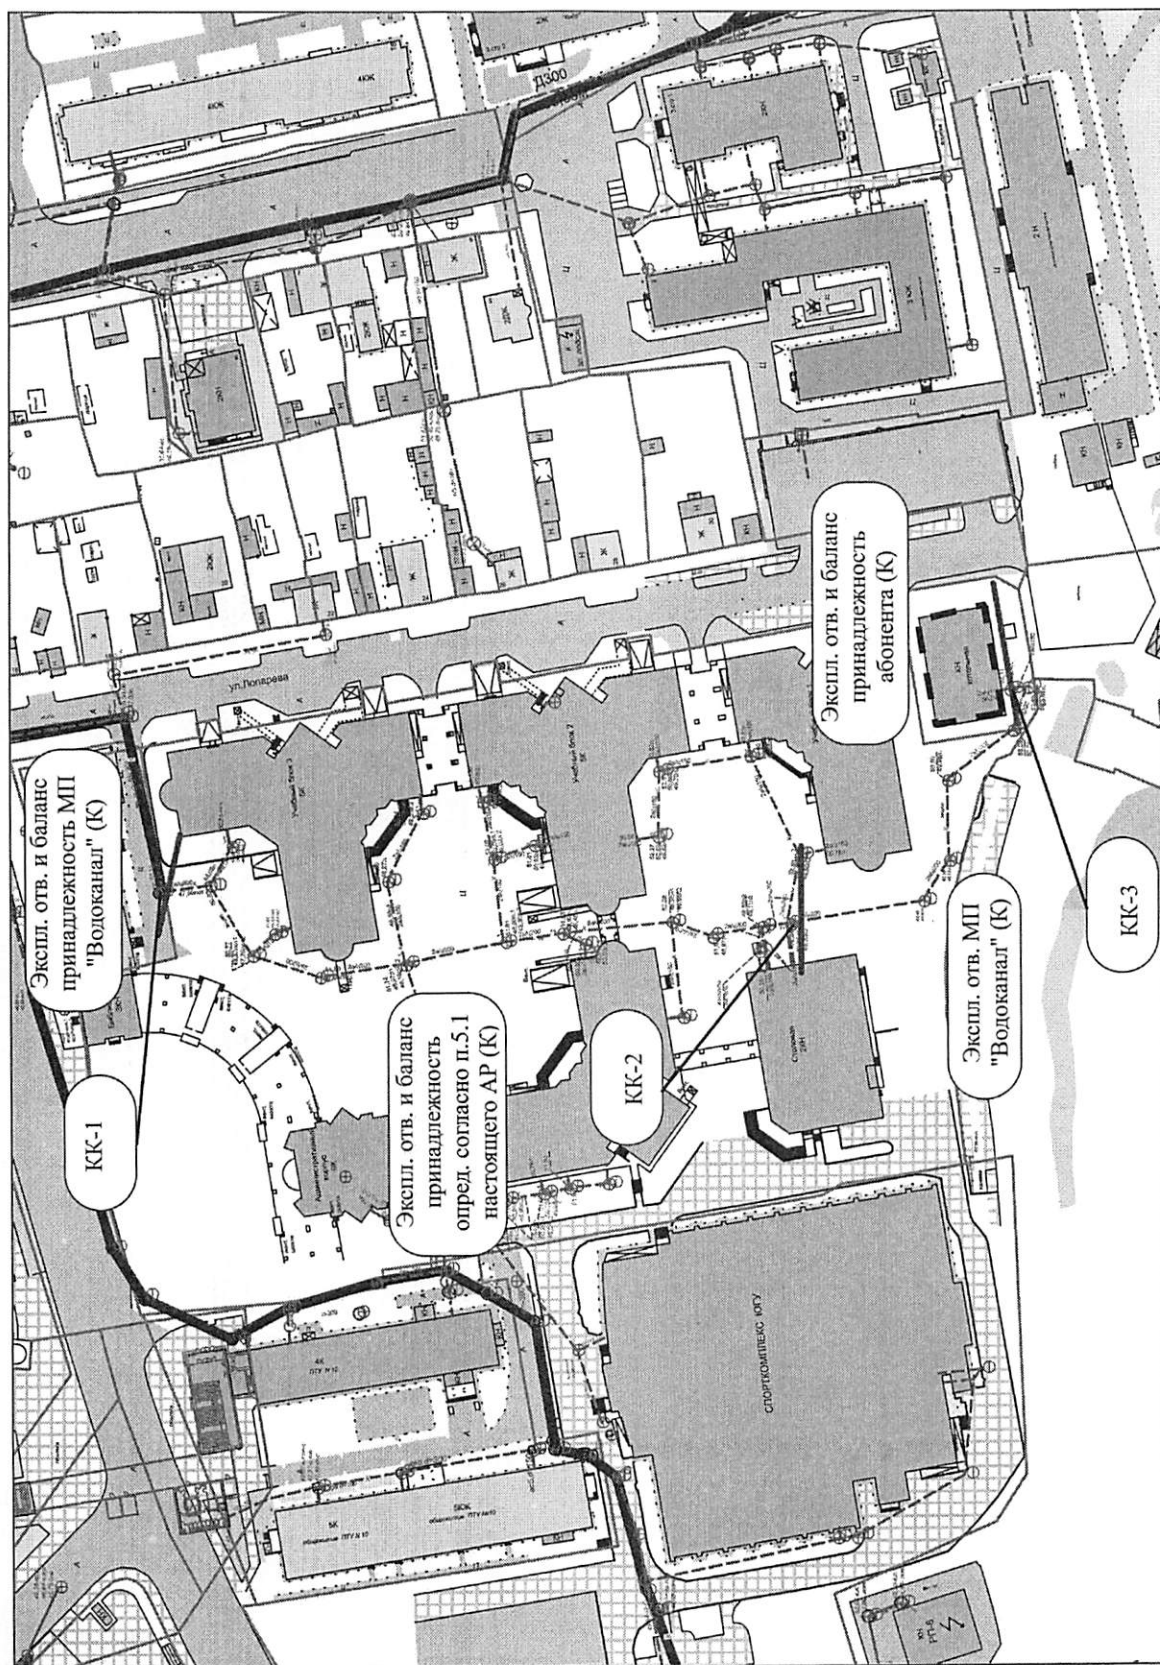

Обозначения:

- В - - - - - сети водопровода
- К - - - - - сети бытовой канализации
- - - - - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1334

**разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.**

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Строителей, 90а

Объект: «Котельная 5000 кВт «Жилой дом в мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная 5000 кВт «Жилой дом в мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d110 мм по ул. Строителей (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения, проложенные с тепловыми сетями от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная 5000 кВт «Жилой дом в мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент

«__» _____ 202__ г. (Ф.И.О.)

Представитель МП «Водоканал»

«__» _____ 202__ г. Дугина Т.Ю. (Ф.И.О.)

Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная 5000 кВт «Жилой дом в мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей» по ул. Строителей,90а

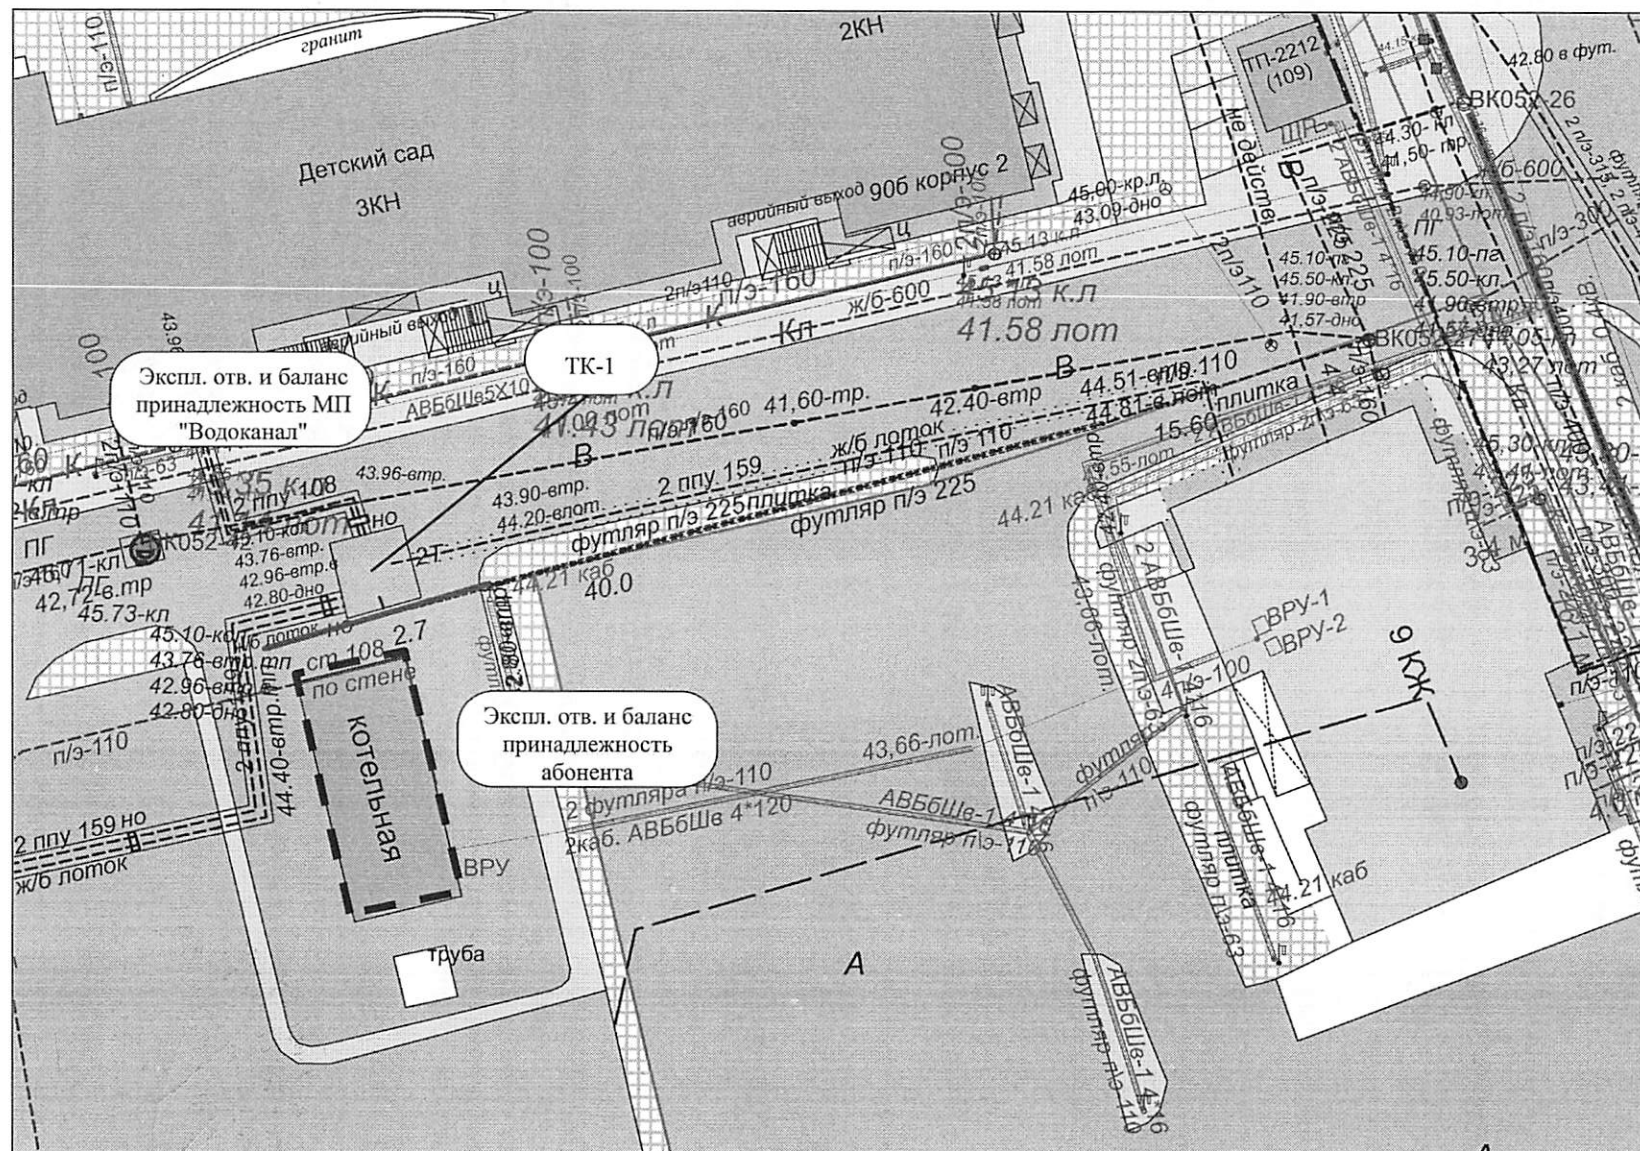

Обозначения:

- В - сети водопровода
- Ж - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1335

**разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.**

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Студенческая

Объект: «Котельная Пождепо на 8 авто»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная Пождепо на 8 авто» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода d225 мм по ул. Студенческая (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами на участке от ВК-1 до ВК-2 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

2.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.2.1) по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения от ВК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная Пождепо на 8 авто» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации н/э d160 мм по ул. Студенческая (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами на участке от КК-1 до КК-2 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

5.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.5.1) по внешней стороне существующего канализационного колодца КК-2 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети н/э d160 мм, L=62 м от КК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-3 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент



(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.


Представитель МП «Водоканал»



Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.


**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная Пождепо на 8 авто» по ул. Студенческая**

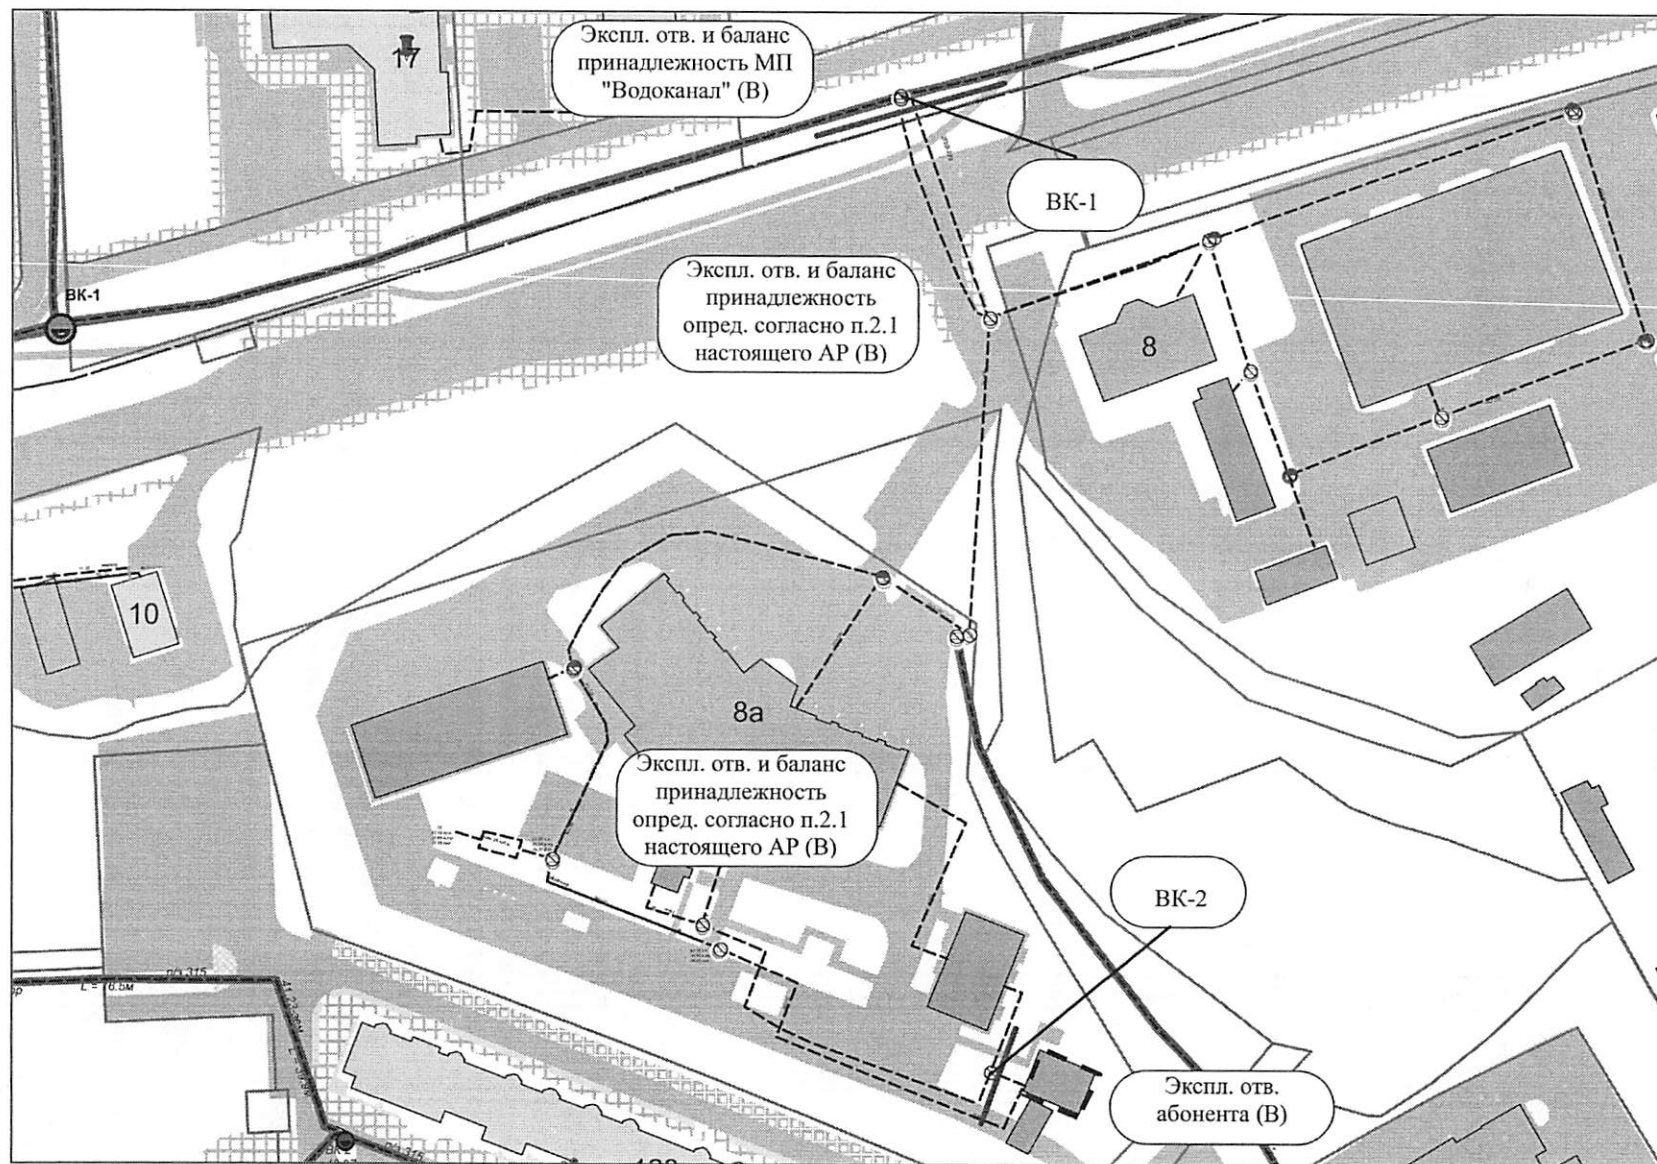

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- Ж - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная Пождепо на 8 авто» по ул. Студенческая**

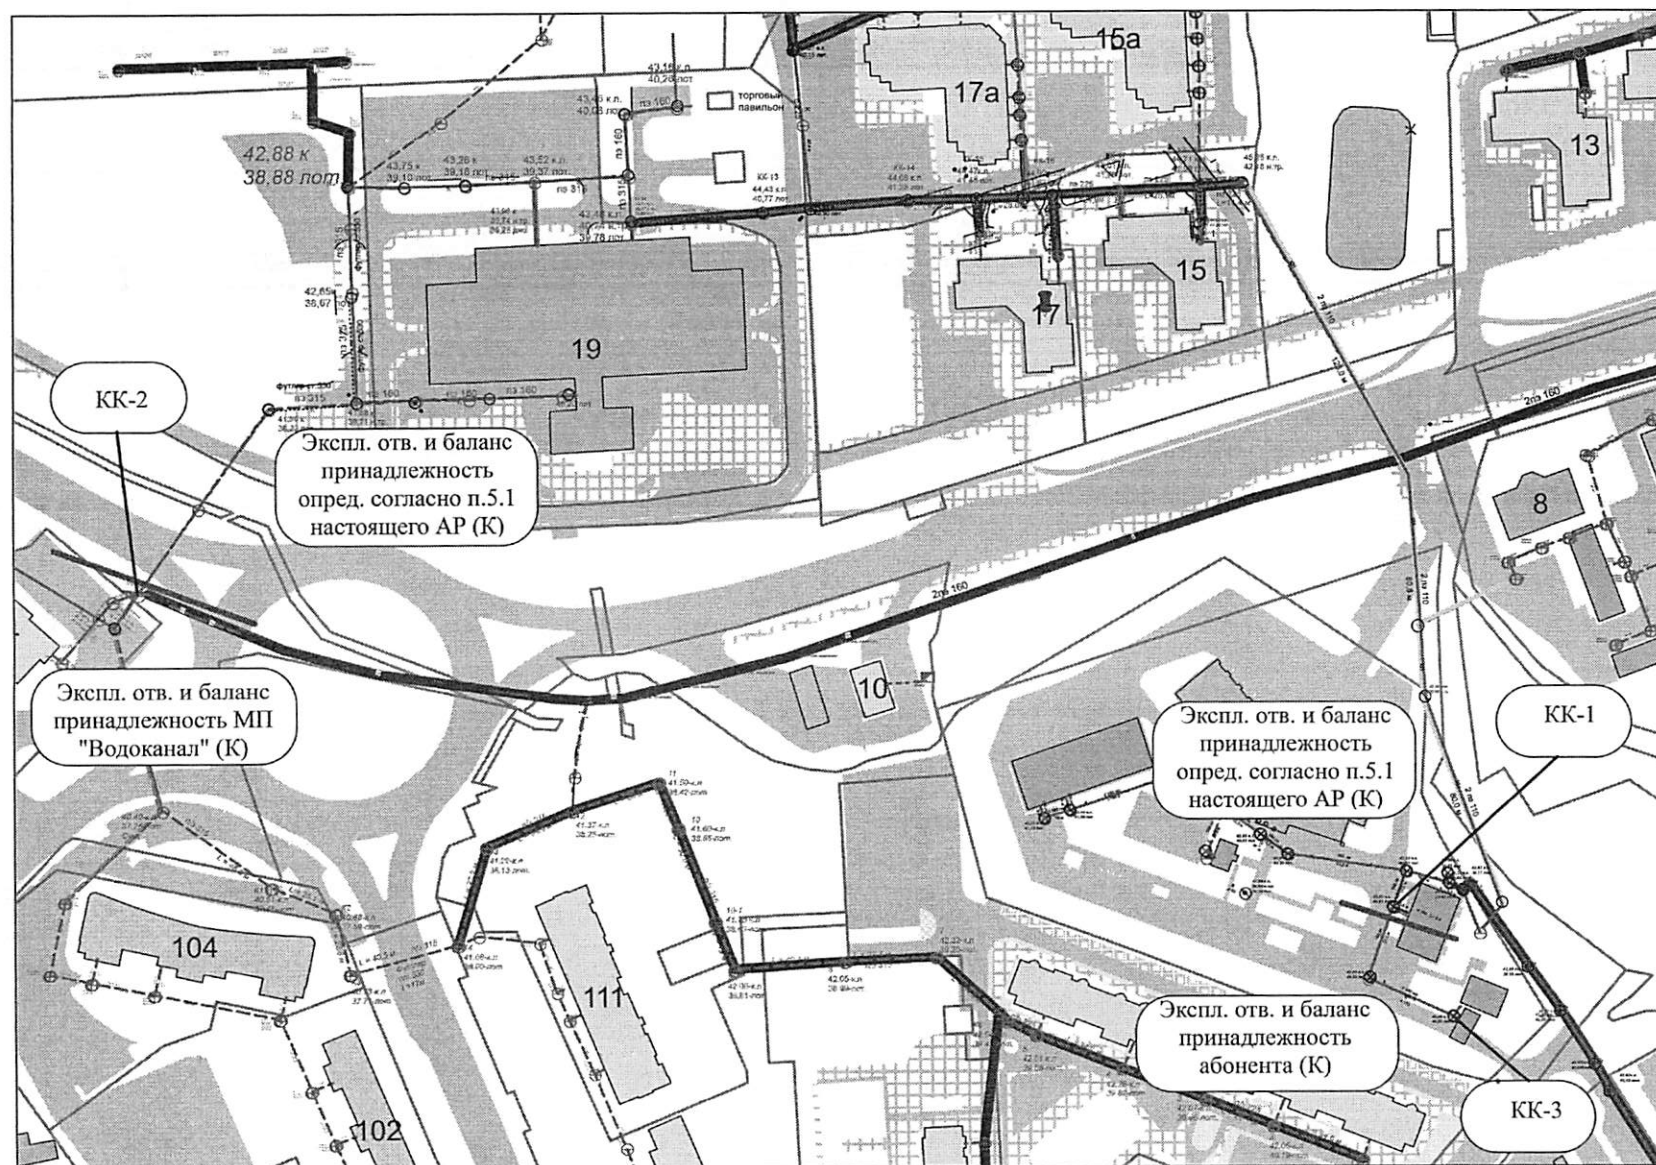

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1336
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Привольная,7

Объект: «Скорая помощь»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Скорая помощь» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d225 мм по ул. Объездная (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами на участке от ВК-1 до ВК-2 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

2.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.2.1) по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения н/э d110 мм от ВК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Скорая помощь» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент

«___» _____ 202__ г. (Ф.И.О.)

Представитель МП «Водоканал»

«___» _____ 202__ г. Дугина Т.Ю. (Ф.И.О.)

Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Скорая помощь» по ул. Привольная, 7

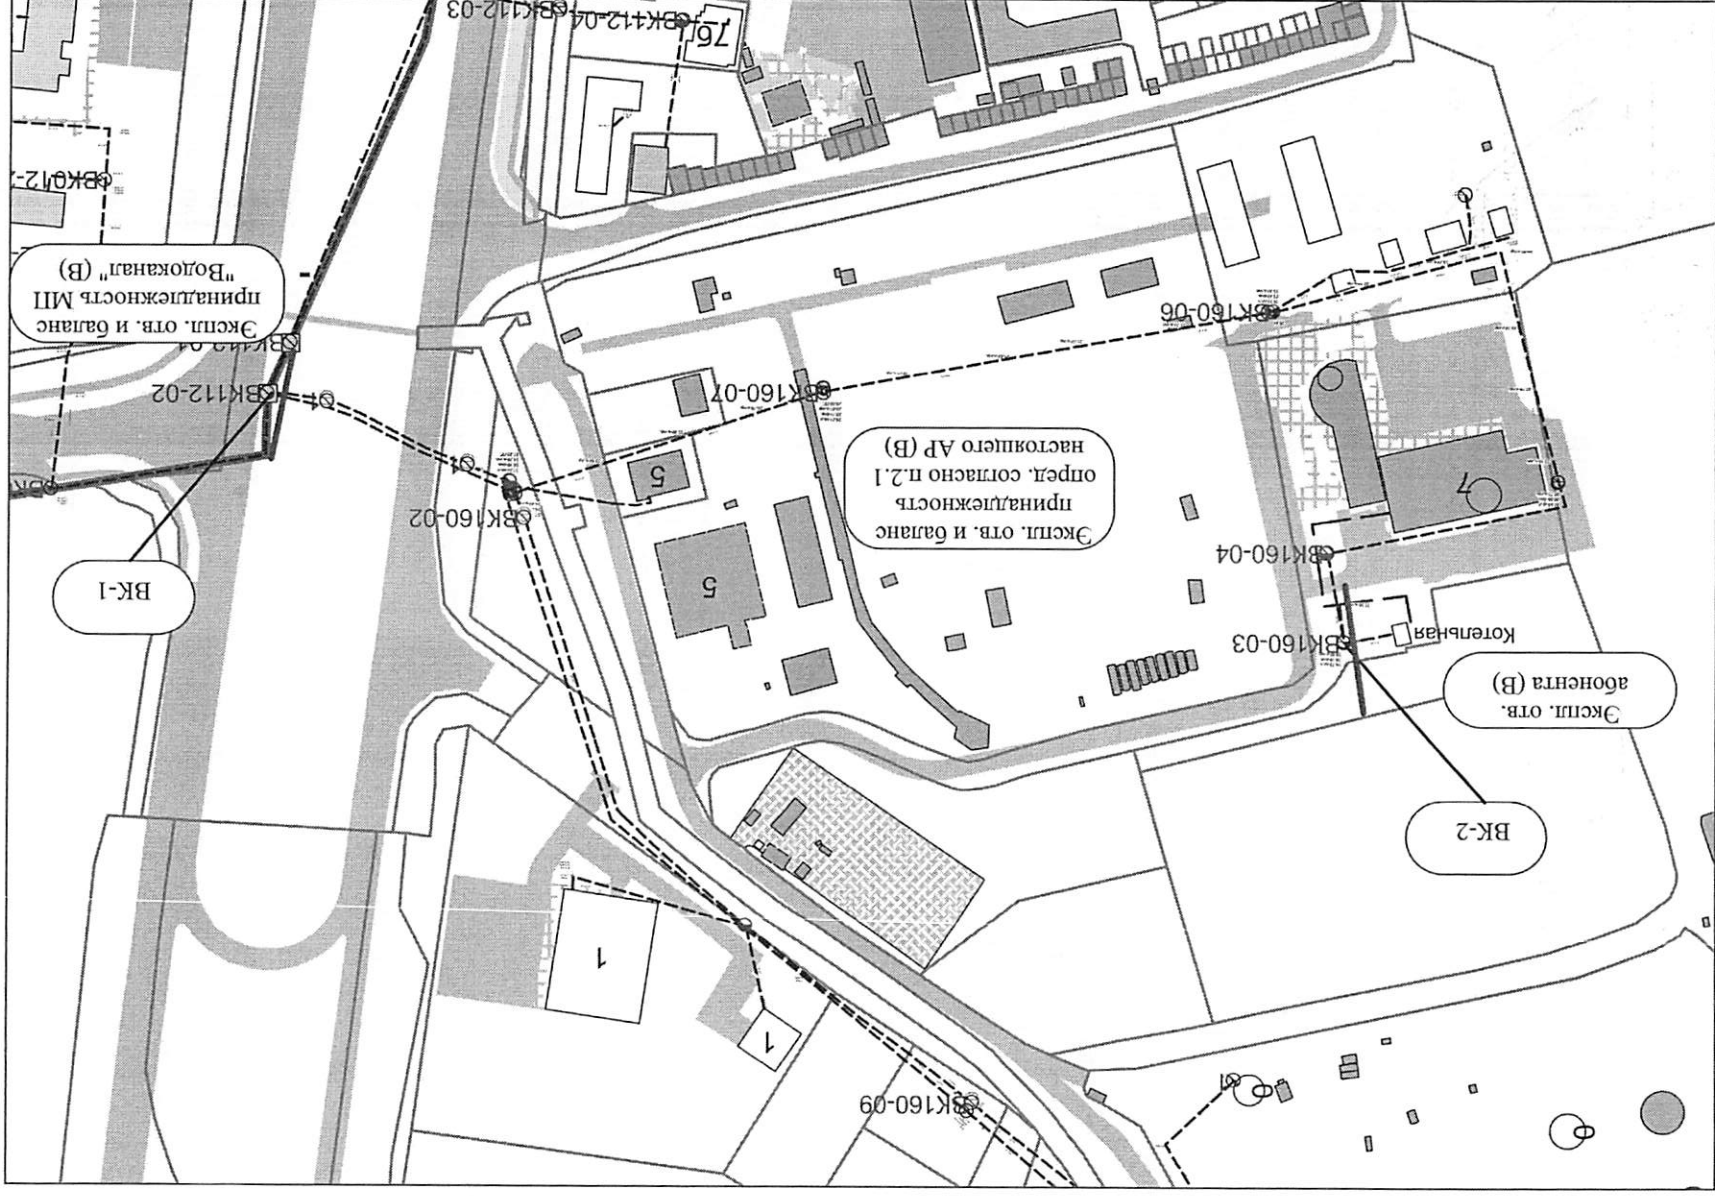

АКТ №1358

**разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.**

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, 81

Объект: «ПДС кислородная станция, ПДС диспетчерская, Арочник»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

**1. Водоснабжение объекта: «ПДС кислородная станция, ПДС диспетчерская, Арочник»
осуществляется:**

1.1. От н/э водопровода диаметром d63 мм по ул. Чехова (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения от ТК-1 до ТК-2 (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне тепловой камеры ТК-2 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения, проложенные совместно с тепловыми сетями от ТК-2 до фундаментов зданий (схема на обороте)

**4. Сброс сточных вод от объекта: «ПДС кислородная станция, ПДС диспетчерская, Арочник»
осуществляется:**

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент



(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»



Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
————— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1359
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, 81

Объект: «АТЦ»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «АТЦ» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d63 мм по ул. Чехова (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения от ТК-1 до ТК-2 (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне тепловой камеры ТК-2 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения, проложенные совместно с тепловыми сетями от ТК-2 до фундаментов зданий (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «АТЦ» осуществляется:

4.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент




(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»



Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «АТЦ» по ул. Чехова,81**

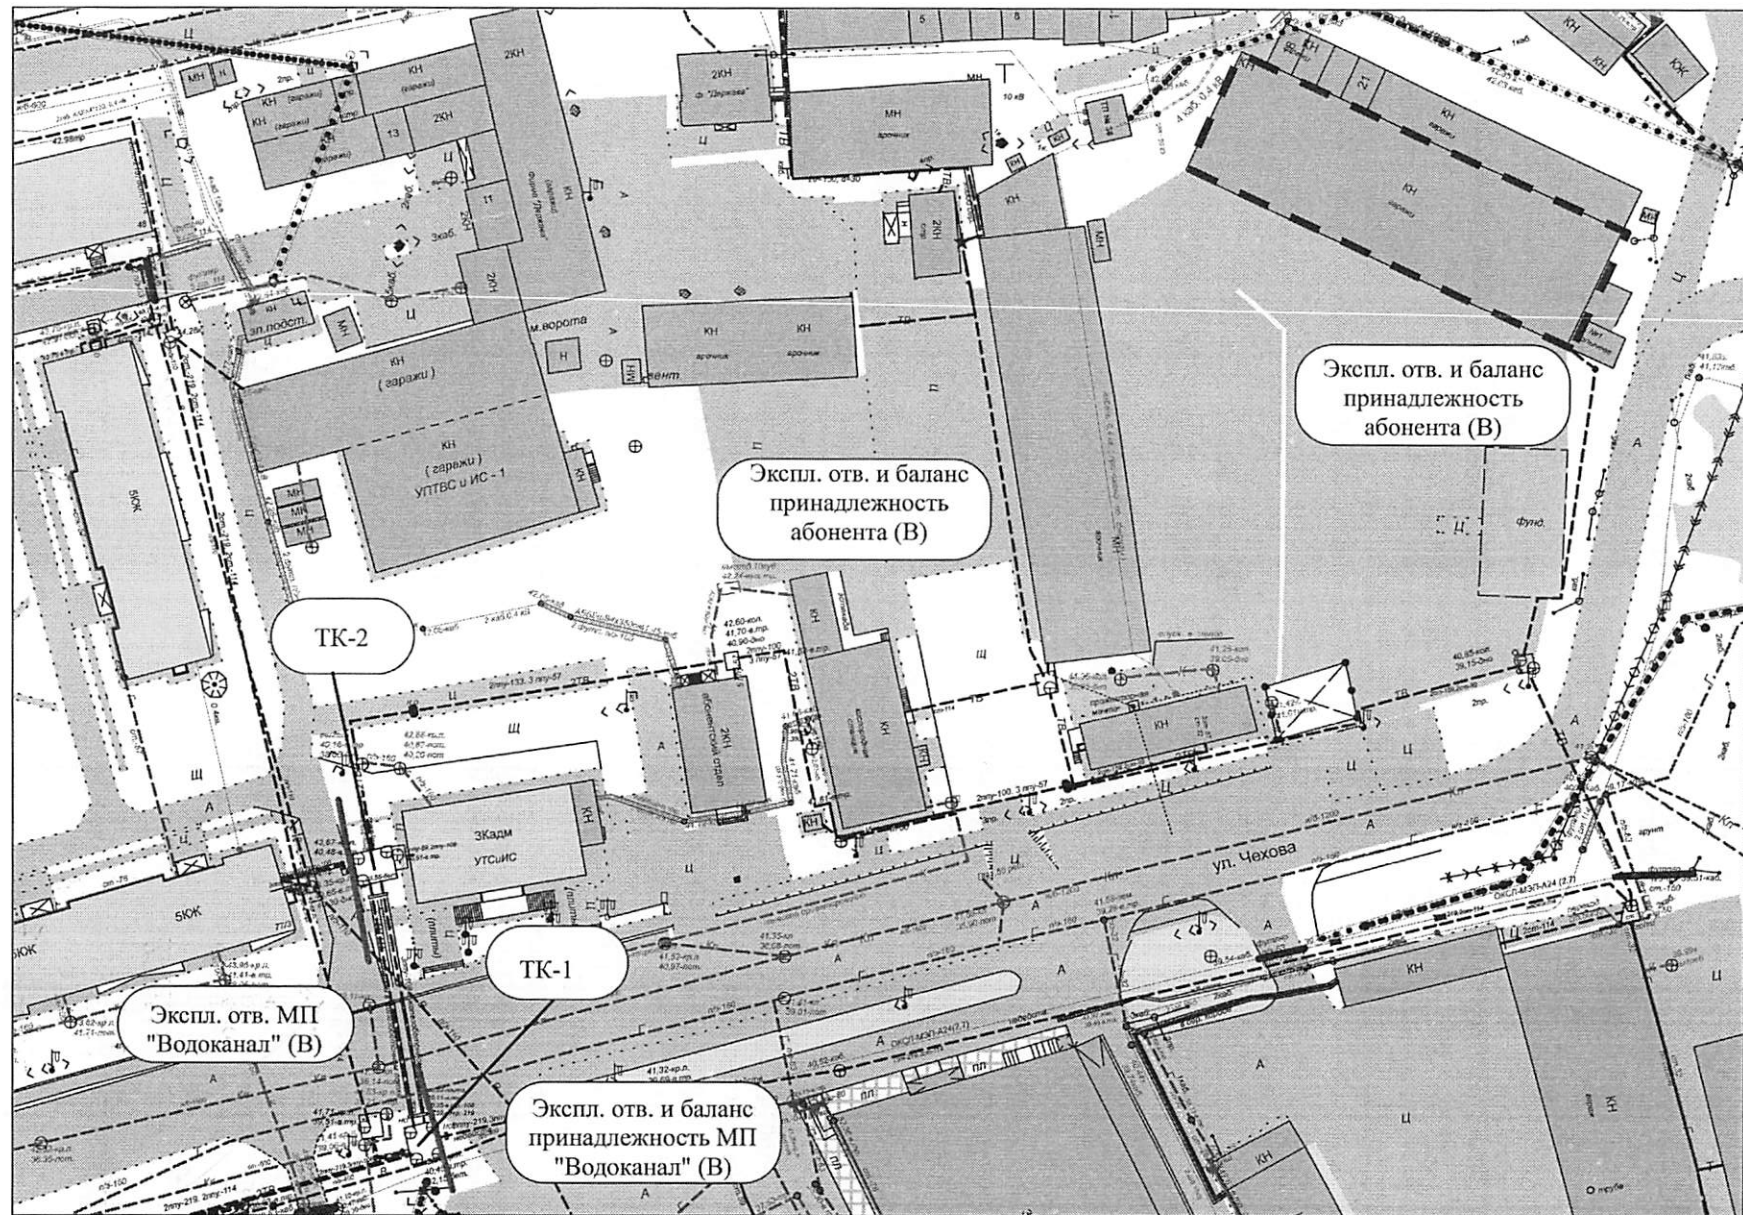

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1360
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова,81

Объект: «Административное здание»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «Абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Административное здание» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d63 мм по ул. Чехова (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения от ТК-1 до ТК-2 (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне тепловой камеры ТК-2 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения, проложенные совместно с тепловыми сетями от ТК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Административное здание» осуществляется:

4.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент


(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Административное здание» по ул. Чехова,81**

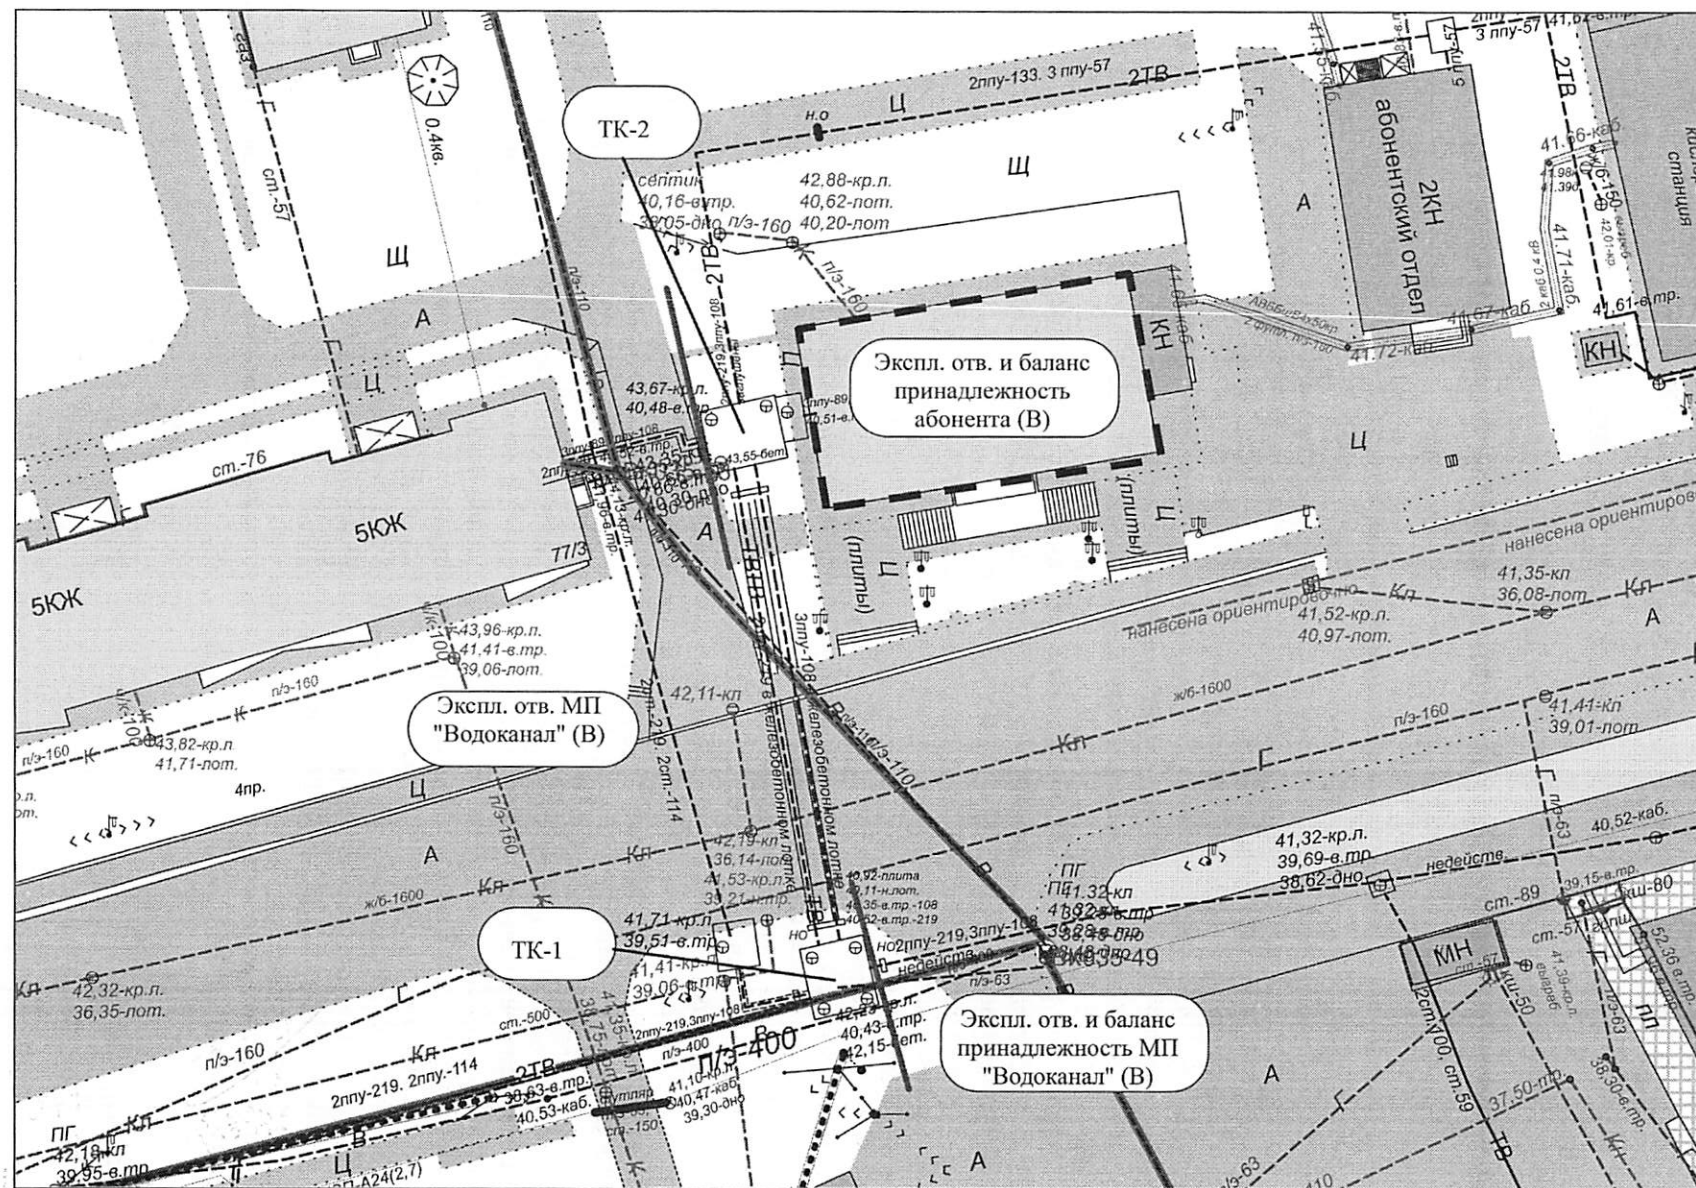

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- Ж - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1337
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, 74

Объект: «ЦГДС»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «ЦГДС» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d225 мм по ул. Чехова (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2 В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения от ВК-1 до фундамента здания (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по наружной стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «ЦГДС» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации чугун d200 мм по ул. Строителей (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

4.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся канализационные сети чугун d150 от КК-1 до КК-2 (балансовая принадлежность не определена)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по наружной стороне существующего канализационного колодца КК-2 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети от КК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-3 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

(Ф.И.О.)


«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

по объекту: «ИПС» по ул. Чехова, 74

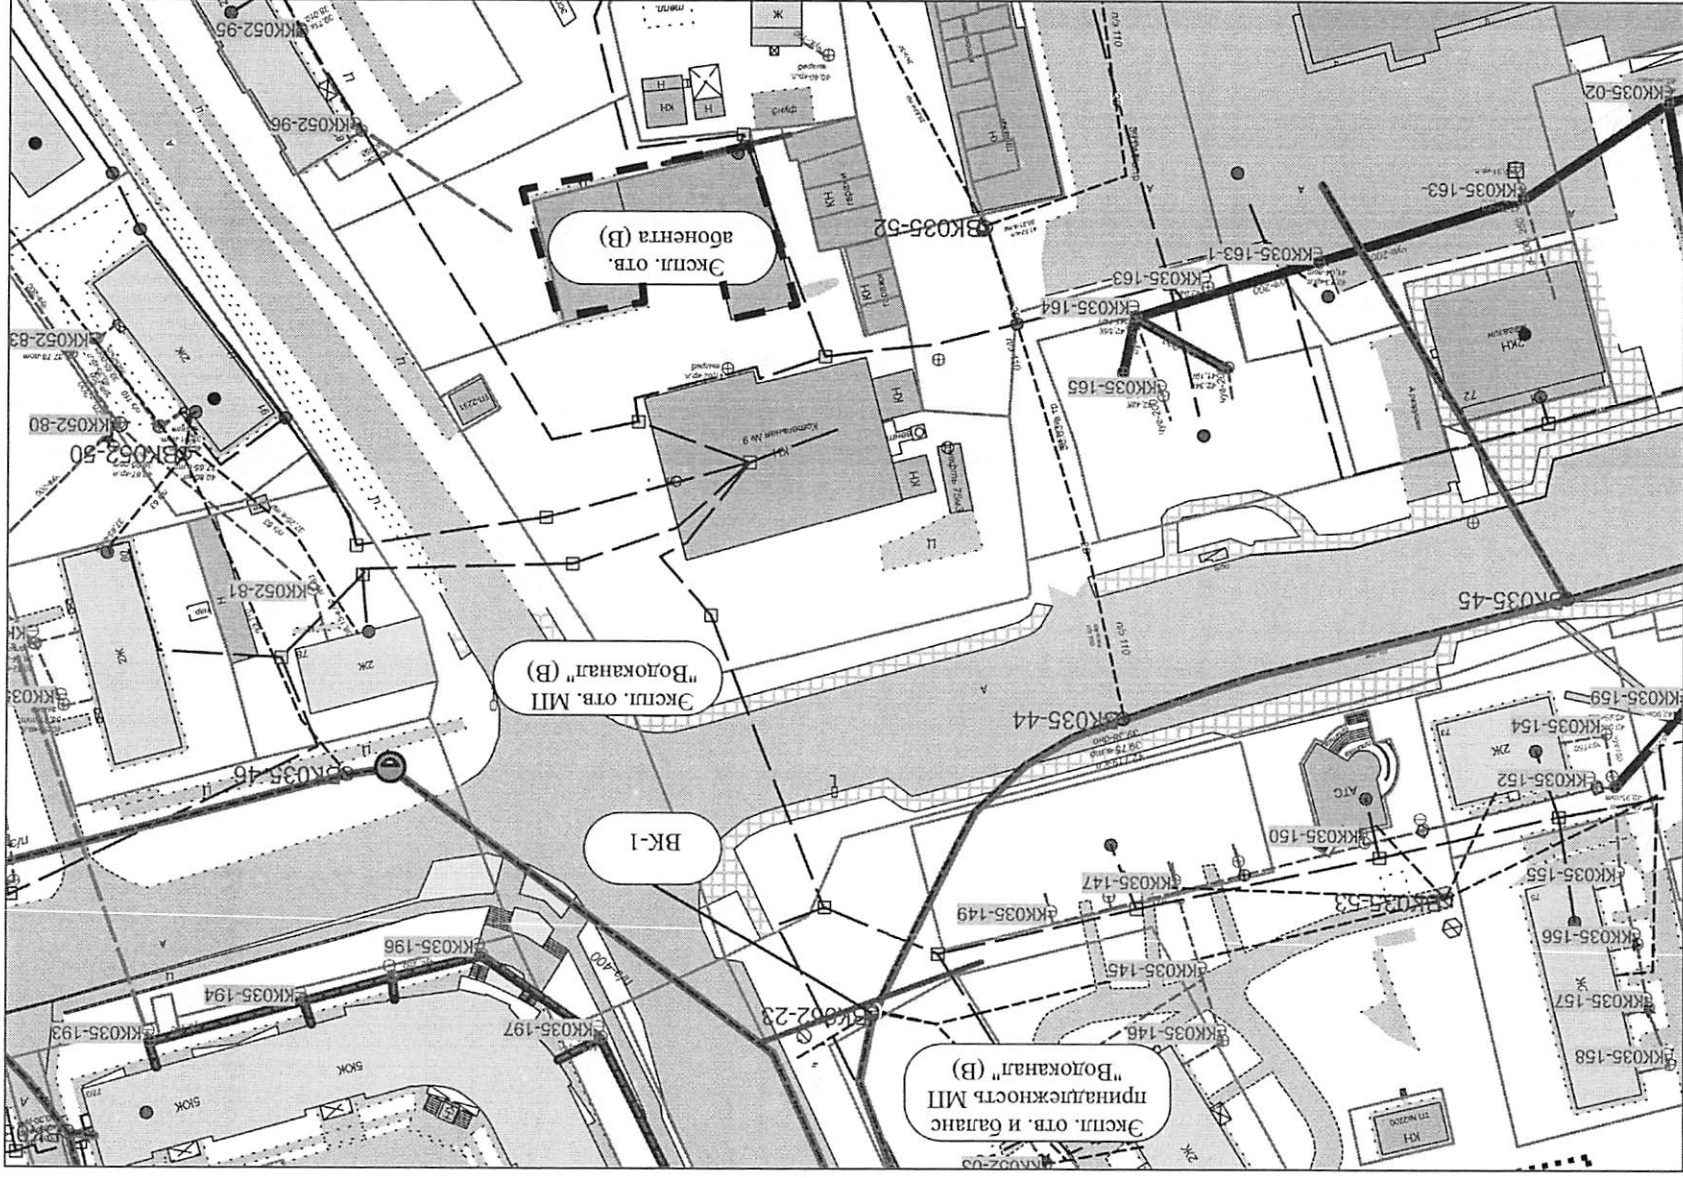


:VINƏVNƏO90

- В - сети водопровода
- К - сети бытового канализационного водоснабжения

К - сетевой канал связи

_____ - граница эксплуатационной ответственности

Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «ЦДС» по ул. Чехова, 74

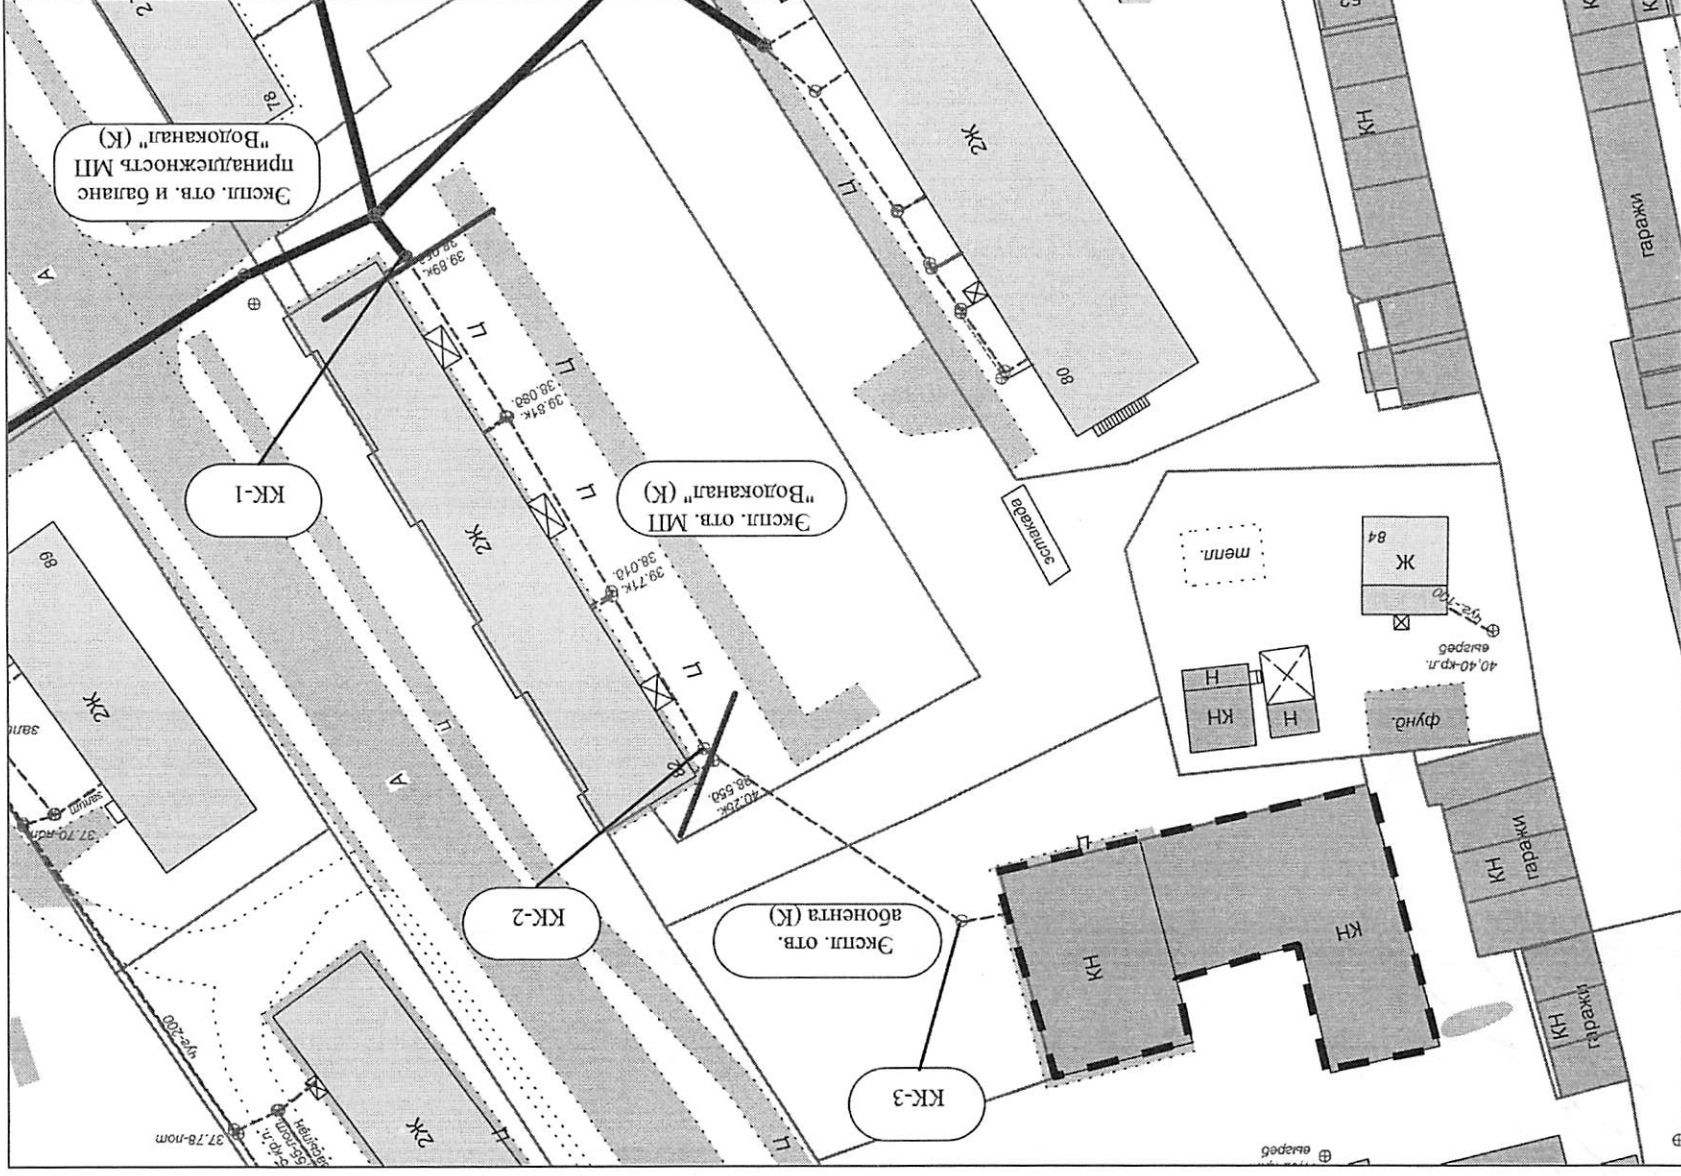

Обозначения:

- Ж - сети водопровода
- К - сети бытовой канализации

- граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1339
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Сутормина,20

Объект: «Столярный цех»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Столярный цех» осуществляется:

1.1. От н/з водопровода диаметром d160 мм по ул. Красногвардейская (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения, проложенные совместно с тепловыми сетями от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Столярный цех» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

«__» _____ 202__ г. (Ф.И.О.)

Представитель МП «Водоканал»

«__» _____ 202__ г. Дугина Т.Ю. (Ф.И.О.)

[illegible]

• **В** - сети водопровода

• **К** - сети бытовой канализации

===== - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1340
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, 81

Объект: «Электроцех»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Электроцех» осуществляется:

1.1. От п/э водопровода диаметром d63 мм по ул. Чехова (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения от ТК-1 до ТК-2 (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне тепловой камеры ТК-2 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения, проложенные совместно с тепловыми сетями от ТК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Электроцех» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент


(Ф.И.О.)


«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Электроцех» по ул. Чехова, 81**

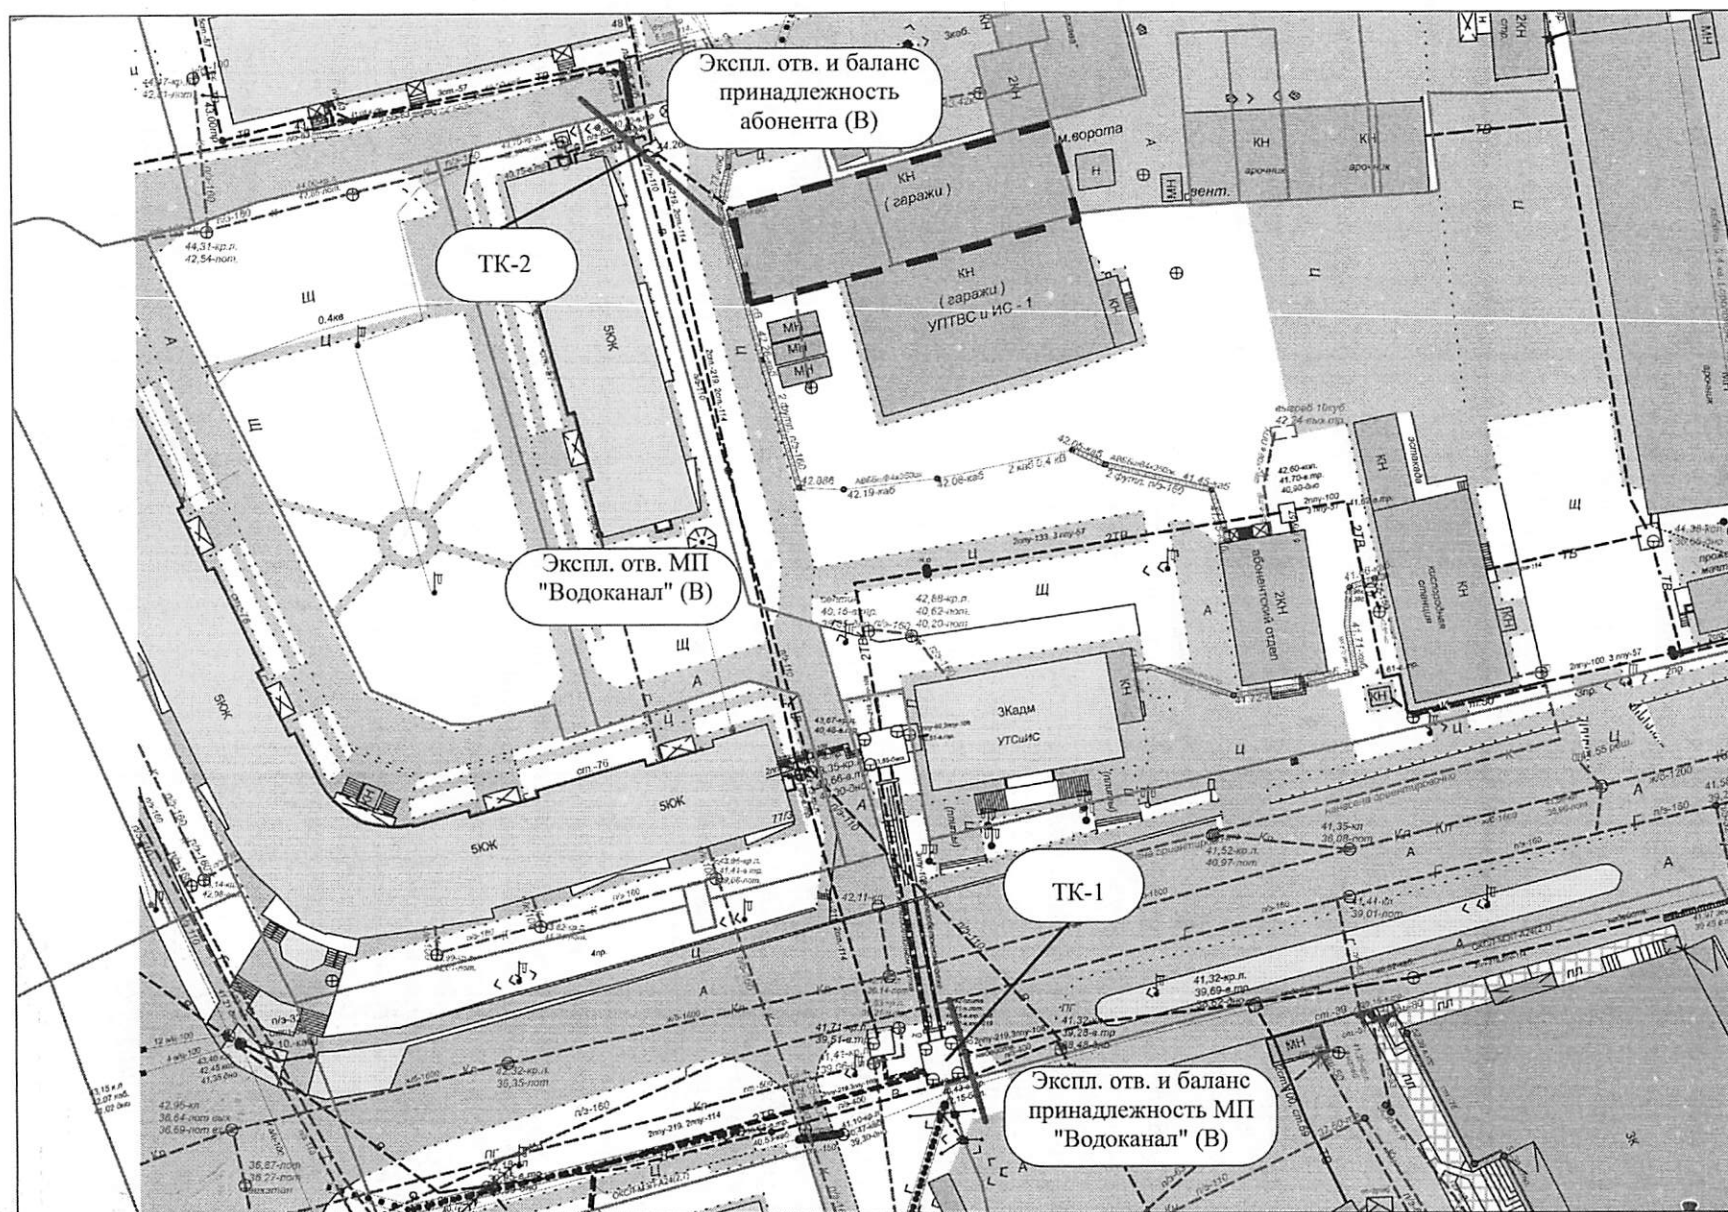

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1341
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Пионерская, 118

Объект: «ТП «Молочка»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «ТП «Молочка» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 110 мм по ул. Пионерская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1 Между МП «Водоканал» и МБОУ «ЦДО «Патриот» наружные сети определяются отдельным актом разграничения

2.2 Между МБОУ «ЦДО «Патриот» и «Абонентом» разграничение внутренних сетей определяется локальным актом разграничения

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «ТП «Молочка» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации н/э d 315 мм по ул. Пионерская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1 Между МП «Водоканал» и МБОУ «ЦДО «Патриот» наружные сети определяются отдельным актом разграничения

5.2 Между МБОУ «ЦДО «Патриот» и «Абонентом» разграничение внутренних сетей определяется локальным актом разграничения

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Внутренние канализационные сети

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Отсутствует возможность идентифицировать сточные воды абонента

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент


(Ф.И.О.)
«___» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«___» _____ 202__ г.

———— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1342
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Свердлова

Объект: «ТП «Спутник»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «Абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «ТП «Спутник» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 225 мм по ул. Свердлова (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1 Между МП «Водоканал» и МБОУ СОШ №5 наружные сети определяются отдельным актом разграничения

2.2 Между МБОУ СОШ №5 и «Абонентом» разграничение внутренних сетей определяется локальным актом разграничения

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «ТП «Спутник» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации чугун d 150 мм по ул. Свердлова (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1 Между МП «Водоканал» и МБОУ СОШ №5 наружные сети определяются отдельным актом разграничения

5.2 Между МБОУ СОШ №5 и «Абонентом» разграничение внутренних сетей определяется локальным актом разграничения

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Внутренние канализационные сети

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Отсутствует возможность идентифицировать сточные воды абонента

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент


(Ф.И.О.)


«___» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

«___» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «ТП «Спутник» по ул. Свердлова**

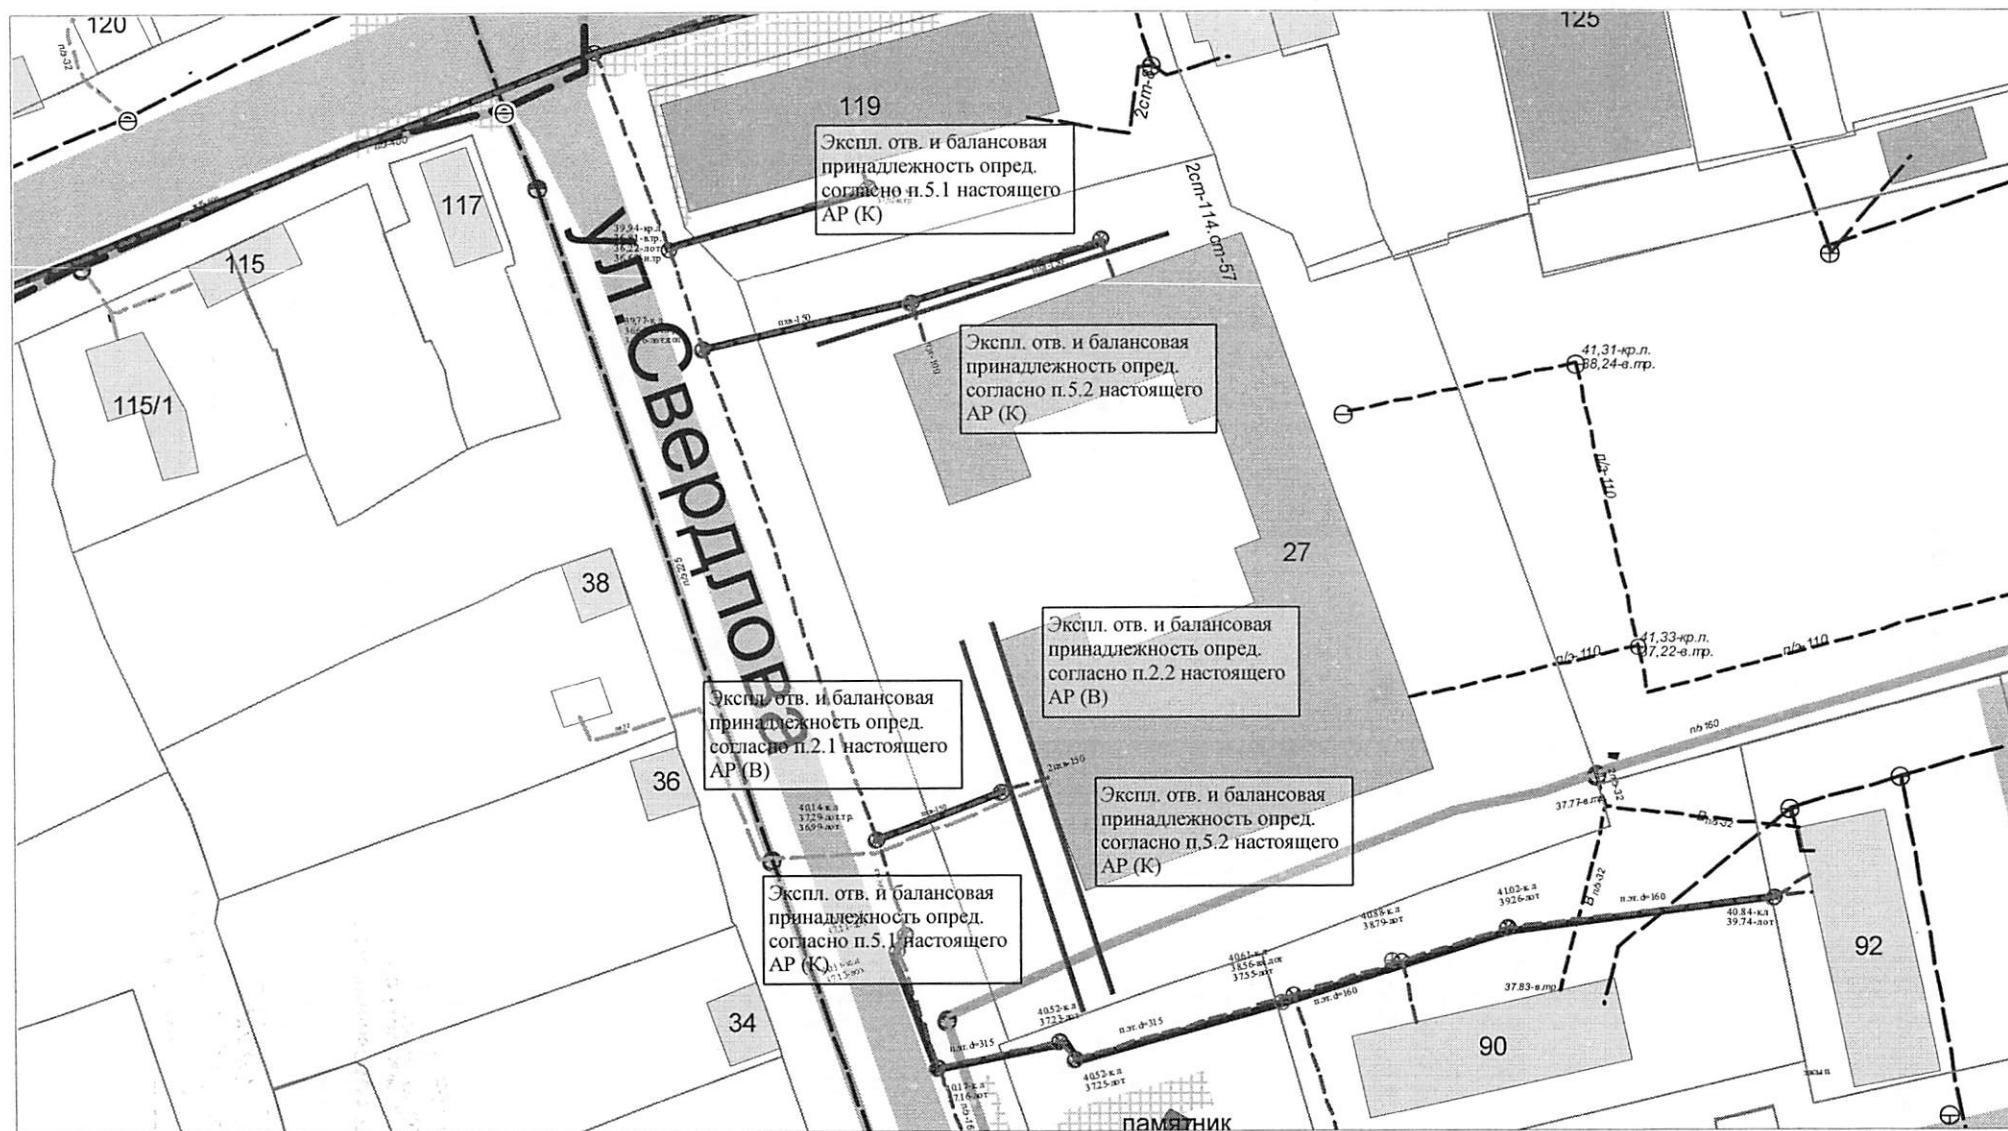

Обозначения:

- В - - сети водопровода

- К - - сети бытовой канализации

— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1343
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Дзержинского, 23

Объект: «ТП 36»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «ТП 36» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d225 мм по ул. Пионерская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения от ВК-2 до короба (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами на участке от ВК-1 до ВК-2 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

2.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.2.1) по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «ТП 36» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент

«__» _____ 202__ г.
(Ф.И.О.)

Представитель МП «Водоканал»

«__» _____ 202__ г.
Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «ТП 36» по ул. Дзержинского, 23**

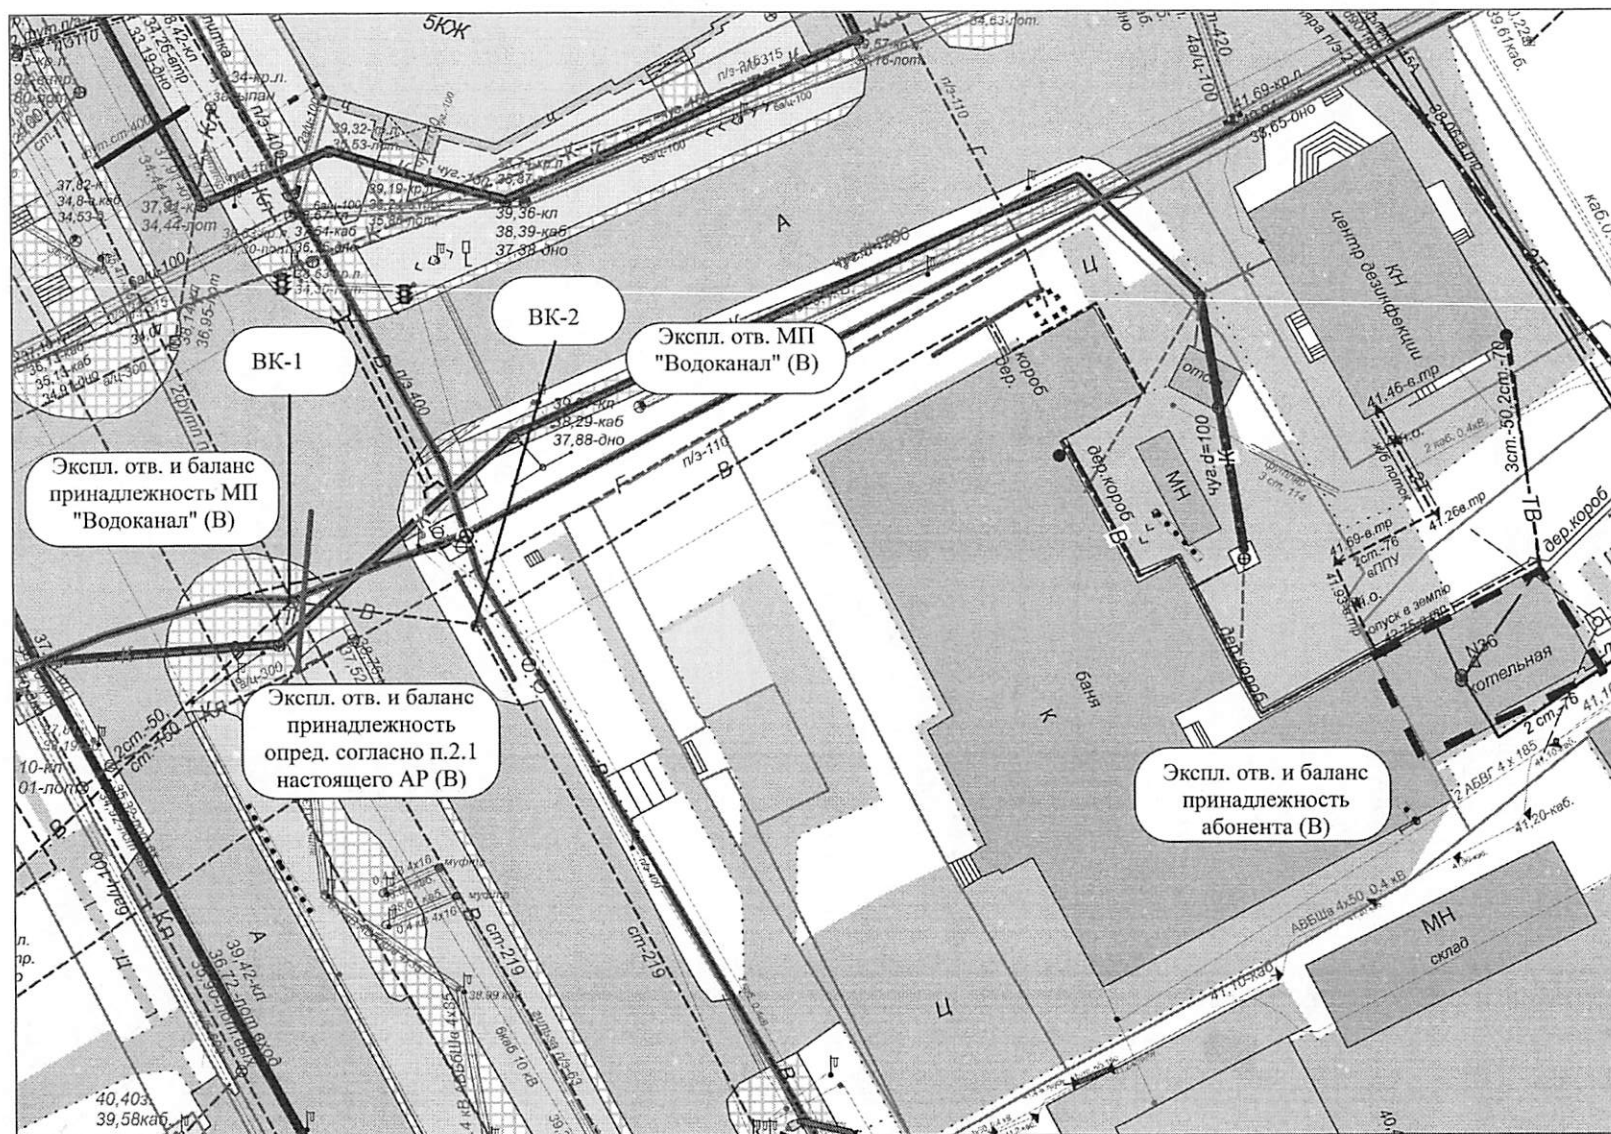

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1344
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Ленина, 113а

Объект: «ЦТП-2»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «ЦТП-2» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 110 мм по ул. Ленина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне тепловой камеры (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «ЦТП-2» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.


- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

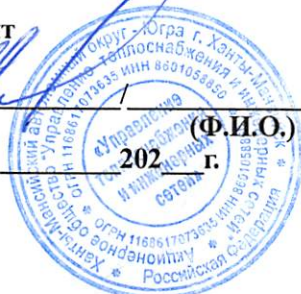


(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.


Представитель МП «Водоканал»



Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.


Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «ЦТП-2» ул. Ленина, 113а

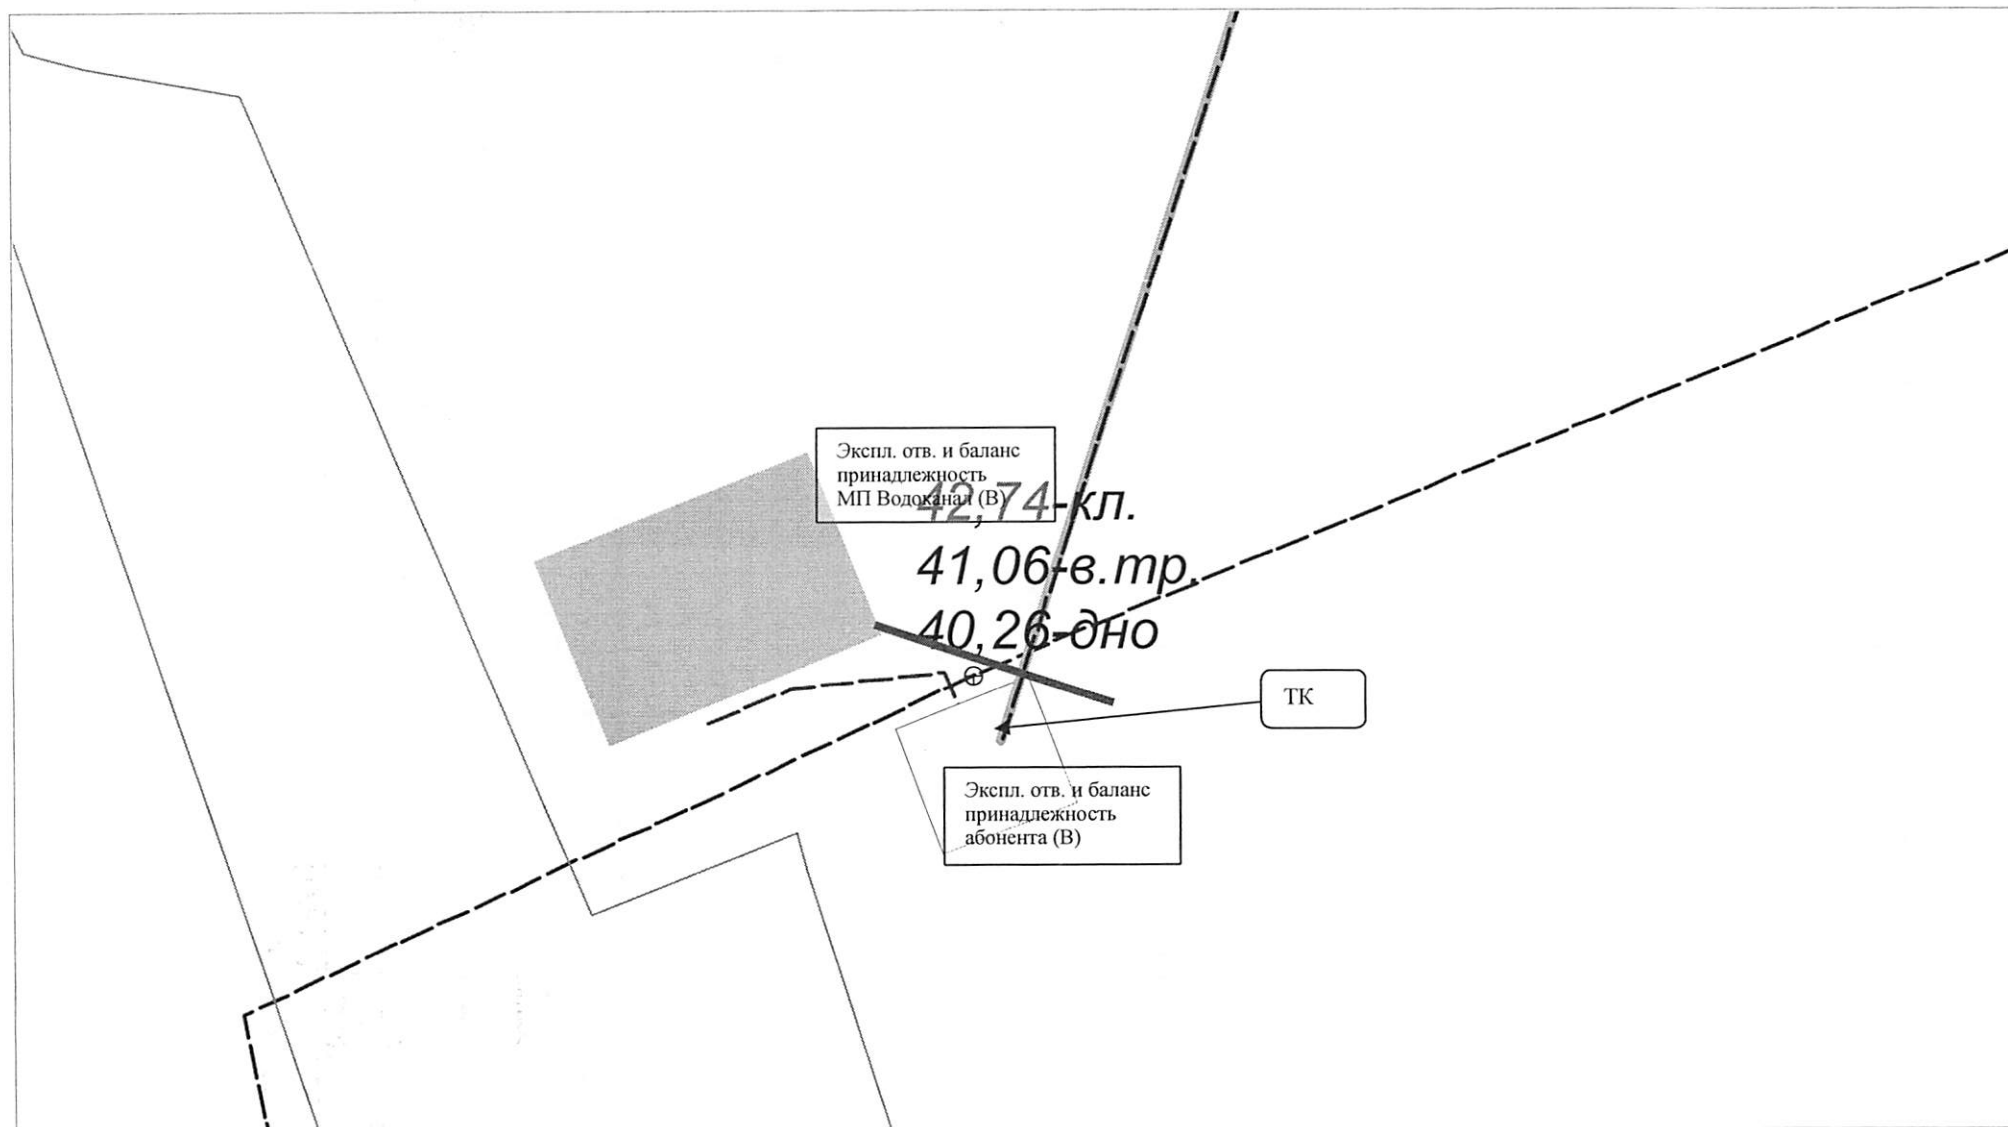

Обозначение:

- В - сети водопровода
- К - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1345
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина

Объект: «ТП Храм»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент», в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «ТП Храм» осуществляется:

1.1. От п/з водопровода диаметром d400 мм по ул. Гагарина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения от ВК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «ТП Храм» осуществляется:

4.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1 К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

[illegible]

- В - - сети водопровода
 - К - - сети бытовой канализации
 - - - - - граница эксплуатации

АКТ №1346
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Посадская,11

Объект: «ТП № 19»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «ТП № 19» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d110 мм по ул. Посадская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения от ВК-1 до ТК-1 (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по наружной стороне тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения, проложенные совместно с тепловыми сетями от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «ТП № 19» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

«__» 202__ г.

(Ф.И.О.)

Представитель МП «Водоканал»

/ Дугина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

«__» 202__ г.

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
————— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1347

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Ленина, 55

Объект: «ТП УВД»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «ТП УВД» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d160 мм по ул. Ленина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами внутри здания УМВД определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

2.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.2.1) по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения, проложенные совместно с теплосетями сталь d57, d159 мм от фундамента здания УМВД до фундамента ТП УВД (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «ТП УВД» осуществляется:

4.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент


(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

- В - - сети водопровода
 - К - - сети бытовой канализации
 ————— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1350
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина

Объект: «Велпас»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Велпас» осуществляется:

*1.1. От водопровода, проложенного совместно с тепловыми сетями сталь d108 мм по ул. Гагарина
(эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)*

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне фундаменту здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Велпас» осуществляется:

4.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент



(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»



Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

[illegible]

- В - - сети водопровода
 - К - - сети бытовой канализации
 ————— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1351

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Кирова, 3а

Объект: «Котельная 5,75 МВт»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная 5,75 МВт» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода d225 мм по ул. Мичурина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения от ВК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная 5,75 МВт» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации н/э d160 мм по ул. Свободы (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети от КК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент.


(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

- В – сети водопровода
 - К – сети бытовой канализации
 ————— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1353
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Первооткрывателей,1

Объект: «Котельная»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода d110 мм по ул. Первооткрывателей (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» внутри здания по ул. Первооткрывателей,1 по запорной арматуре (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения, проложенные совместно с тепловыми сетями от здания по ул. Первооткрывателей,1 до фундамента здания котельной (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная» осуществляется:

4.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент


«___» _____ 202__ г.
(Ф.И.О.)

Представитель МП «Водоканал»


«___» _____ 202__ г.
Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

Схема Границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная» по ул. Первооткрывателей, 1

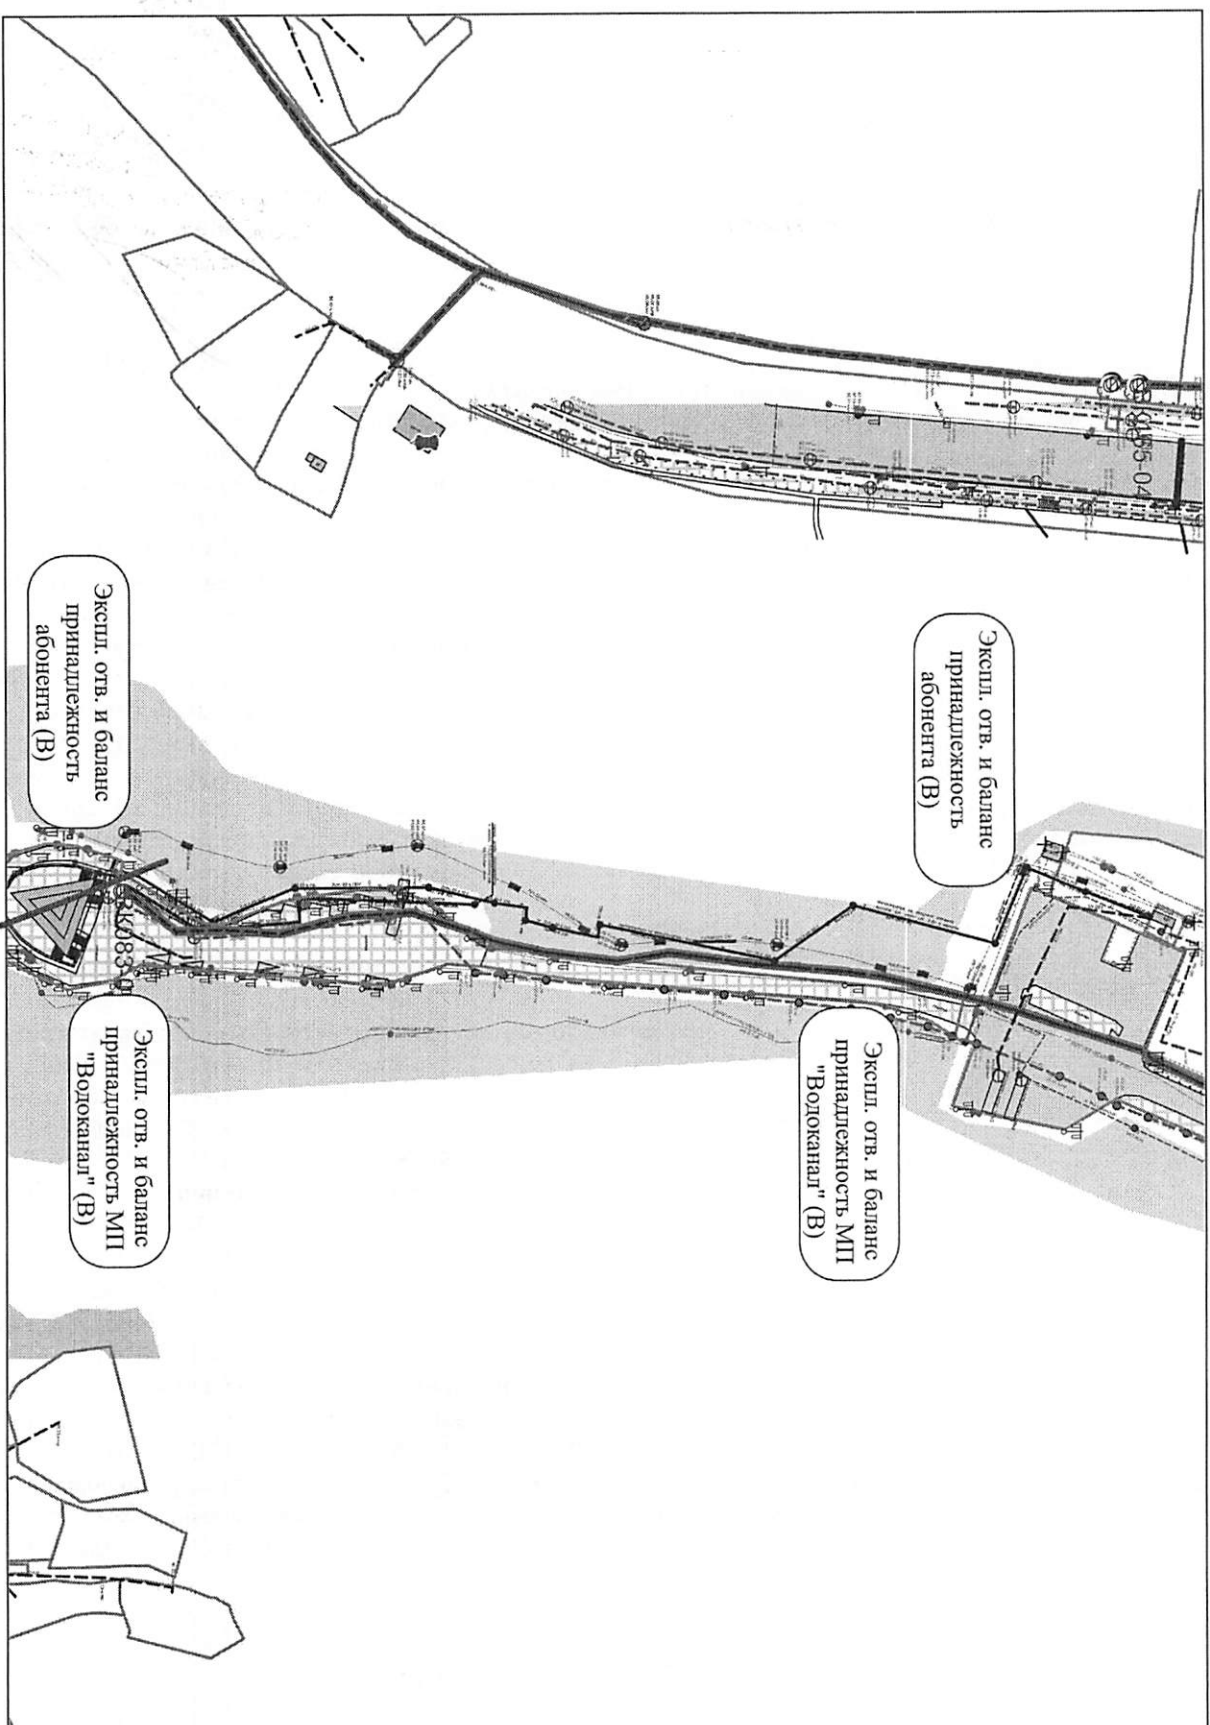

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
- - - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1354
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Югорская,1

Объект: «Крышная котельная»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Крышная котельная» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 315 мм по ул. Рябиновая (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1 Между МП «Водоканал» и ООО "Северный Дом" наружные сети определяются отдельным актом разграничения

2.2 Между ООО "Северный Дом" и «Абонентом» разграничение внутренних сетей определяется локальным актом разграничения

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «Крышная котельная» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации н/э d 225 мм по ул. Югорская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1 Между МП «Водоканал» и ООО "Северный Дом" наружные сети определяются отдельным актом разграничения

5.2 Между ООО "Северный Дом" и «Абонентом» разграничение внутренних сетей определяется локальным актом разграничения

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Внутренние канализационные сети

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Отсутствует возможность идентифицировать сточные воды абонента

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.


9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент




(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»

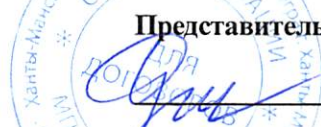

/ Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

ц эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности по объекту: «Крышная котельная» по ул. Югорская,1

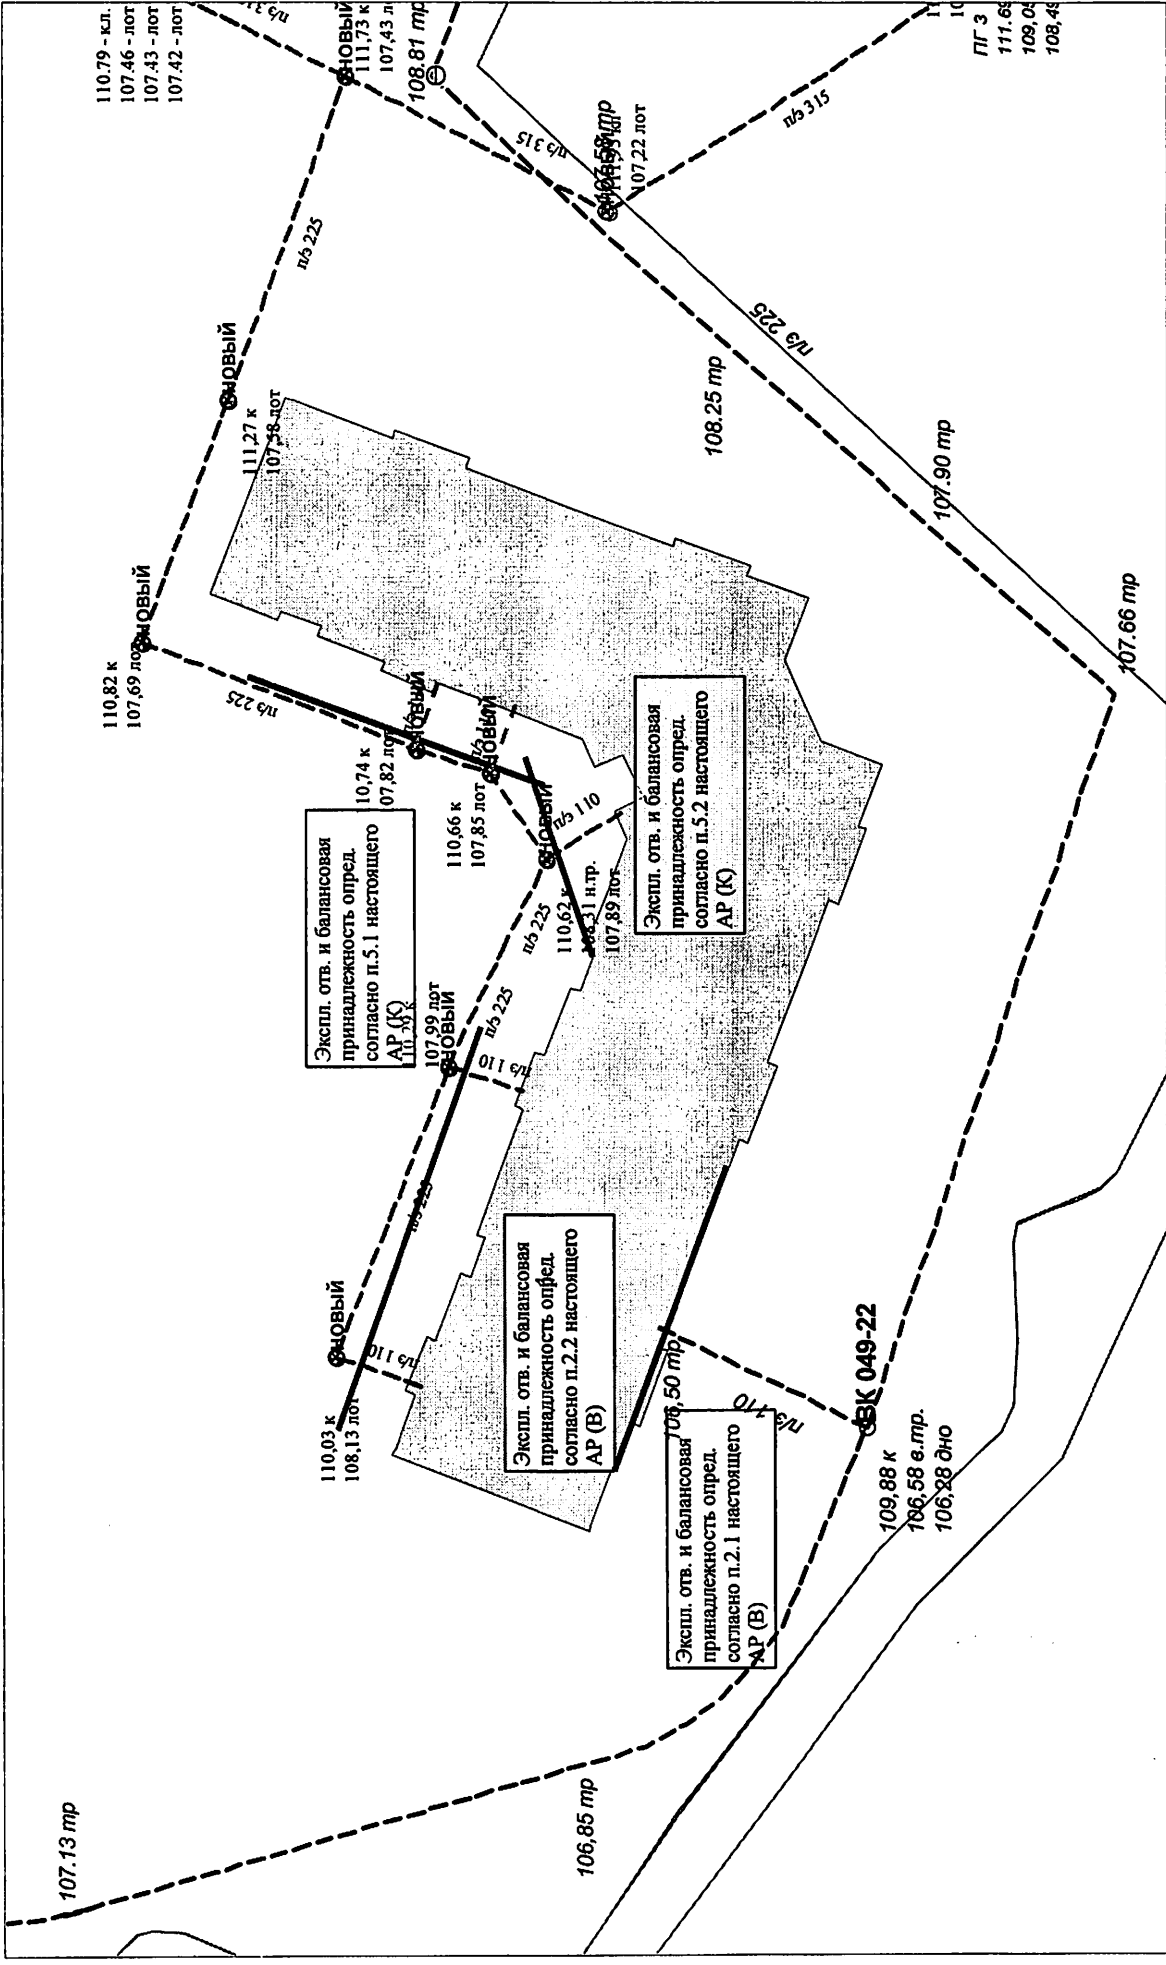

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
— - граница экспроприации

АКТ №1355
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Югорская,5

Объект: «Крышная котельная»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Крышная котельная» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 315 мм по ул. Рябиновая (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1 Между МП «Водоканал» и ООО "Северный Дом" наружные сети определяются отдельным актом разграничения

2.2 Между ООО "Северный Дом" и «Абонентом» разграничение внутренних сетей определяется локальным актом разграничения

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «Крышная котельная» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации н/э d 225 мм по ул. Югорская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1 Между МП «Водоканал» и ООО "Северный Дом" наружные сети определяются отдельным актом разграничения

5.2 Между ООО "Северный Дом" и «Абонентом» разграничение внутренних сетей определяется локальным актом разграничения

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Внутренние канализационные сети

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Отсутствует возможность идентифицировать сточные воды абонента

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент




(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»



Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Схема границ эксплуатационной и балансовой принадлежности
по объекту: «Крышная котельная» по ул. Югорская, 5

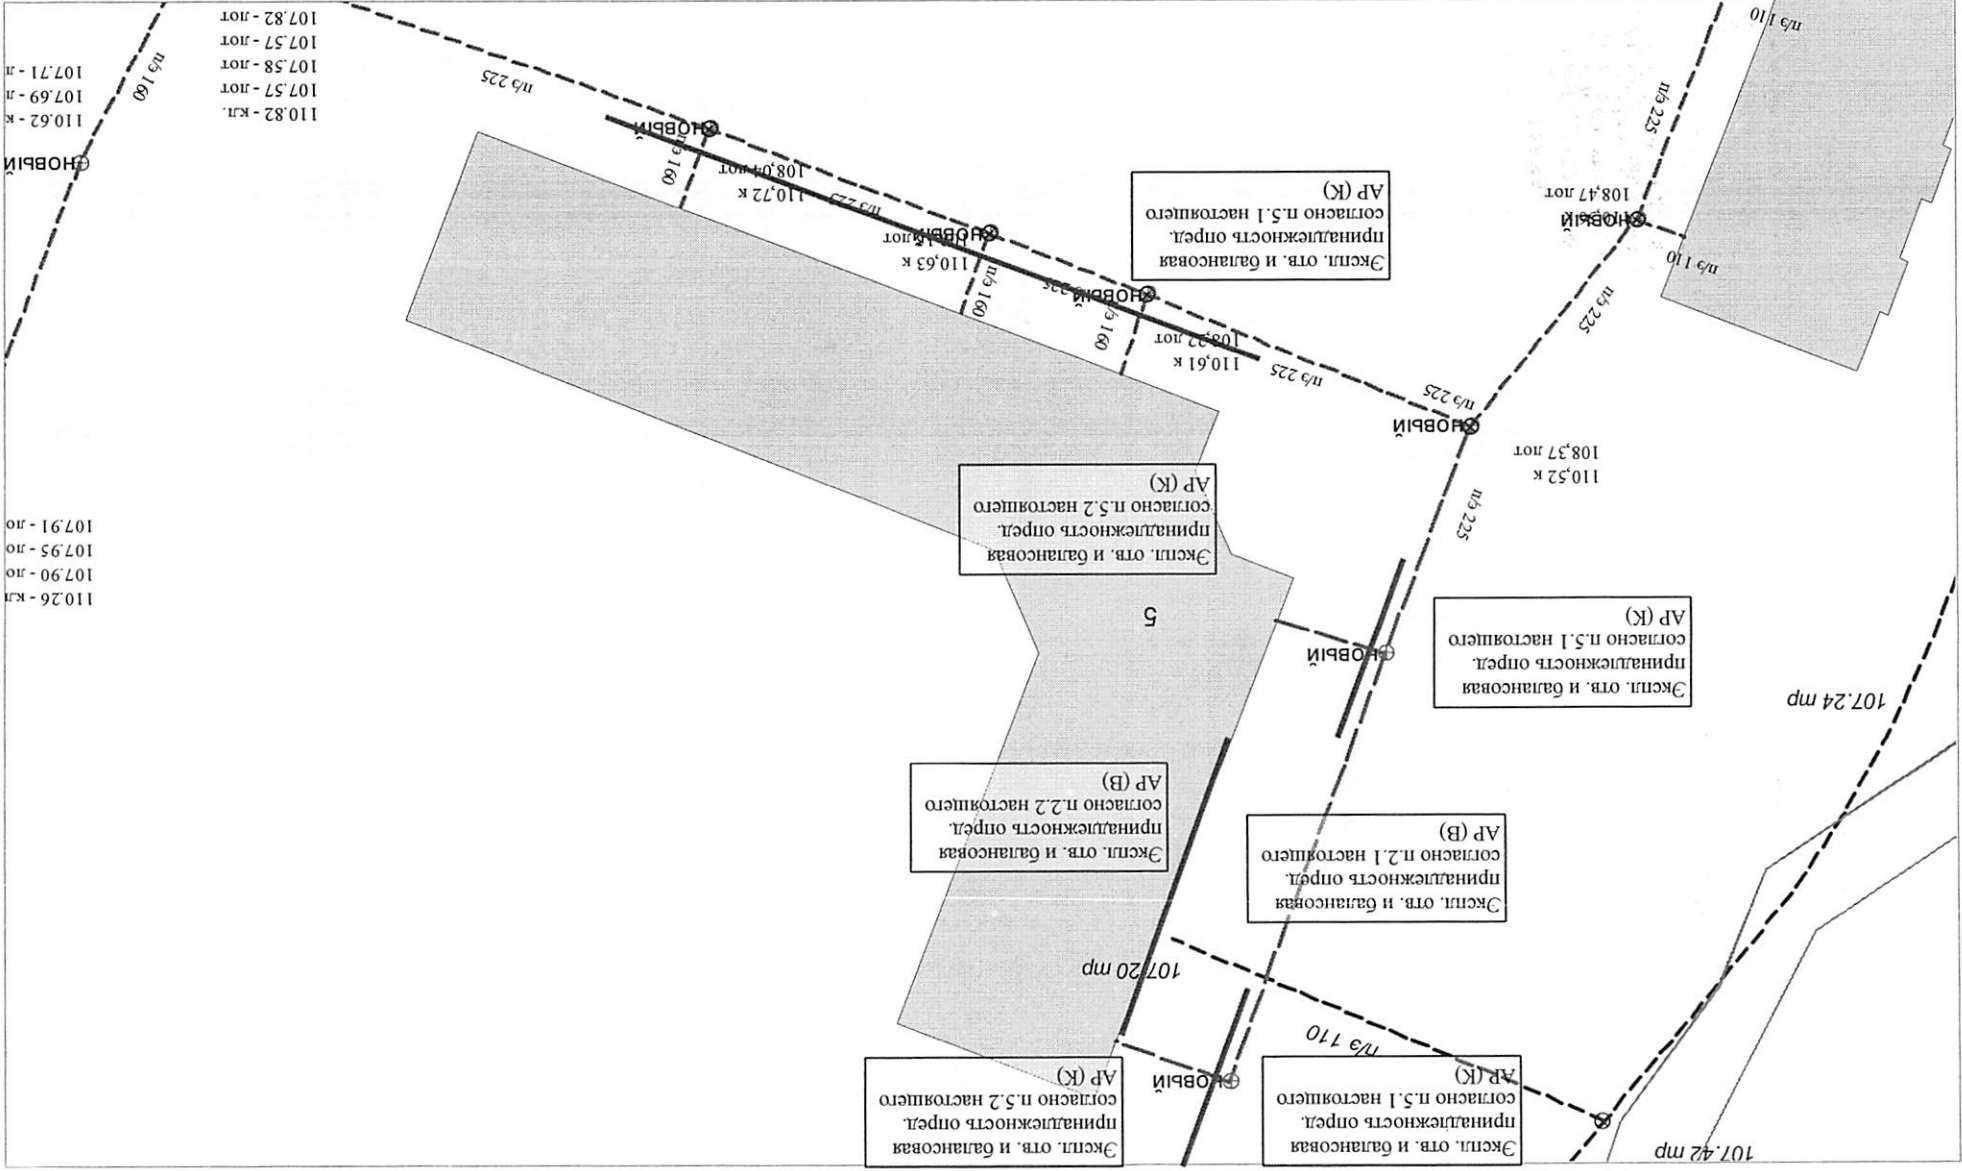

АКТ №1356
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Югорская,11

Объект: «Котельная»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент», в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 110 мм по ул. Югорская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1 Между МП «Водоканал» и ООО "Северный Дом" наружные сети определяются отдельным актом разграничения

2.2 Между ООО "Северный Дом" и «Абонентом» разграничение внутренних сетей определяется локальным актом разграничения

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации н/э d 225 мм по ул. Югорская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1 Между МП «Водоканал» и ООО "Северный Дом" наружные сети определяются отдельным актом разграничения

5.2 Между ООО "Северный Дом" и «Абонентом» разграничение внутренних сетей определяется локальным актом разграничения

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Внутренние канализационные сети

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Отсутствует возможность идентифицировать сточные воды абонента

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.


Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная» по ул. Югорская,11**

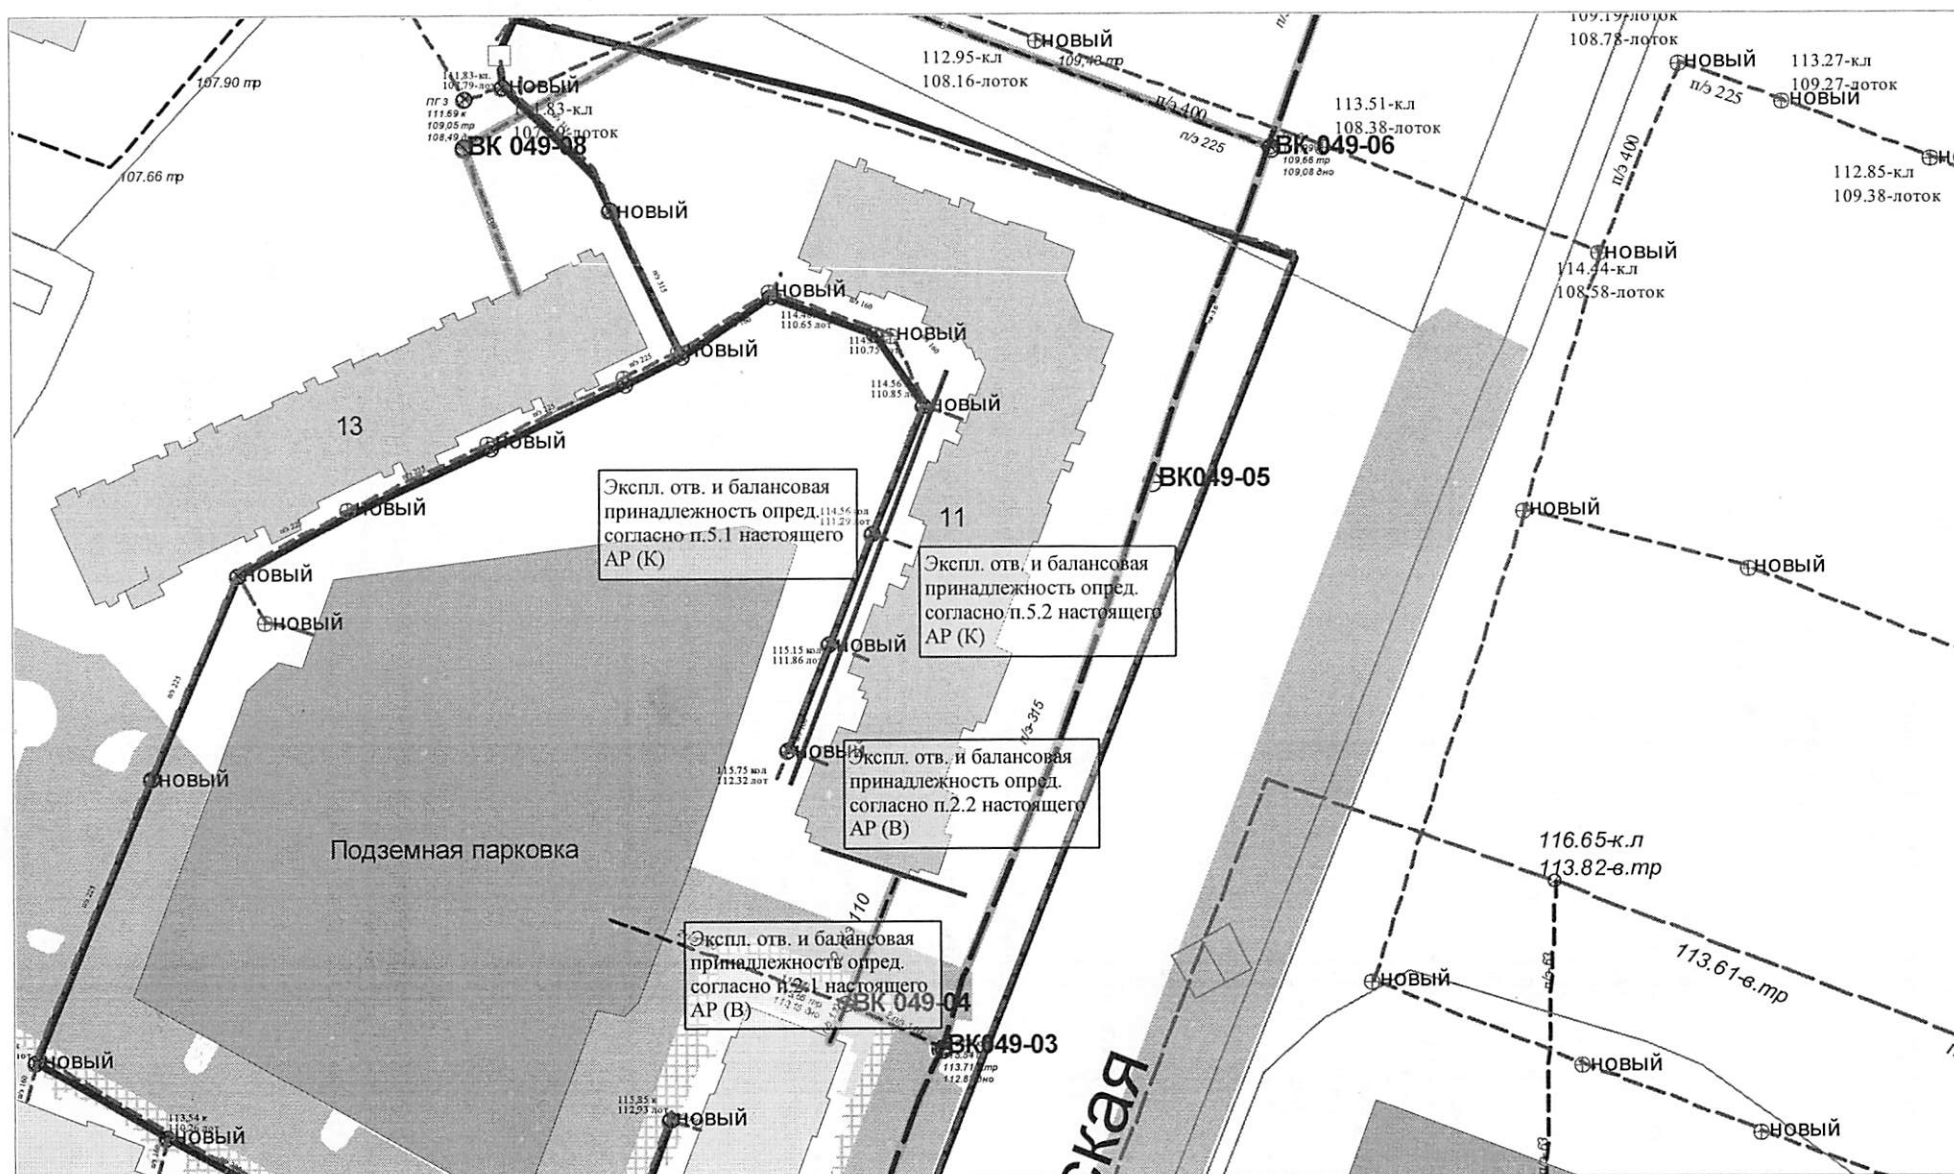

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1357
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Доронина,8

Объект: «Крышная котельная»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Крышная котельная» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 225 мм по ул. Шевченко (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1 Между МП «Водоканал» и ООО "Северный Дом" наружные сети определяются отдельным актом разграничения

2.2 Между ООО "Северный Дом" и «Абонентом» разграничение внутренних сетей определяется локальным актом разграничения

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «Крышная котельная» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации ж/б d 600 мм по ул. Доронина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1 Между МП «Водоканал» и ООО "Северный Дом" наружные сети определяются отдельным актом разграничения

5.2 Между ООО "Северный Дом" и «Абонентом» разграничение внутренних сетей определяется локальным актом разграничения

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Внутренние канализационные сети

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Отсутствует возможность идентифицировать сточные воды абонента

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

(Ф.И.О.)


«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Крышная котельная» по ул. Доронина,8**

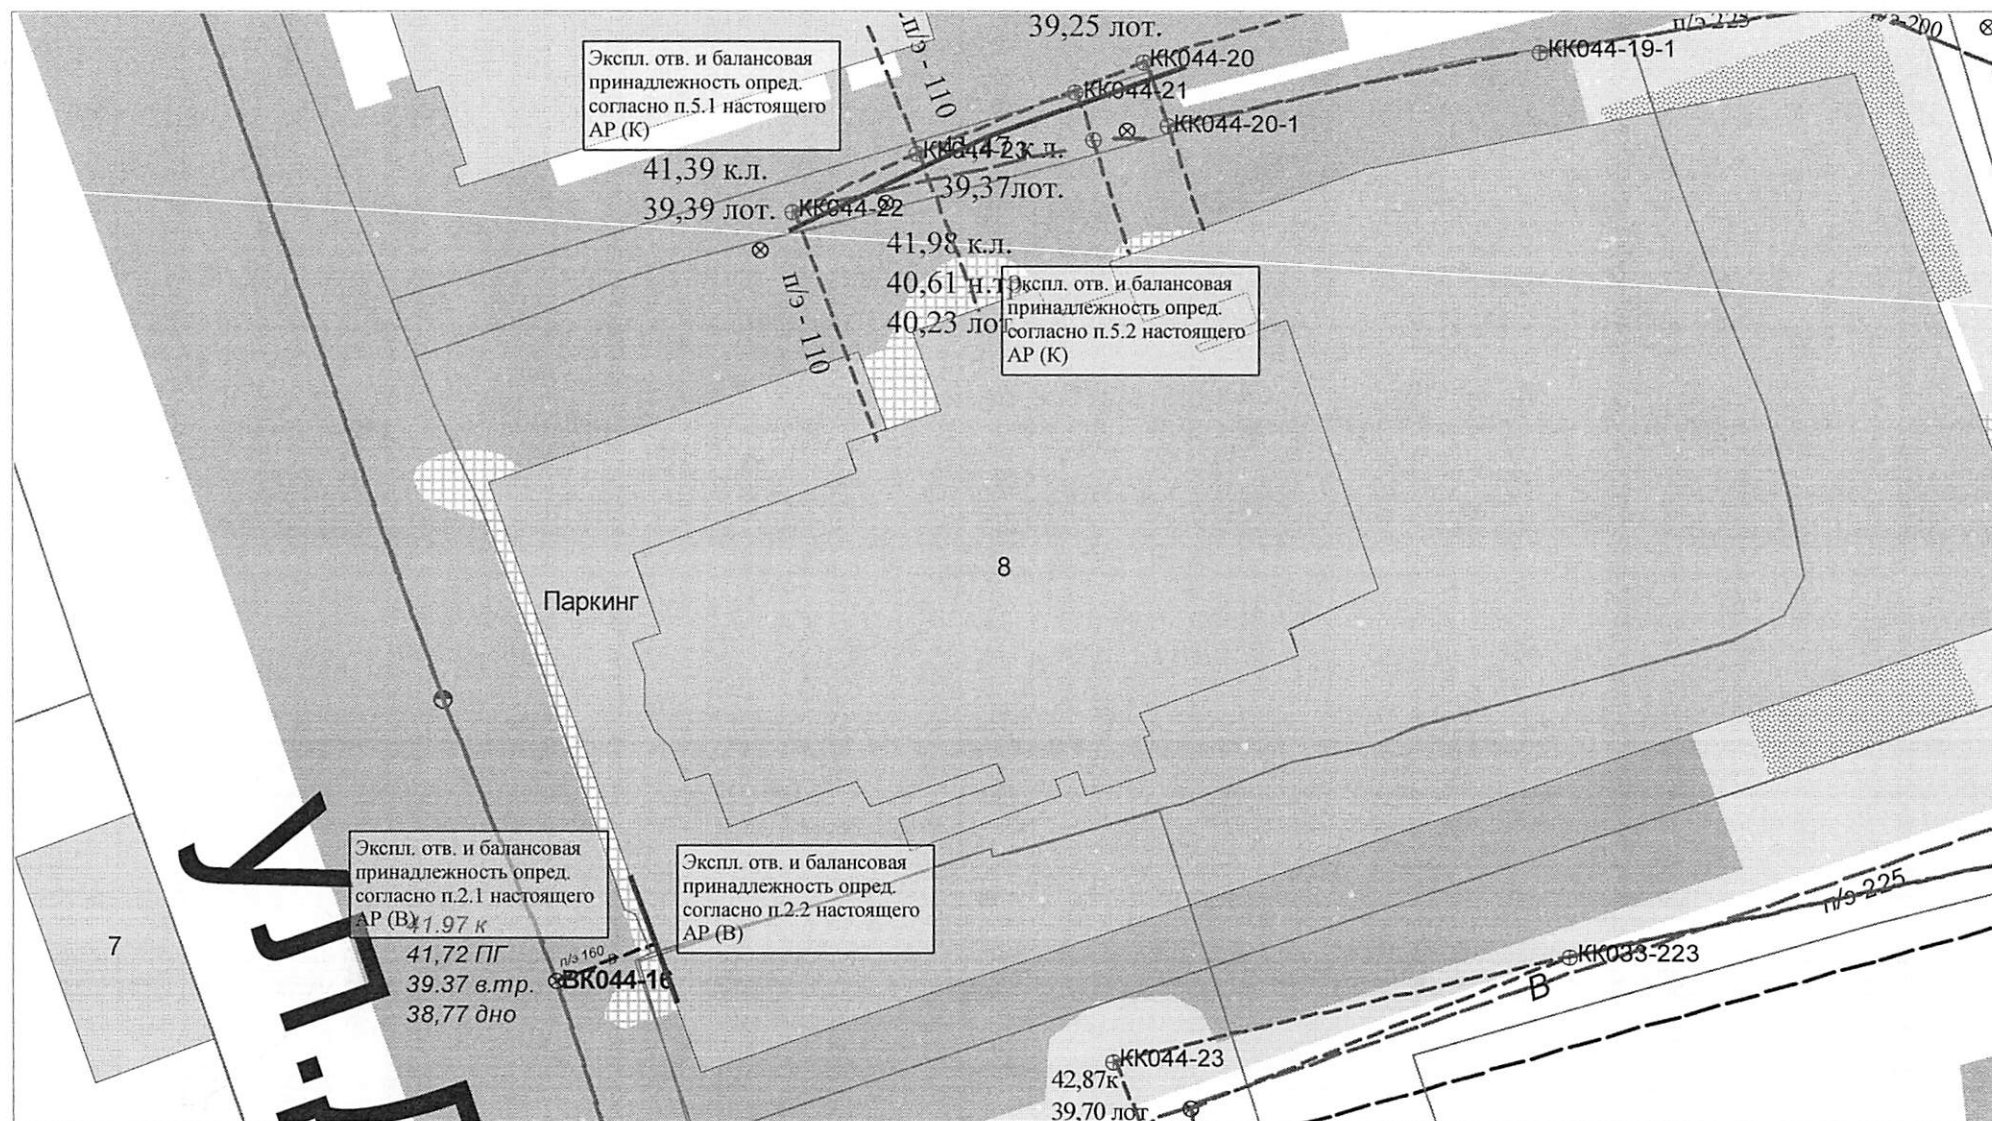

Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды
(в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления
холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен с 01.01.2025 г. по 31.12.2025г.

№ п/п	Наименование объекта	Гарантированный объем подачи холодной воды	Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения	Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованно й системе водоснабжения в месте присоединения
1	г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 27а (Котельная № 1)	25 809,0м3/год.	0	20м.
2	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 41а (Котельная 2)	16 664,0м3/год.	0	20м.
3	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 58 (Котельная № 3)	12 246,0м3/год.	0	20м.
4	г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 29 (Котельная № 4)	27 625,0м3/год.	0	20м.
5	г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, 7 (котельная № 5)	10 205,0м3/год.	0	20м.
6	г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, 19 (котельная № 7)	27230,0м3/год.	0	20м.
7	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 38а (котельная № 8)	2 431,0м3/год.	0	20м.
8	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 74 (котельная №9)	37 624,0м3/год.	0	20м.
9	г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 7 (котельная 10)	16 219,0м3/год.	0	20м.
10	г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, 3а (котельная 11)	4 543,0м3/год.	0	20м.
11	г. Ханты-Мансийск, ул. Ферма Горная, (котельная 12)	354,0м3/год.	0	20м.
12	г. Ханты-Мансийск, ул. Горького, 18 (котельная 13)	295,0м3/год.	0	20м.
13	г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20 (котельная 15)	10181,0м3/год.	0	20м.
14	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 89а (котельная 16)	6 250,0м3/год.	0	20м.
15	г. Ханты-Мансийск, ул. Южный, 16а (котельная 17)	13 655,0м3/год.	0	20м.
16	г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 77а (котельная 22)	32 523,0м3/год.	0	20м.
17	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 70б (котельная 26)	3 925,0м3/год.	0	20м.
18	г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 49а (котельная 29)	7 387,0м3/год.	0	20м.
19	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 115а (котельная № 31)	12 693,0м3/год.	0	20м.
20	г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 13б (котельная 32)	9 198,0м3/год.	0	20м.
21	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 1б (котельная 35)	4 488,0м3/год.	0	20м.

22	г. Ханты-Мансийск, ОМК ул. Аграрная (котельная 39)	4 152,0м3/год.	0	20м.
23	г. Ханты-Мансийск, СУ-967 ул. Уренгойская (котельная СУ-967)	8 364,0м3/год.	0	20м.
24	г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 36 (котельная «Кирова 35»)	2 529,0м3/год.	0	20м.
25	г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, 3 (котельная «Менделеева»)	2 791,0м3/год.	0	20м.
26	г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, (котельная «Гидронамыв»)	12 121,0м3/год.	0	20м.
27	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина (котельная «Храмовый комплекс»)	5 543,0м3/год.	0	20м.
28	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7 (котельная «Октябрь»)	3 622,0м3/год.	0	20м.
29	г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 8 (котельная «Ленина 8»)	293,0м3/год.	0	20м.
30	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52а (котельная 75 квартал)	3 017,0м3/год.	0	20м.
31	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 36 (котельная школа 6)	3 341,0м3/год.	0	20м.
32	г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, 8 (котельная школа 3)	1 218,0м3/год.	0	20м.
33	г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 37 (дет-сад № 8 котельная)	1 002,0м3/год.	0	20м.
34	г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина Горкавича (котельная 124 квартал)	4 112,0м3/год.	0	20м.
35	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 30 (котельная Дзержинского 30)	1 969,0м3/год.	0	20м.
36	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова-Чкалова-Шевченко-Доронина (БМК 8 МВт)	15 399,0м3/год.	0	20м.
37	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 63 (котельная «Театрально-концертный комплекс»)	17 544,0м3/год.	0	20м.
38	г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, 68 (котельная «Сирина 68»)	11 730,0м3/год.	0	20м.
39	г. Ханты-Мансийск, ул. Осенняя, 5 (котельная «Осенняя»)	8 631,0м3/год.	0	20м.
40	г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая (котельная «Рябиновая»)	10 092,0м3/год.	0	20м.
41	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 133а (котельная «Школа 8»)	1 196,0м3/год.	0	20м.
42	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 11 (котельная «Музей геологии, нефти и газа»)	17 727,0м3/год.	0	20м.
43	г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 115 (котельная ОКБ)	7 120,0м3/год.	0	20м.
44	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19 (котельная «Юридический институт МВД»)	25 859,0м3/год.	0	20м.
45	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106 (котельная «ОПНД»)	5 257,0м3/год.	0	20м.
46	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16 (котельная «Комплекс ВУЗов»)	21 831,0м3/год.	0	20м.
47	г. Ханты-Мансийск, мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей (Автоматизированная газовая котельная 5000 кВт)	2 004,0м3/год.	0	20м.
48	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая (пож. депо на 8 авто)	2 213,0м3/год.	0	20м.
49	г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 7 (скорая помощь)	13 540,0м3/год.	0	20м.
50	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (Арочник)	72,0м3/год.	0	20м.
51	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (АТЦ)	910,0м3/год.	0	20м.

52	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (административное здание)	340,0м3/год.	0	20м.
53	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (ПДС диспетчерская)	126,0м3/год.	0	20м.
54	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (кислородная станция)	349,0м3/год.	0	20м.
55	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 74 (ЦГДС)	441,0м3/год.	0	20м.
56	г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20 (столярный цех)	636,0м3/год.	0	20м.
57	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (электроцех)	2 141,0м3/год.	0	20м.
58	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (абонентный отдел)	91,0м3/год.	0	20м.
59	г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 118 (ТП «Молочная кухня»)	1 485,0м3/год.	0	20м.
60	г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова (ТП «Спутник»)	3 592,0м3/год.	0	20м.
61	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 23 (ТП 36)	8 542,0м3/год.	0	20м.
62	г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 113а (ЦТП-2)	2 813,0м3/год.	0	20м.
63	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина (ТП Храм)	4 270,0м3/год.	0	20м.
64	г. Ханты-Мансийск, ул. Посадская, 11 (ТП № 19)	1 044,0м3/год.	0	20м.
65	г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 55 (ТП «УВД»)	37,0м3/год.	0	20м.
66	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 220 (Велпас)	5 193,0м3/год.	0	20м.
67	г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, 3а (котельная 5,75 МВт)	1 342,0м3/год.	0	20м.
68	г. Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1 Памятный знак (Стелла)	265,0м3/год.	0	20м.
69	г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 1 (крышная котельная)	145,0м3/год.	0	20м.
70	г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 5 (крышная котельная)	141,0м3/год.	0	20м.
71	г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 11 (котельная)	185,0м3/год.	0	20м.
72	г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, 8 (крышная котельная)	67,0м3/год.	0	20м.



/Т.Ю. Дугина



/А.В. Лоцманов

РЕЖИМ
приема сточных вод

№ п/п	Наименование объекта	Максимальный расход сточных вод (часовой)	Максимальный расход сточных вод (секундный)
1	г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 27а (Котельная № 1)	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}$	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}$
2	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 41а (Котельная 2)	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}$	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}$
3	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 58 (Котельная № 3)	0	0
4	г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 29 (Котельная № 4)	0	0
5	г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, 7 (котельная № 5)	0	0
6	г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, 19 (котельная № 7)	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}+Q_{с/н}$	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}+Q_{с/н}$
7	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 38а (котельная № 8)	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}$	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}$
8	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 74 (котельная №9)	0	0
9	г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 7 (котельная 10)	0	0
10	г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, 3а (котельная 11)	0	0
11	г. Ханты-Мансийск, ул. Ферма Горная, (котельная 12)	0	0
12	г. Ханты-Мансийск, ул. Горького, 18 (котельная 13)	0	0
13	г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20 (котельная 15)	0	0
14	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 89а (котельная 16)	0	0
15	г. Ханты-Мансийск, ул. Южный, 16а (котельная 17)	0	0
16	г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 77а (котельная 22)	0	0
17	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 70б (котельная 26)	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}$	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}$
18	г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 49а (котельная 29)	0	0
19	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 115а (котельная № 31)	0	0
20	г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 13б (котельная 32)	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}$	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}$
21	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 1б (котельная 35)	0	0
22	г. Ханты-Мансийск, ОМК ул. Аграрная (котельная 39)	0	0
23	г. Ханты-Мансийск, СУ-967 ул. Уренгойская (котельная СУ-967)	0	0
24	г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 3б (котельная «Кирова 35»)	0	0
25	г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, 3 (котельная «Менделеева»)	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}$	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{гвс-}Q_{отопление}$
26	г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, (котельная «Гидронамыв»)	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{отопление}$	$Q_{кан}=Q_{в.общ.}-Q_{отопление}$

27	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина (котельная «Храмовый комплекс»)	Qкан=Qв.общ.- Qотопление	Qкан=Qв.общ.- Qотопление
28	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7 (котельная «Октябрь»)	Qкан=Qв.общ.-Qгвс- Qотопление	Qкан=Qв.общ.-Qгвс- Qотопление
29	г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 8 (котельная «Ленина 8»)	0	0
30	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52а (котельная 75 квартал)	0	0
31	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 36 (котельная школа 6)	Qкан=Qв.общ.- Qотопление	Qкан=Qв.общ.- Qотопление
32	г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, 8 (котельная школа 3)	Qкан=Qв.общ.- Qотопление	Qкан=Qв.общ.- Qотопление
33	г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 37 (дет-сад № 8 котельная)	0	0
34	г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина Горкавича (котельная 124 квартал)	Qкан=Qв.общ.- Qотопление	Qкан=Qв.общ.- Qотопление
35	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 30 (котельная Дзержинского 30)	0	0
36	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова-Чкалова-Шевченко-Доронина (БМК 8 МВт)	0	0
37	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 63 (котельная «Театрально-концертный комплекс»)	0	0
38	г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, 68 (котельная «Сирина 68»)	Qкан=Qв.общ.-Qгвс- Qотопление	Qкан=Qв.общ.-Qгвс- Qотопление
39	г. Ханты-Мансийск, ул. Осенняя, 5 (котельная «Осенняя»)	0	0
40	г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая (котельная «Рябиновая»)	Qкан=Qв.общ.-Qгвс- Qотопление	Qкан=Qв.общ.-Qгвс- Qотопление
41	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 133а (котельная «Школа 8»)	0	0
42	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 11 (котельная «Музей геологии, нефти и газа»)	0	0
43	г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 115 (котельная ОКБ)	Qкан=Qв.общ.- Qотопление	Qкан=Qв.общ.- Qотопление
44	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19 (котельная «Юридический институт МВД»)	Qкан=Qв.общ.- Qотопление	Qкан=Qв.общ.- Qотопление
45	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106 (котельная «ОПНД»)	Qкан=Qв.общ.-Qгвс- Qотопление	Qкан=Qв.общ.-Qгвс- Qотопление
46	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16 (котельная «Комплекс ВУЗов»)	Qкан=Qв.общ.-Qгвс- Qотопление	Qкан=Qв.общ.-Qгвс- Qотопление
47	г. Ханты-Мансийск, мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей (Автоматизированная газовая котельная 5000 кВт)	0	0
48	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая (пож. депо на 8 авто)	Qкан=Qв.общ.- Qотопление	Qкан=Qв.общ.- Qотопление
49	г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 7 (скорая помощь)	0	0
50	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (Арочник)	0	0
51	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (АТЦ)	0	0
52	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (административное здание)	0	0
53	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (ПДС диспетчерская)	0	0

54	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (кислородная станция)	0	0
55	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 74 (ЦГДС)	0	0
56	г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20 (столярный цех)	0	0
57	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (электроцех)	0	0
58	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (абонентный отдел)	0	0
59	г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 118 (ТП «Молочная кухня»)	0	0
60	г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова (ТП «Спутник»)	$Q_{\text{кан}}=Q_{\text{в.общ.}}-Q_{\text{гвс-}}-Q_{\text{отопление}}$	$Q_{\text{кан}}=Q_{\text{в.общ.}}-Q_{\text{гвс-}}-Q_{\text{отопление}}$
61	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 23 (ТП 36)	0	0
62	г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 113а (ЦТП-2)	0	0
63	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина (ТП Храм)	0	0
64	г. Ханты-Мансийск, ул. Посадская, 11 (ТП № 19)	0	0
65	г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 55 (ТП «УВД»)	0	0
66	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 220 (Велпас)	0	0
67	г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, 3а (котельная 5,75 МВт)	0	0
68	г. Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1 Памятный знак (Стелла)	0	0
69	г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 1 (крышная котельная)	0	0
70	г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 5 (крышная котельная)	0	0
71	г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 11 (котельная)	0	0
72	г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, 8 (крышная котельная)	0	0

Режим установлен с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.



Т.Ю. Дугина



/А.В. Лоцманов

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах
отбора проб воды, сточных вод

№ п/п	Показания приборов учета на начало подачи ресурса	Дата поверки	Дата очередной поверки
1	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
2	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
3	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
4	Показания Х.В.: м3	01.06.2020г.	01.06.2026г.
5	Показания Х.В.: м3	22.01.2020г.	22.01.2026г.
6	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
7	Показания Х.В.: м3	28.07.2022г.	28.07.2028г.
8	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
9	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
10	Показания Х.В.: м3	01.11.2019г.	01.11.2025г.
11	Показания Х.В.: м3	05.08.2021г.	05.08.2027г.
12	Показания Х.В.: м3	10.06.2021г.	10.06.2027г.
13	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
14	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
15	Показания Х.В.: м3	10.06.2021г.	10.06.2027г.
16	Показания Х.В.: м3	29.01.2020г.	29.01.2026г.
17	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
18	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
19	Показания Х.В.: м3	01.11.2020г.	01.11.2026г.
20	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
21	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
22	Показания Х.В.: м3	15.06.2022г.	15.06.2028г.
23	Показания Х.В.: м3	19.11.2027г.	19.11.2027г.
24	Показания Х.В.: м3	15.06.2022г.	15.06.2028г.
25	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
26	Показания Х.В.: м3	05.08.2021г.	05.08.2027г.
27	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
28	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
29	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
30	Показания Х.В.: м3	19.11.2021г.	19.11.2027г.
31	Показания Х.В.: м3	15.06.2022г.	15.06.2028г.
32	Показания Х.В.: м3	16.06.2021г.	16.06.2027г.
33	Показания Х.В.: м3	02.10.2022г.	02.10.2028г.
34	Показания Х.В.: м3	20.04.2017г.	20.04.2023г.
35	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
36	Показания Х.В.: м3	12.09.2019г.	12.09.2025г.
37	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
38	Показания Х.В.: м3	15.06.2022г.	15.06.2028г.
39	Показания Х.В.: м3	04.09.2019г.	04.09.2025г.
40	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
41	Показания Х.В.: м3	12.09.2022г.	12.09.2028г.
42	Показания Х.В.: м3	02.10.2022г.	02.10.2028г.
43	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
44	Показания Х.В.: м3	29.01.2020г.	29.01.2026г.
45	Показания Х.В.: м3	10.06.2021г.	10.06.2027г.
46	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
47	Показания Х.В.: м3	15.06.2022г.	15.06.2028г.
48	Показания Х.В.: м3	29.01.2020г.	29.01.2026г.
49	Показания Х.В.: м3	15.06.2022г.	15.06.2028г.
50	Показания Х.В.: м3	01.12.2019г.	01.12.2025г.
51	Показания Х.В.: м3	15.06.2022г.	15.06.2028г.

52	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
53	Показания Х.В.: м3	01.12.2019г.	01.12.2025г.
54	Показания Х.В.: м3	17.12.2019г.	17.12.2025г.
	Показания Х.В.: м3	01.12.2019г.	01.12.2025г.
55	Показания Х.В.: м3	01.03.2019г.	01.03.2025г.
	Показания Х.В.: м3	10.04.2019г.	10.04.2025г.
56	Показания Х.В.: м3	15.06.2022г.	15.06.2028г.
57	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
58	Показания Х.В.: м3	17.06.2019г.	17.06.2025г.
59	Показания Х.В.: м3	14.08.2022г.	14.08.2028г.
60	Показания Х.В.: м3	01.07.2022г.	01.07.2028г.
61	Показания Х.В.: м3	15.06.2022г.	15.06.2028г.
62	Показания Х.В.: м3	05.08.2021г.	05.08.2027г.
63	Показания Х.В.: м3	02.06.2022г.	02.06.2028г.
	Показания Х.В.: м3	15.06.2022г.	15.06.2028г.
64	Показания Х.В.: м3	15.06.2022г.	15.06.2028г.
65	Показания Х.В.: м3	15.06.2022г.	15.06.2028г.
66	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
67	Показания Х.В.: м3	01.11.2019г.	01.11.2025г.
68	Показания Х.В.: м3	03.06.2022г.	03.06.2026г.
69	Показания Х.В.: м3	22.01.2020г.	22.01.2026г.
70	Показания Х.В.: м3	03.06.2020г.	03.06.2026г.
71	Показания Х.В.: м3	22.01.2020г.	22.01.2026г.
72	Показания Х.В.: м3	29.01.2020г.	29.01.2026г.

№ п/п	Расположение узла учета	Диаметр прибора учета, мм	Марка и заводской номер прибора учета
1	г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 27а (Котельная № 1)	50мм	Марка Х.В.: СВТХ-50 Заводской № 18057299 Пломба № 2018349, 2018318
2	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 41а (Котельная 2)	40мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 42401055 Пломба № 2191249
3	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 58 (Котельная № 3)	50мм	Марка Х.В.: СТБХ-50 Заводской № 022400889 Пломба № 2208915
4	г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 29 (Котельная № 4)	50мм	Марка Х.В.: СВТХ-50 Заводской № 18057268 Пломба № 2180313
5	г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, 7 (котельная № 5)	50мм	Марка Х.В.: СВТ-50ХИ Заводской № 19-0258095 Пломба № 0005208, 2011965
6	г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, 19 (котельная № 7)	50мм	Марка Х.В.: СТБХ-50 Заводской № 022401004 Пломба № 2180728
7	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 38а (котельная № 8)	50мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 15041700 Пломба № 2180697, 2010576
8	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 74 (котельная №9)	50мм	Марка Х.В.: СВТХ-50 Заводской № 18057306 Пломба № 2180324
9	г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 7 (котельная 10)	50мм	Марка Х.В.: СТБХ-50 Заводской № 022400892 Пломба № 2180788
10	г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, 3а (котельная 11)	32мм	Марка Х.В.: ВСКМ 90-32 Заводской № 269300759 Пломба № 0008347
11	г. Ханты-Мансийск, ул. Ферма Горная, (котельная 12)	25мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 1510000658 Пломба № 2164025, 2011744

12	г. Ханты-Мансийск, ул. Горького, 18 (котельная 13)	40мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 1410011335 Пломба № 216868, 2011284
13	г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20 (котельная 15)	50мм	Марка Х.В.: СТБХ-50 Заводской № 022400952 Пломба № 2195849
14	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 89а (котельная 16)	50мм	Марка Х.В.: СТБХ-50 Заводской № 421401024 Пломба № 2180712
15	г. Ханты-Мансийск, ул. Южный, 16а (котельная 17)	40мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 1410011309 Пломба № 2168808, 2012008
16	г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 77а (котельная 22)	50мм	Марка Х.В.: СВМТ-50 Заводской № 0258103 Пломба № 0004086, 2010542
17	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 70б (котельная 26)	50мм	Марка Х.В.: СВТХ-50 Заводской № 18057301 Пломба № 2018350, 2018328
18	г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 49а (котельная 29)	50мм	Марка Х.В.: СВТХ-50 Заводской № 18057271 Пломба № 2180389
19	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 115а (котельная № 31)	32мм	Марка Х.В.: ВСМ 90-32 Заводской № 269300758 Пломба № 0008315
20	г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 13б (котельная 32)	50мм	Марка Х.В.: СВТХ-50 Заводской № 18057269 Пломба № 2180328
21	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 16 (котельная 35)	50мм	Марка Х.В.: СТБХ-50 Заводской № 022400917 Пломба № 2180789
22	г. Ханты-Мансийск, ОМК ул. Аграрная (котельная 39)	50мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 20211038779 Пломба № 2191227
23	г. Ханты-Мансийск, СУ-967 ул. Уренгойская (котельная СУ-967)	25мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 1510000659 Пломба № 2173271, 2011272
24	г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 3б (котельная «Кирова 35»)	25мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 20211040982 Пломба № 2180721
25	г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, 3 (котельная «Менделеева»)	50мм	Марка Х.В.: СТБХ-50 Заводской № 022400969 Пломба № 2180768
26	г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, (котельная «Гидронамыв»)	25мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 1510000519 Пломба № 2170942, 2011318
27	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина (котельная «Храмовый комплекс»)	32мм	Марка Х.В.: СВХД-32 Заводской № 7502844 Пломба № 2016203, 2170920
28	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7 (котельная «Октябрь»)	50мм	Марка Х.В.: СТБХ-50 Заводской № 022400999 Пломба № 2183016
29	г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 8 (котельная «Ленина 8»)	25мм	Марка Х.В.: Minol Заводской № 2018742299 Пломба № 2180724
30	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52а (котельная 75 квартал)	25мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 1510000518 Пломба № 2171045, 2011291
31	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 3б (котельная школа б)	20мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 14405243 Пломба № 2191261

32	г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, 8 (котельная школа 3)	25мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 1510000520 Пломба №2168816, 2011321
33	г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 37 (дет-сад № 8 котельная)	20мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 8ZR10040095593 Пломба № 2180777
34	г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина Горкавича (котельная 124 квартал)	25мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 161002368 Пломба № 2011286, 2180785
35	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 30 (котельная Дзержинского 30)	50мм	Марка Х.В.: CTBX-50 Заводской № 022400899 Пломба № 2198253
36	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова-Чкалова- Шевченко-Доронина (БМК 8 МВт)	50мм	Марка Х.В.: CBTX-50 Заводской № 18057290 Пломба № 2018309
37	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 63 (котельная «Театрально-концертный комплекс»)	50мм	Марка Х.В.: CTBX-50 Заводской № 022400934 Пломба № 2180787
38	г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, 68 (котельная «Сирина 68»)	40мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 20211040522 Пломба № 2181801
39	г. Ханты-Мансийск, ул. Осенняя, 5 (котельная «Осенняя»)	50мм	Марка Х.В.: BCKM 90-50 Заводской № 097243 Пломба № 097243
40	г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая (котельная «Рябиновая»)	40мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 18057186 Пломба № 2170970
41	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 133а (котельная «Школа 8»)	32мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 161002364 Пломба № 2180780, 2011270
42	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 11 (котельная «Музей геологии, нефти и газа»)	32мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 161002370 Пломба № 2180734
43	г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 115 (котельная ОКБ)	50мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 421401017 Пломба № 2191242
44	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19 (котельная «Юридический институт МВД»)	50мм	Марка Х.В.: CBMT-50 Заводской № 0258101 Пломба № 0006517
45	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106 (котельная «ОПНД»)	40мм	Марка Х.В.: Minol Заводской № 1510027726 Пломба № 2165515, 2012038
46	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16 (котельная «Комплекс ВУЗов»)	50мм	Марка Х.В.: CBTX-50 Заводской № 18057157 Пломба № 2180310
47	г. Ханты-Мансийск, мкр. Менделеева- Шевченко-Строителей (Автоматизированная газовая котельная 5000 кВт)	20мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 8ZR10044405236 Пломба № 2181885
48	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая (пож. депо на 8 авто)	25мм	Марка Х.В.: OCBY-25 Заводской № 448102375 Пломба № 0004082
49	г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 7 (скорая помощь)	15мм	Марка Х.В.: Zenner Заводской № 8ZR10012269923 Пломба № 2210001
50	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (Арочник)	20мм	Марка Х.В.: CFB-20 Заводской № 40576606 Пломба № 0006510

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2025г.

Планируемый объем водопотребления (вода – счетчик) по Договору № 101 «__» _____ 202__ г. на 2025 год по указанным в Договоре объектам составляет 529 989,0 м3/12 мес. на сумму:

01.01.2025г.-30.06.2025г. 264 994,5м3/6мес.

16 270 662 руб. 30 коп. без НДС.

Кроме того 3 254 132 руб. 46 коп. НДС.

19 524 794 руб. 76 коп. с учетом НДС 20%.

01.07.2025г.-31.12.2025г. 264 994,5м3/6мес.

16 273 312 руб. 25 коп. без НДС.

Кроме того 3 254 662 руб. 45 коп. НДС.

19 527 974 руб. 69 коп. с учетом НДС 20%.

Планируемый объем водоотведения (стоки – коллектор) по Договору № 101 от «__»_____202__г. на 2025 год по указанным в Договоре объектам составляет 4 512,0 м3/12 мес. на сумму:

01.01.2025г.-30.06.2025г. 2 256,0м3/6мес.

160 717 руб. 44 коп. без НДС.

Кроме того 32 143 руб. 49 коп. НДС.

192 860 руб. 93 коп. с учетом НДС 20%.

01.07.2025г.-31.12.2025г. 2 256,0м3/6мес.

160 717 руб. 44 коп. без НДС.

Кроме того 32 143 руб. 49 коп. НДС.

192 860 руб. 93 коп. с учетом НДС 20%.

Планируемый объем водоотведения (стоки – очистка по справкам) по Договору № 101 от «__»_____202__г. на 2025 год по указанному в Договоре объекту составляет 11 232,0 м3/12 мес. на сумму:

01.01.2025г.-30.06.2025г. 5 616,0м3/6мес.

150 621 руб. 12 коп. без НДС.

Кроме того 30 124 руб. 22 коп. НДС.

180 745 руб. 34 коп. с учетом НДС 20%.

01.07.2025г.-31.12.2025г. 5 616,0м3/6мес.

150 621 руб. 12 коп. без НДС.

Кроме того 30 124 руб. 22 коп. НЛС.

180 745 руб. 34 коп. с учетом НДС 20%.

Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по Договору № 101 от «__»_____202__г. на 2025 год по всем указанным в Договоре объектам определяется в порядке, предусмотренном Приложением № 8 настоящего договора и составляет:

01.01.2025г.-30.06.2025г. 2 268,0м3/6мес.

80 786 руб. 16 коп. без НДС.

Кроме того 16 157 руб. 23 коп. НДС.

96 943 руб. 39 коп. с учетом НДС 20%.

01.07.2025г.-31.12.2025г. 2 268,0м3/6мес.

80 786 руб. 16 коп. без НДС

Кроме того 16 157 руб. 23 коп. НДС.

96 943 руб. 39 коп. с учетом НДС 20%.

Ориентировочная сумма Договора «холодного водоснабжения и водоотведения» на 2025г. составляет 39 993 868 (тридцать девять миллионов девятьсот девяноста три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 78 копеек с учетом НДС 20%.

МП «Водоканал»

М.П.

Т.Ю. Дугина

«Абонент»

М.П.

/А.В. Лоцманов

С протоколом
разногласий

СВЕДЕНИЯ
о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам
сточных вод, установленных для абонента

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод для абонентов:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Допустимая концентрация
1.	Химическое потребление кислорода (ХПК)	м/куб.дм	689,834
2.	Биохимическое потребление кислорода полное (БПКп)	м/куб.дм	74,944
3.	Фосфор фосфатов	м/куб.дм	7,195
4.	Взвешенные вещества	м/куб.дм	306,405
5.	Сухой остаток	м/куб.дм	712,255
6.	Железо общее	м/куб.дм	1,437
7.	Хлорид-ион	м/куб.дм	125,866
8.	Сульфат-ион	м/куб.дм	65,073
9.	Азот аммонийный	м/куб.дм	67,810
10.	Нитрат-ион	м/куб.дм	0,005
11.	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	м/куб.дм	1,494
12.	Нефтепродукты	м/куб.дм	1,505
13.	Аммоний-ион	м/куб.дм	84,719

Плата за негативное воздействие взимается в соответствии с п.123 (4), гл.7 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения определяется по формуле:

$$П = К \times Т \times Q_{пр1}$$

где:

К - коэффициент компенсации, равный 0,5;

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб./куб. метр);

Q_{пр1} - объем сточных вод, сброшенных абонентом, определенный по показаниям прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения или иными способами.

Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод взимается в соответствии с п.203, гл.15 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (П_{норм.сост.}) (рублей) определяется по формуле:

$$П_{норм.сост.} = К \times Т \times Q_{пр1}$$

где:

К - коэффициент компенсации, равный 2;

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб./куб. метр);

Q_{пр1} - объем сточных вод, сброшенных абонентом, определенный по показаниям прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения или иными способами.

В случае если организацией, осуществляющей водоотведение, в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод произведен отбор проб сточных вод абонентов, а также в случае принятия организацией, осуществляющей водоотведение, для осуществления контроля состава и свойств сточных вод декларации расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод определяется в соответствии с п. 123 и 197, соответственно.

В случае сброса, в том числе в случае указания сброса в декларации, абонентом сточных вод с нарушением требований (значения показателей общих свойств сточных вод и концентраций

загрязняющих веществ в сточных водах не должны превышать максимальные допустимые значения показателей и концентраций по перечню согласно приложению № 5 Правил), размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в части превышения максимальных допустимых значений показателей и концентраций определяется по формуле:

$$П = (\text{Макс}(K_{i1}) + \text{Сумм}(K_{i2}) + \text{Макс}(K_{i3}) + \text{Сумм}(K_{i4}) + K_{iH} + K_{iT} + K_{i\text{лос}} + K_{i\text{жиры}} + K_{i\text{пхб}} + \text{Макс}(K_{i5})) \times T \times Q_{\text{пр}},$$

где:

$\text{Макс}(K_{i1})$ - максимальные из всех значений кратностей превышения фактической концентрации i -го загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод абонента над максимальным допустимым значением концентрации i -го загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод (далее - кратность превышения (K_i) по веществам (показателям), отнесенным к группе 1 согласно перечню, предусмотренному приложением № 5 к настоящим Правилам, при этом кратность превышения (K_i) определяется по формуле, предусмотренной пунктом 123(1) настоящих Правил;

$\text{Сумм}(K_{i2})$ - суммарные значения кратностей превышения (K_i) по веществам (показателям), отнесенным к группе 2 согласно перечню, предусмотренному приложением № 5 к настоящим Правилам;

$\text{Макс}(K_{i3})$ - максимальные из всех значений кратностей превышения (K_i) по веществам (показателям), отнесенным к группе 3 согласно перечню, предусмотренному приложением № 5 к настоящим Правилам;

$\text{Сумм}(K_{i4})$ - суммарные значения кратностей превышения (K_i) по веществам (показателям), отнесенным к группе 4 согласно перечню, предусмотренному приложением № 5 к настоящим Правилам;

K_{iH} - значение кратности превышения (K_i) по водородному показателю (рН), которое принимается равным коэффициенту воздействия водородного показателя (рН) согласно перечню, предусмотренному приложением № 5 к настоящим Правилам, на основании значения водородного показателя (рН), заявленного абонентом в декларации либо зафиксированного в контрольной пробе сточных вод абонента, если оно отличается от значения, заявленного абонентом в декларации;

K_{iT} , $K_{i\text{лос}}$, $K_{i\text{жиры}}$, $K_{i\text{пхб}}$ - значения кратностей превышения (K_i) соответственно по температуре, летучим органическим соединениям, жирам, полихлорированным бифенилам;

$\text{Макс}(K_{i5})$ - максимальные из значений кратностей превышения (K_i) по веществам, отнесенным к группе 5 согласно перечню, предусмотренному приложением № 5 к настоящим Правилам;

T - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость, учитываемого дополнительно (руб./куб. метр);

$Q_{\text{пр}}$ - объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента через канализационный выпуск, определенный по показаниям прибора учета сточных вод, либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения в случаях, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, а в иных случаях - общий объем сточных вод с начала календарного месяца, в котором согласно указанию абонентом в декларации либо результатам контроля состава и свойств сточных вод абонента зафиксировано нарушение требований, предусмотренных подпунктом "б" пункта 113 настоящих Правил, до следующего отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение (если следующий отбор проб был осуществлен в этом же календарном месяце), или до начала календарного месяца, в котором организацией, осуществляющей водоотведение, произведен следующий отбор проб, но не более чем за 3 календарных месяца (при расчетах платы на основании результатов, полученных в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение) (куб. метров). При расчете платы на основании декларации указанные объемы сточных вод учитываются ежемесячно в течение срока действия декларации.

Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (Пнорм. сост.) (рублей) для объектов абонентов, в отношении которых применяются нормативы состава сточных вод (в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных керамических материалов, производства керамических изделий, производства огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цемента и гипса, производства химических веществ и химических продуктов, производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях, производства меховых изделий, производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия, металлизации и тепловой обработки металла, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства резиновых и пластмассовых изделий, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий, сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области

ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов)), определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по следующей формуле (без учета налога на добавленную стоимость, учитываемого дополнительно):

Пнорм. сост. = (Мбаз х Н х k1 х k2 х k3 х k4) + Уаб,

где:

Мбаз - масса сбросов загрязняющих веществ по каждому загрязняющему веществу, для которого установлен норматив состава сточных вод, определяемая в соответствии с пунктом 198 настоящих Правил (тонн);

Н - ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ в водные объекты), утверждаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" (руб./т);

k1 - коэффициент, применяемый в целях обеспечения компенсации платежей организации, осуществляющей водоотведение, за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, равный:

100 - за массу сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (за исключением случая, если подлежит применению коэффициент 25);

25 - за массу сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод на период реализации организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения, не отнесенные к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, программ повышения экологической эффективности или планов мероприятий по охране окружающей среды (в отношении загрязняющих веществ, для целей достижения технологических нормативов или нормативов допустимых сбросов которых разработаны указанные планы (программы));

k2 - коэффициент, равный 0,5, применяемый при сбросе абонентами в централизованные системы водоотведения поселений или городских округов загрязняющих веществ, не относящихся к веществам, для которых устанавливаются технологические показатели наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов;

k3 - коэффициенты, устанавливаемые Правительством Российской Федерации к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду;

k4 - коэффициент, учитывающий расходы организации, осуществляющей водоотведение, на выполнение функций по исчислению платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, выставлению счетов и сбору с абонентов указанной платы, равный 1,1;

Уаб - размер компенсации абонентом расходов организации, осуществляющей водоотведение, на возмещение вреда, причиненного водному объекту).



Т.Ю. Дугина

«Абонент»



/А.В. Лоцманов

ПЕРЕЧЕНЬ
загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу
в централизованную систему водоотведения

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний)
2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (рН) менее 4,5 или более 12
3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций
4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями централизованной системы водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"), медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному в указанном приложении № 5)
5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты
6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные
7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту
8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.)
9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина

10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале
11. Сточные воды с температурой +80 °С и выше



Т.Ю. Дугина



/А.В. Лоцманов

СВЕДЕНИЯ

Наименование предприятия _____

№	Наименование объекта (адрес)	№ счетчика	Предыдущие показания, м3	Текущие показания, м3	Количество, м3
1					
2					

Ответственный за воду _____
(Ф.И.О.) _____ подпись _____ (контактный телефон) _____

Адрес электронной почты _____

Договор № (шифр) _____

Представитель МП «Водоканал» _____

Сведения в МП «Водоканал» предоставляются ежемесячно с 23 по 26 число каждого месяца.

e-mail: or@vodahm.ru тел./факс: 301-411

**Протокол разногласий
к договору холодного водоснабжения и водоотведения
№101 от «__»_____202_года**

г. Ханты-Мансийск

«__»_____2024 года

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», именуемое в дальнейшем «Абонент» в лице генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск, именуемое в дальнейшем МП «Водоканал» в лице заместителя начальника отдела реализации предприятия Дугиной Татьяны Юрьевны, действующей на основании Доверенности №Д-4 от 12.01.2024, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий протокол разногласий к договору холодного водоснабжения и водоотведения №101 от «__»_____202_года, на следующих условиях:

Номер пункта договора	Редакция МП «Водоканал»	Редакция, предложенная Абонентом
4 Абзац п.7 III Раздел Договора	По тексту договора	Внести изменения и изложить 4 Абзац в следующей редакции: «Ориентировочная сумма Договора «холодного водоснабжения и водоотведения» на 2025 год составляет 40 037 913 (сорок миллионов тридцать семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 21 копейка с учетом НДС 20%. Согласно Приложения №7 настоящего договора»
п.8 III Раздел Договора	По тексту договора	Внести изменения и изложить в следующей редакции: ««Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент вносит оплату за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения в расчетном периоде, осуществляется до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате МП «Водоканал» не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем».
подп. Е п.14 IV Раздел Договора	По тексту договора	Внести изменения и изложить в следующей редакции: «Производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые определены в соответствии с настоящим договором, и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плату за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, а также вносить плату за вред, причиненный водному объекту»
п.32 VIII Раздел Договора	По тексту договора	Исключить
X Раздел Договора	По тексту договора	Исключить
п.64 XVII Раздел Договора	По тексту договора	Исключить

Приложение №6	По тексту договора	Внести изменения и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему протоколу разногласий
Приложение №7	По тексту договора	Внести изменения и изложить в редакции Приложения №2 к настоящему протоколу разногласий

Настоящий протокол разногласий вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью **договора холодного водоснабжения и водоотведения №101.**

Генеральный директор
АО «УТС»


_____/А.В. Лоцманов/
«» 202_ г.

Заместитель начальника отдела реализации
предприятия


_____/Т.Ю. Дугина
«» для 202_ г.
*с протоколом
совещания
разногласий.*

СВЕДЕНИЯ
о нормативах по объему отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, установленных для абонента

Месяц	Сточные воды (куб. метров) (коллектор)	Сточные воды (куб. метров) (очистка)
Январь	378,75 м ³	941,00 м ³
Февраль	378,75 м ³	940,00 м ³
Март	378,75 м ³	941,00 м ³
Апрель	378,75 м ³	941,00 м ³
Май	378,75 м ³	941,00 м ³
Июнь	378,75 м ³	941,00 м ³
Июль	378,75 м ³	941,00 м ³
Август	378,75 м ³	941,00 м ³
Сентябрь	378,75 м ³	941,00 м ³
Октябрь	378,75 м ³	941,00 м ³
Ноябрь	378,75 м ³	941,00 м ³
Декабрь	378,75 м ³	941,00 м ³
Итого за 12/мес.:	4 545,00 м ³	11 291,00 м ³

Генеральный директор
АО «УТС»


_____/А.В. Лоцманов/
«__»____202__г.

Заместитель начальника отдела реализации
предприятия


_____/Т.Ю. Дугина
«__»____202__г.

Планируемый объем водоснабжения и водоотведения на 2025 год

Планируемый объем водопотребления (вода - счетчик) по Договору № 101
«__»____202__ года на 2025 год по указанным в Договоре объектам составляет
529 989,00 м³/12 мес. на сумму:

01.01.2025-30.06.2025: 264 994,50 м³/6мес.
16 270 662 руб. 30 коп. без НДС.
Кроме того 3 254 132 руб. 46 коп. НДС.
19 524 794 руб. 76 коп. с учетом НДС 20%.

01.07.2025-31.12.2025: 264 994,50 м³/6мес.
16 273 312 руб. 25 коп. без НДС.
Кроме того 3 254 662 руб. 45 коп. НДС.
19 527 974 руб. 69 коп. с учетом НДС 20%.

Планируемый объем водоотведения (стоки - коллектор) по Договору
№101 «__»____202__ года на 2025 год по указанным в Договоре объектам
составляет 4 512,00 м³/12 мес. на сумму:

01.01.2025-30.06.2025: 2 272,50 м³/6мес.
161 892 руб. 90 коп. без НДС.
Кроме того 32 378 руб. 58 коп. НДС.
194 271 руб. 48 коп. с учетом НДС 20%.

01.07.2025-31.12.2025: 2 272,50 м³/6мес.
161 892 руб. 90 коп. без НДС.
Кроме того 32 378 руб. 58 коп. НДС.
194 271 руб. 48 коп. с учетом НДС 20%.

Планируемый объем водоотведения (стоки - очистка по справкам) по Договору
№101 «__»____202__ года на 2025 год по указанным в Договоре объектам
составляет 11 232,00 м³/12 мес. на сумму:

01.01.2025-30.06.2025: 5 645,50 м³/6мес.
151 412 руб. 31 коп. без НДС.
Кроме того 30 282 руб. 46 коп. НДС.
181 694 руб. 77 коп. с учетом НДС 20%.

01.07.2025-31.12.2025: 5 645,50 м³/6мес.
151 412 руб. 31 коп. без НДС.
Кроме того 30 282 руб. 46 коп. НДС.
181 694 руб. 77 коп. с учетом НДС 20%.

Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по
Договору №101 «__»____202__ года на 2025 год по всем указанным в
Договоре объектам определяется в порядке, предусмотренном Приложением № 8
настоящего договора и составляет:

01.01.2025-30.06.2025: 2 728,00 м³/6мес.
97 171 руб. 36 коп. без НДС.
Кроме того 19 434 руб. 27 коп. НДС.
116 605 руб. 63 коп. с учетом НДС 20%.

01.07.2025-31.12.2025: 2 728,00 м³/6мес.
97 171 руб. 36 коп. без НДС.
Кроме того 19 434 руб. 27 коп. НДС.
116 605 руб. 63 коп. с учетом НДС 20%.

Ориентировочная сумма Договора «холодного водоснабжения и водоотведения» на 2025г.
составляет 40 037 913 (сорок миллионов тридцать семь тысяч девятьсот тринадцать)
рублей 21 копейка с учетом НДС 20%.

Генеральный директор
АО «УТС»

/А.В. Лоцманов/

«__»____202__ г.

Заместитель начальника отдела реализации
предприятия

/Т.Ю. Дугина

«__»____202__ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

разногласий к договору холодного водоснабжения и водоотведения № 101 от _____ 202_года, между Акционерным обществом
«Управление теплоснабжения и инженерных сетей» и МП «Водоканал».

г. Ханты-Мансийск

____.____.____ 202_ года

№ пункта договора, протокола разногласий	Редакция МП «Водоканал»	Редакция «Абонента»	Согласованная редакция
4 Абзац п. 7 Раздел III Договора	По тексту договора	По тексту протокола разногласий	По тексту протокола разногласий.
п. 8 Раздел III Договора	По тексту договора	По тексту протокола разногласий	Оставить в редакции Договора Основание: Предельные размеры авансовых платежей, предусмотрены Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
п/п Е п. 14 Раздел IV Договора	По тексту договора	По тексту протокола разногласий	По тексту протокола разногласий.
п. 32 Раздел VIII Договора	По тексту договора	По тексту протокола разногласий	Оставить в редакции Договора Основание: Утвержденно постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Раздел X Договора	По тексту договора	По тексту протокола разногласий	По тексту протокола разногласий.
п. 64 Раздел XVII Договора	По тексту договора	По тексту протокола разногласий	По тексту протокола разногласий.

Приложение № 6 к Договору	По тексту договора	По тексту протокола разногласий	По тексту протокола разногласий.
Приложение № 7 к Договору	По тексту договора	По тексту протокола разногласий	По тексту протокола разногласий.

Настоящий Протокол согласования является неотъемлемой частью договора холодного водоснабжения и водоотведения № 101 от ____ 202_ г.

«Генеральный директор»:

М.П.  А.В. Лоцманов

Зам. начальника ОР:

М.П.  /Т.Ю. Дутина