

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«08» 02 2024 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 630.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 07.02.2024 09:00 - 09:12Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 3, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 58Код пробы (образца): 2-630.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластикНТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 629.24-630.24Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин. Дата начала исследования: 07.02.2024 Дата окончания исследования: 07.02.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,16 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С					

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы:Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«08» 02 2024 г. Мелехина Ю.Н.

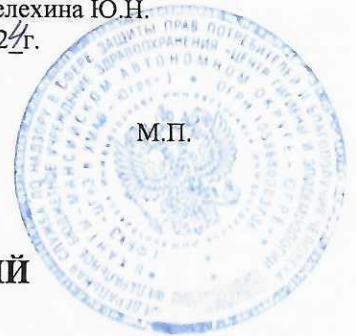

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 632.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 07.02.2024 09:15 - 09:27Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 5, г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная 7Код пробы (образца): 2-632.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 629.24-656.24Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.					
Дата начала исследования: 07.02.2024					
Дата окончания исследования: 07.02.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,15 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм					
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С					

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«08» 02 2024 г.

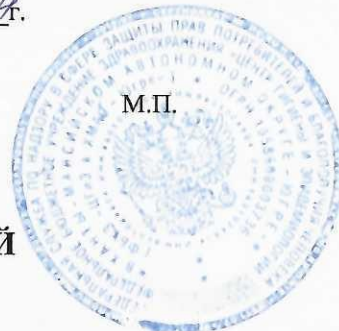

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 634.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 07.02.2024 09:30 - 09:42Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 7, г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского 19Код пробы (образца): 2-634.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 629.24-656.24Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.					
Дата начала исследования: 07.02.2024					
Дата окончания исследования: 07.02.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,59 \pm 0,12$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$6,9 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,22 \pm 0,06$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм					
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С					

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«02» 02 2024 г.

Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 636.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *07.02.2024 09:45 - 09:57*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *07.02.2024 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 9, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 74*Код пробы (образца): *2-636.24*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*Условия хранения: *Не хранилось*Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*Акт отбора: *629.24-656.24*Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 07.02.2024

Дата окончания исследования: 07.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,79 \pm 0,16$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$6,9 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,29 \pm 0,07$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«28» 02 2024 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 638.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *07.02.2024 10:00 - 10:12*

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *07.02.2024 14:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
Котельная № 10, г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская 7

Код пробы (образца): *2-638.24*

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: *XXX*

Фактический адрес изготовителя: *XXX*

Дата изготовления: *XXX* Номер партии: *XXX*

Объем партии: *XXX* Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*

Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*

НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*

Условия хранения: *Не хранилось*

Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*

Акт отбора: *629.24-656.24*

Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 07.02.2024

Дата окончания исследования: 07.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,15 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщать в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«08» 02 2024 г. Мелехина Ю.Н.

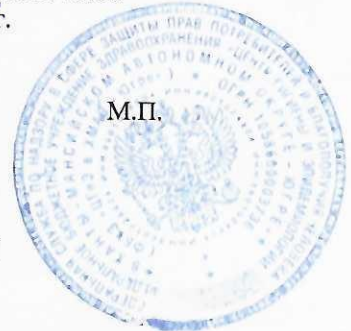

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 640.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 07.02.2024 10:15 - 10:27Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 15, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина 20Код пробы (образца): 2-640.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 629.24-656.24Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 07.02.2024

Дата окончания исследования: 07.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	17 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,12 \pm 0,03$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы:Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«08» 02 2024 г.

Мелехина Ю.Н.

2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 642.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 07.02.2024 10:30 - 10:42Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 16, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 89 аКод пробы (образца): 2-642.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 629.24-656.24Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 07.02.2024

Дата окончания исследования: 07.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,64 \pm 0,13$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,20 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«08» 02 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 644.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 07.02.2024 10:45 - 10:57

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.02.2024 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): Самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
Котельная № 29, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 49 а

Код пробы (образца): 2-644.24

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX Номер партии: XXX

Объем партии: XXX Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXX

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)

Условия хранения: Не хранилось

Дополнительные сведения: Проба не опечатана

Акт отбора: 629.24-656.24

Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.					
Дата начала исследования: 07.02.2024					
Дата окончания исследования: 07.02.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	17 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,12 \pm 0,03$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм					
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С					

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись  

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы:Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«28» 02 2024 г.

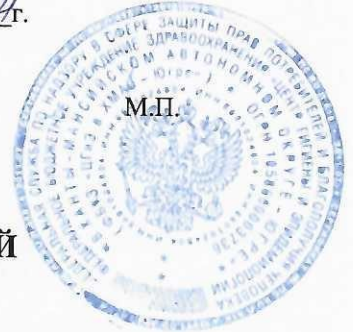

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 646.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 07.02.2024 11:00 - 11:12

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.02.2024 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): Самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
Котельная по ул. Рябиновая, г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая

Код пробы (образца): 2-646.24

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX Номер партии: XXX

Объем партии: XXX Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXX

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)

Условия хранения: Не хранилось

Дополнительные сведения: Проба не опечатана

Акт отбора: 629.24-656.24

Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 07.02.2024

Дата окончания исследования: 07.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	17 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,15 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Чарошникова А.С.,
Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«08» 02 2024 г. Мелехина Ю.Н.

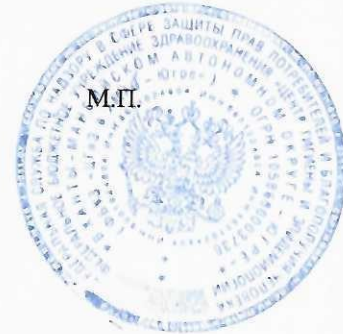

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 648.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 07.02.2024 11:15 - 11:27Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная "комплекс ВУЗ", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 16Код пробы (образца): 2-648.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 629.24-656.24Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 07.02.2024

Дата окончания исследования: 07.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	16 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,11 \pm 0,03$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Чарошникова А.С.,
Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«08» 02 2024 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 650.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 07.02.2024 11:30 - 11:42Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная "ДК Октябрь", г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского 7Код пробы (образца): 2-650.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 629.24-656.24Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.					
Дата начала исследования: 07.02.2024					
Дата окончания исследования: 07.02.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	16 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,11 \pm 0,03$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм					
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С					

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«08» 02 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 652.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 07.02.2024 11:45 - 11:57Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная "ОПНД", г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 106Код пробы (образца): 2-652.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 629.24-656.24Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 07.02.2024

Дата окончания исследования: 07.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,78 \pm 0,16$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,23 \pm 0,06$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Чарошникова А.С.,
Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра



Мелехина Ю.Н.

2024 г.

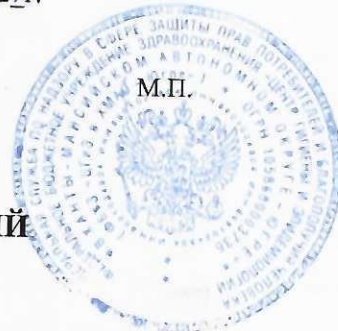

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 654.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *07.02.2024 12:00 - 12:15*

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *07.02.2024 14:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
ТП № 19, г. Ханты-Мансийск, ул. Посадская 11

Код пробы (образца): *2-654.24*

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: *XXX*

Фактический адрес изготовителя: *XXX*

Дата изготовления: *XXX*

Объем партии: *XXX*

Номер партии: *XXX*

Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*

Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*

НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*

Условия хранения: *Не хранилось*

Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*

Акт отбора: *629.24-656.24*

Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 07.02.2024

Дата окончания исследования: 07.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	16 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,11 \pm 0,03$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«08» 02 2024г.

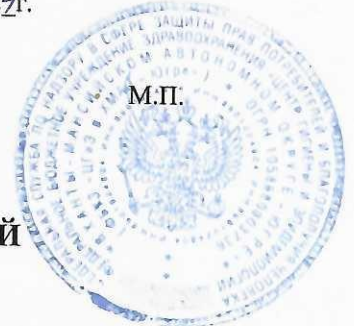

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 656.24 от 08.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 07.02.2024 12:20 - 12:40Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

ТП "Храмовый комплекс", г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 29Код пробы (образца): 2-656.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 629.24-656.24Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 07.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 07.02.2024

Дата окончания исследования: 07.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	17 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,62 \pm 0,12$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,17 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«07» 02 2024 г. Мелехина Ю.Н.

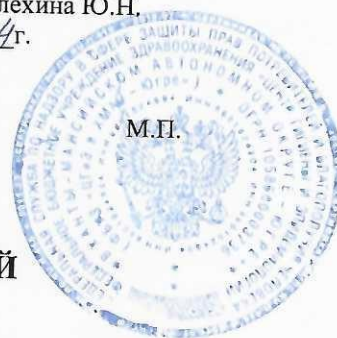

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 564.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *06.02.2024 10:00 - 10:10*

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *06.02.2024 14:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
Котельная № 1, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская 27а

Код пробы (образца): *2-564.24*

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: *XXX*

Фактический адрес изготовителя: *XXX*

Дата изготовления: *XXX*

Объем партии: *XXX*

Номер партии: *XXX*

Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*

НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*

Условия хранения: *Не хранилось*

Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*

Акт отбора: *563.24-576.24*

Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	20 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,59 \pm 0,12$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,0 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,24 \pm 0,06$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«07» 02 2024 г.

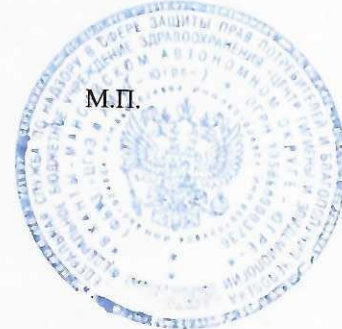

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 566.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.02.2024 10:15 - 10:27Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитанияЮридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 2, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского 41аКод пробы (образца): 2-566.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXОбъем партии: XXXНомер партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 563.24-576.24Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19 ± 4	Не более 20	градусов цветности ($C_T - C_0$)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,0 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,17 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводились при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«07» 02 2024 г.

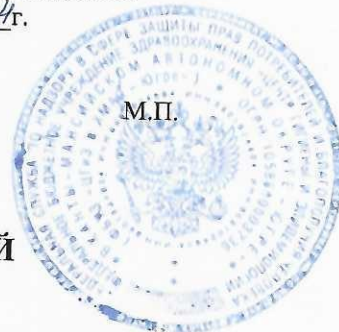

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 568.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *06.02.2024 10:30 - 10:43*

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *06.02.2024 14:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
Котельная № 4, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко 29

Код пробы (образца): *2-568.24*

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: *XXX*

Фактический адрес изготовителя: *XXX*

Дата изготовления: *XXX*

Объем партии: *XXX*

Номер партии: *XXX*

Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*

НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*

Условия хранения: *Не хранилось*

Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*

Акт отбора: *563.24-576.24*

Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности ($C_T - C_0$)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,18 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводились при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«07» 02 2024 г.

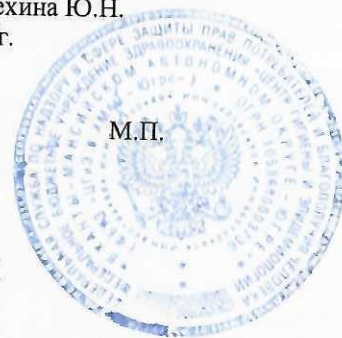

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 570.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *06.02.2024 11:00 - 11:13*

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *06.02.2024 14:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
Котельная № 26, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 70б

Код пробы (образца): *2-570.24*

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: *XXX*

Фактический адрес изготовителя: *XXX*

Дата изготовления: *XXX*

Объем партии: *XXX*

Номер партии: *XXX*

Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*

НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*

Условия хранения: *Не хранилось*

Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*

Акт отбора: *563.24-576.24*

Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,64 \pm 0,13$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,20 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«07» 02 2024 г. Мелехина Ю.Н.

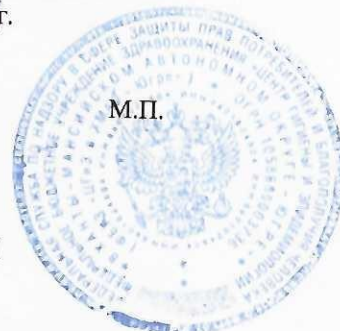

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 572.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.02.2024 11:15 - 11:27Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 32, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская 13бКод пробы (образца): 2-572.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXОбъем партии: XXXНомер партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 563.24-576.24

Основание для отбора:

Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	16 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,62 \pm 0,12$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,17 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«07» 02 2024 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 574.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *06.02.2024 11:30 - 11:43*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *06.02.2024 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 35, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 16*Код пробы (образца): *2-574.24*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Объем партии: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*Условия хранения: *Не хранилось*Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*Акт отбора: *563.24-576.24*Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,62 \pm 0,12$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,20 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«07» 02 2024 г.

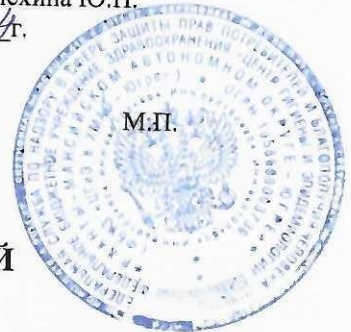

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 576.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *06.02.2024 10:45 - 10:57*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *06.02.2024 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 4а, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко 29*Код пробы (образца): *2-576.24*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Объем партии: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*Условия хранения: *Не хранилось*Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*Акт отбора: *563.24-576.24*Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,1 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,16 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«07» 02 2024 г. Мелехина Ю.Н.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 578.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *06.02.2024 11:45 - 11:57*

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *06.02.2024 14:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
Котельная по ул. Сирина 68, г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина 68

Код пробы (образца): *2-578.24*

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: *XXX*

Фактический адрес изготовителя: *XXX*

Дата изготовления: *XXX*

Объем партии: *XXX*

Номер партии: *XXX*

Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*

Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*

НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*

Условия хранения: *Не хранилось*

Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*

Акт отбора: *577.24-590.24*

Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,58 \pm 0,12$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,16 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«07» 02 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 580.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.02.2024 12:00 - 12:12Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная по ул. Менделеева 3, г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева 3Код пробы (образца): 2-580.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 577.24-590.24Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,63 \pm 0,13$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,6 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,18 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«07» 02 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 582.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *06.02.2024 12:14 - 12:25*

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *06.02.2024 14:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
Котельная по ул. Осенняя 5, г. Ханты-Мансийск, ул. Осенняя 5

Код пробы (образца): *2-582.24*

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: *XXX*

Фактический адрес изготовителя: *XXX*

Дата изготовления: *XXX*

Объем партии: *XXX*

Номер партии: *XXX*

Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*

Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*

НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*

Условия хранения: *Не хранилось*

Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*

Акт отбора: *577.24-590.24*

Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	20 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,69 \pm 0,14$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,6 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,18 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводились при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgus3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«07» 02 2024 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 584.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *06.02.2024 12:27 - 12:40*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *06.02.2024 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная "Театральный комплекс", г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 63*Код пробы (образца): *2-584.24*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*Условия хранения: *Не хранилось*Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*Акт отбора: *577.24-590.24*Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	20 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,60 \pm 0,12$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,6 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,18 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«07» 02 2024г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 586.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.02.2024 12:41 - 12:52Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.02.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная по ул. Дзержинского 30, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского 30Код пробы (образца): 2-586.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 577.24-590.24Основание для отбора: Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	20 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,59 \pm 0,12$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,7 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,19 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«04» 02 2024 г.



М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 588.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *06.02.2024 12:53 - 13:07*

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *06.02.2024 14:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
ТП № 36, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского 23

Код пробы (образца): *2-588.24*

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: *XXX*

Фактический адрес изготовителя: *XXX*

Дата изготовления: *XXX*

Объем партии: *XXX*

Номер партии: *XXX*

Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*

Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*

НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*

Условия хранения: *Не хранилось*

Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*

Акт отбора: *577.24-590.24*

Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.02.2024

Дата окончания исследования: 06.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	20 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,6 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,21 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«07» 02 2024г. Мелехина Ю.Н.

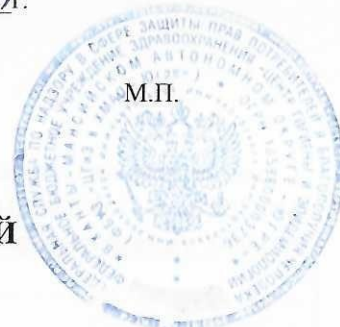

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 590.24 от 07.02.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *06.02.2024 13:10 - 13:21*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *06.02.2024 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*ТП "Спутник", г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова 27*Код пробы (образца): *2-590.24*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*Условия хранения: *Не хранилось*Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*Акт отбора: *577.24-590.24*Основание для отбора: *Заявка № 277 от 01.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 06.02.2024 14 ч. 10 мин. Дата начала исследования: 06.02.2024 Дата окончания исследования: 06.02.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,68 \pm 0,14$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,25 \pm 0,06$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С					

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола