

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя испытательного
лабораторного центра

 Хан Ю.А.
«06» 03 2024 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1329.24 от 06.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 05.03.2024 09:00 - 12:40Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 05.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

ТП "Спутник", г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова 27Код пробы (образца): 2-1329.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 1302.24-1329.24Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.					
Дата начала исследования: 05.03.2024					
Дата окончания исследования: 05.03.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	17 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,18 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм					
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С					

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя испытательного
лабораторного центра

Хан Ю.А. Хан Ю.А.
«06» 03 2024.

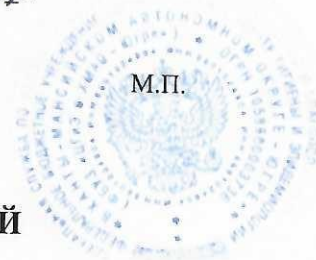

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1327.24 от 06.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *05.03.2024 09:00 - 12:40*

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *05.03.2024 14:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
ТП № 36 ул. Дзержинского 23, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского 23

Код пробы (образца): *2-1327.24*

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: *XXX*

Фактический адрес изготовителя: *XXX*

Дата изготовления: *XXX*

Объем партии: *XXX*

Номер партии: *XXX*

Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*

НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*

Условия хранения: *Не хранилось*

Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*

Акт отбора: *1302.24-1329.24*

Основание для отбора: *Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024

Дата окончания исследования: 05.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	17 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,62 \pm 0,12$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,15 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщать в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
е-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:


Врио руководителя испытательного
лабораторного центра

 Хан Ю.А.
«06» 03 2024 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1325.24 от 06.03.2024 г.

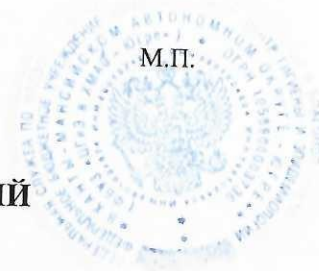

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *05.03.2024 09:00 - 12:40*

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *05.03.2024 14:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
Котельная по ул. Дзержинского 30, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского 30

Код пробы (образца): *2-1325.24*

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: *XXX*

Фактический адрес изготовителя: *XXX*

Дата изготовления: *XXX*

Объем партии: *XXX*

Номер партии: *XXX*

Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик*

Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*

НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*

Условия хранения: *Не хранилось*

Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*

Акт отбора: *1302.24-1329.24*

Основание для отбора: *Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024

Дата окончания исследования: 05.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,7 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,17 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя испытательного
лабораторного центра

 Хан Ю.А.
«06» 03 2024 г.

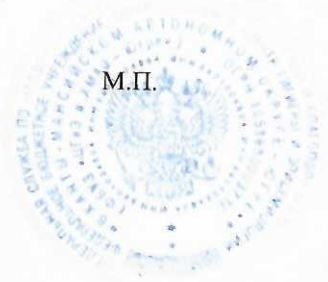

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1323.24 от 06.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 05.03.2024 09:00 - 12:40Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 05.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная "Театральный комплекс", г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 63Код пробы (образца): 2-1323.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 1302.24-1329.24Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024

Дата окончания исследования: 05.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	17 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,14 \pm 0,03$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя испытательного
лабораторного центра

 Хан Ю.А.
«06» 03 2024 г.

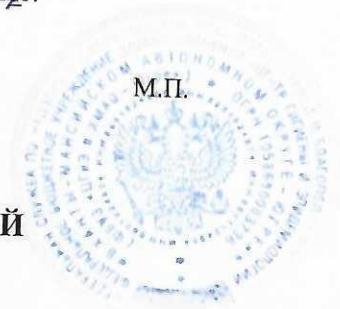

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1315.24 от 06.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 05.03.2024 09:00 - 12:40

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 05.03.2024 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): Самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 4а, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко 29

Код пробы (образца): 2-1315.24

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Объем партии: XXX

Номер партии: XXX

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXX

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)

Условия хранения: Не хранилось

Дополнительные сведения: Проба не опечатана

Акт отбора: 1302.24-1329.24

Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024

Дата окончания исследования: 05.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	20 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	2	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	2	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,75 \pm 0,15$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,21 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Чарошникова А.С.,
Химик-эксперт Ионенко З.М.,
Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы:Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428


Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя испытательного
лабораторного центра


Хан Ю.А.

«06» 03 2024 г.

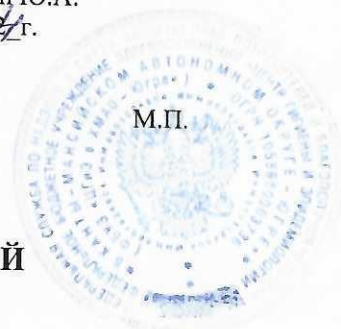

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1313.24 от 06.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *05.03.2024 09:00 - 12:40*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *05.03.2024 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 35, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 16*Код пробы (образца): *2-1313.24*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*Условия хранения: *Не хранилось*Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*Акт отбора: *1302.24-1329.24*Основание для отбора: *Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024

Дата окончания исследования: 05.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	20 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	2	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	2	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,74 \pm 0,15$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,22 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Чарошникова А.С.,
Химик-эксперт Ионенко З.М.,
Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя испытательного
лабораторного центра

 Хан Ю.А.
«06» 03 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1309.24 от 06.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 05.03.2024 09:00 - 12:40Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 05.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 26, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 70бКод пробы (образца): 2-1309.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXОбъем партии: XXXНомер партии: XXXТара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXX

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 1302.24-1329.24Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024

Дата окончания исследования: 05.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,17 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя испытательного
лабораторного центра

 Хан Ю.А.
«06» 03 2024 г.

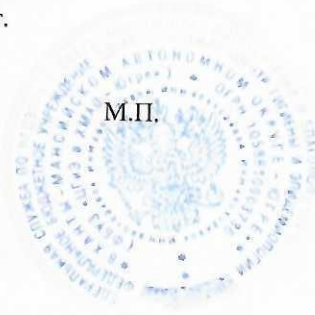

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1307.24 от 06.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *05.03.2024 09:00 - 12:40*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *05.03.2024 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 4, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко 29*Код пробы (образца): *2-1307.24*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)

Условия хранения:

Не хранилось

Дополнительные сведения:

Проба не опечатана

Акт отбора:

1302.24-1329.24

Основание для отбора:

Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024

Дата окончания исследования: 05.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,19 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя испытательного
лабораторного центра

 Хан Ю.А.
«06» 03 2024 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1303.24 от 06.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *05.03.2024 09:00 - 12:40*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *05.03.2024 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 1, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская 27а*Код пробы (образца): *2-1303.24*

Наименование изготовителя:


*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами (t +4 C)*Условия хранения: *Не хранилось*Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*Акт отбора: *1302.24-1329.24*Основание для отбора: *Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин. Дата начала исследования: 05.03.2024 Дата окончания исследования: 05.03.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	23 ± 5	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,76 \pm 0,15$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,1 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,42 \pm 0,11$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Измерение мутности проводились при длине волны падающего излучения 530 нм Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С					

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя испытательного
лабораторного центра

 Хан Ю.А.
«06» 03 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1305.24 от 06.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 05.03.2024 09:00 - 12:40

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 05.03.2024 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): Самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 2, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского 41а

Код пробы (образца): 2-1305.24

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Объем партии: XXX

Номер партии: XXX

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXX

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)

Условия хранения:

Не хранилось

Дополнительные сведения:

Проба не опечатана

Акт отбора:

1302.24-1329.24

Основание для отбора:

Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024

Дата окончания исследования: 05.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	22 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,63 \pm 0,13$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,1 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,34 \pm 0,09$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Хан Ю.А.
«06» 03 2024 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ **№ 1321.24 от 06.03.2024 г.**

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 05.03.2024 09:00 - 12:40Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 05.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная по ул. Осенняя 5, г. Ханты-МансийскКод пробы (образца): 2-1321.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 1302.24-1329.24Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.					
Дата начала исследования: 05.03.2024					
Дата окончания исследования: 05.03.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	Менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,6 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,17 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Измерение мутности проводились при длине волны падающего излучения 530 нм					
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С					

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы:Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:


Руководитель испытательного лабораторного центра


«06» 03 2024г. Хан Ю.А.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1319.24 от 06.03.2024 г.

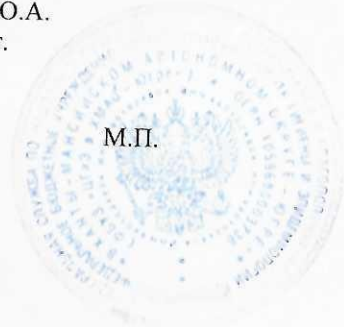

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *05.03.2024 09:00 - 12:40*

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *05.03.2024 14:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
Котельная по ул. Менделеева 3, г. Ханты-Мансийск

Код пробы (образца): *2-1319.24*

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: *XXX*

Фактический адрес изготовителя: *XXX*

Дата изготовления: *XXX*

Объем партии: *XXX*

Номер партии: *XXX*

Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*

НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*

Условия хранения: *Не хранилось*

Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*

Акт отбора: *1302.24-1329.24*

Основание для отбора: *Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024

Дата окончания исследования: 05.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,67 \pm 0,13$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,18 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fguz@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Хан Ю.А.
«06» 03 2024 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1317.24 от 06.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 05.03.2024 09:00 - 12:40Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 05.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная по ул. Сирина 68, г. Ханты-МансийскКод пробы (образца): 2-1317.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXОбъем партии: XXXНомер партии: XXXТара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: XXXНД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 1302.24-1329.24Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2024

Дата окончания исследования: 05.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,63 \pm 0,13$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,5 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,16 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fguz@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя испытательного
лабораторного центра

 Хан Ю.А.
«06» 03 2024 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1311.24 от 06.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *05.03.2024 09:00 - 12:40*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *05.03.2024 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 32, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская 136*Код пробы (образца): *2-1311.24*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *XXX*НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*Условия хранения: *Не хранилось*Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*Акт отбора: *1302.24-1329.24*Основание для отбора: *Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 05.03.2024 14 ч. 10 мин.					
Дата начала исследования: 05.03.2024					
Дата окончания исследования: 05.03.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	17 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,62 \pm 0,12$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,15 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм					
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С					

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись 

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Регистратор Кандакова Г.С.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«11» 03 2024 г.

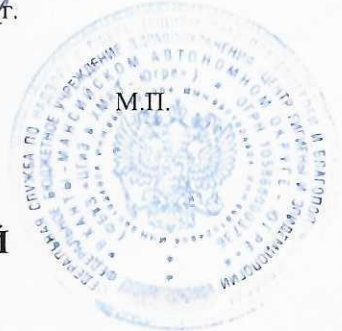

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1440.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *06.03.2024 12:20 - 12:40*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *06.03.2024 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*ТП "Храмовый комплекс", г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 29*Код пробы (образца): *2-1440.24*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*Условия хранения: *Не хранилось*Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*Акт отбора: *1413.24-1440.24*Основание для отбора: *Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,15 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«11» 03 Мелехина Ю.Н.
2024 г.

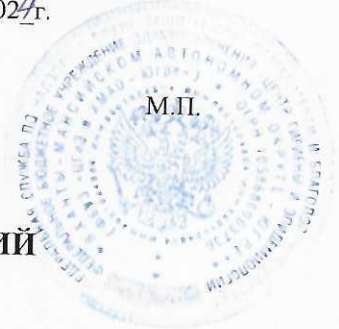

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1438.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.03.2024 12:00 - 12:15Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

ТП № 19, г. Ханты-Мансийск, ул. Посадская 11Код пробы (образца): 2-1438.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXОбъем партии: XXXНомер партии: XXXТара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)

Условия хранения:

Не хранилось

Дополнительные сведения:

Проба не опечатана

Акт отбора:

1413.24-1440.24

Основание для отбора:

Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,19 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестата	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	 С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,
Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«11» 03 2024 г.

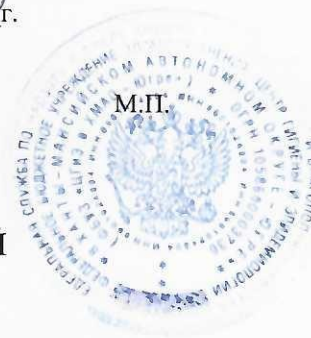

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1436.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.03.2024 11:45 - 11:57Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная "ОПНД", г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 106Код пробы (образца): 2-1436.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 1413.24-1440.24Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	20 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,68 \pm 0,14$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,22 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы:Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«11» 13 2024 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1434.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.03.2024 11:30 - 11:42Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная "ДК Октябрь", г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского 7Код пробы (образца): 2-1434.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 1413.24-1440.24Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	16 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,13 \pm 0,03$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы:Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fguz@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«11» 03 2024 г.

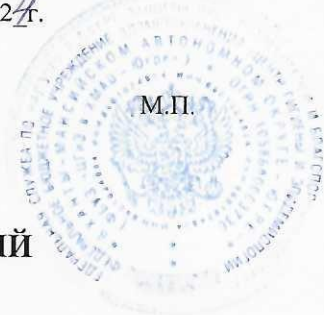

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1432.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.03.2024 11:15 - 11:27Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная "комплекс ВУЗ", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 16Код пробы (образца): 2-1432.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 1413.24-1440.24Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	20 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,64 \pm 0,13$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,3 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,18 \pm 0,05$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«11» 03 2024 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1430.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.03.2024 11:00 - 11:12

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.2024 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): Самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная по ул. Рябиновая, г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая

Код пробы (образца): 2-1430.24

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Объем партии: XXX

Номер партии: XXX

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию XXX

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)

Условия хранения:

Не хранилось

Дополнительные сведения:

Проба не опечатана

Акт отбора:

1413.24-1440.24

Основание для отбора:

Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,61 \pm 0,12$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,14 \pm 0,03$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«11» 03 2024 г.

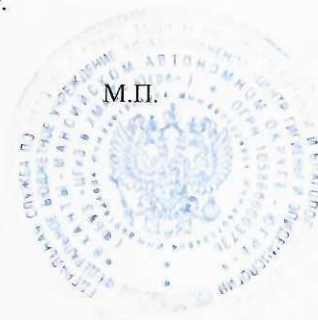

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1428.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.03.2024 10:45 - 10:57Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 29, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 49аКод пробы (образца): 2-1428.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 1413.24-1440.24Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	17 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,15 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«11» 03 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1426.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.03.2024 10:30 - 10:42Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 16, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 89аКод пробы (образца): 2-1426.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 1413.24-1440.24Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,6 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,17 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы:Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«11» 03 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1424.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.03.2024 10:15 - 10:27Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 15, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина 20Код пробы (образца): 2-1424.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 1413.24-1440.24Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	менее 0,58	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,6 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,13 \pm 0,03$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«11» 03 2024 г. Мелехина Ю.Н.

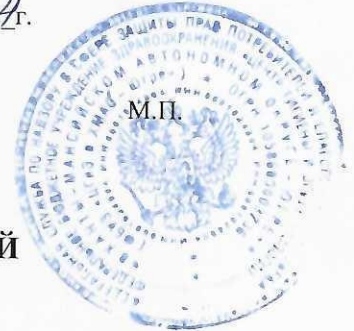

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1422.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:
АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81*

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *06.03.2024 10:00 - 10:12*

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *06.03.2024 14:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Самодоставка*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
Котельная № 10, г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская 7

Код пробы (образца): *2-1422.24*

Наименование изготовителя:
XXX

Юридический адрес изготовителя: *XXX*

Фактический адрес изготовителя: *XXX*

Дата изготовления: *XXX*

Объем партии: *XXX*

Номер партии: *XXX*

Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*

Условия хранения: *Не хранилось*

Дополнительные сведения: *Проба не опечатана*

Акт отбора: *1413.24-1440.24*

Основание для отбора: *Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору*

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.					
Дата начала исследования: 06.03.2024					
Дата окончания исследования: 06.03.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	21 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,76 \pm 0,15$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,7 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,28 \pm 0,07$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм					
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С					

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись  

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fguz@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«11» 03 2024 г.

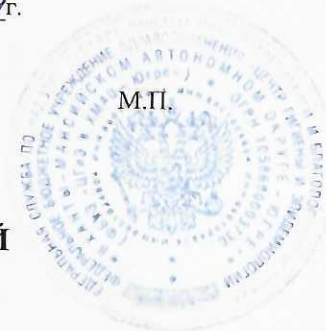

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1420.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.03.2024 09:45 - 09:57Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 9, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 74Код пробы (образца): 2-1420.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию XXX

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)

Условия хранения:

Не хранилось

Дополнительные сведения:

Проба не опечатана

Акт отбора:

1413.24-1440.24

Основание для отбора:

Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	21 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,74 \pm 0,15$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,6 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,29 \pm 0,07$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Чарошникова А.С., Химик-эксперт Первушина И.М.	Подпись  

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы:Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«11» 03 2024 г.

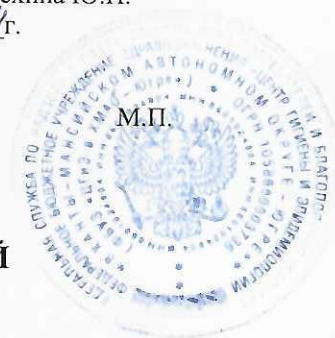

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1418.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.03.2024 09:30 - 09:42Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 7, г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского 19Код пробы (образца): 2-1418.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: Не хранилосьДополнительные сведения: Проба не опечатанаАкт отбора: 1413.24-1440.24Основание для отбора: Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	18 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,62 \pm 0,12$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,17 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы: Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«11» 03 2024 г. Мелехина Ю.Н.

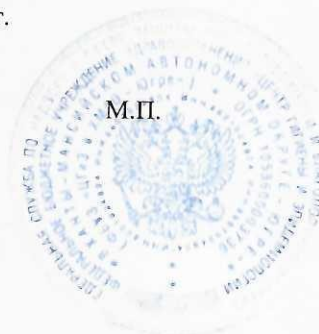

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1416.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.03.2024 09:15 - 09:27Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 5, г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная 7Код пробы (образца): 2-1416.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

XXX

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами (t +4 C)

Условия хранения:

Не хранилось

Дополнительные сведения:

Проба не опечатана

Акт отбора:

1413.24-1440.24

Основание для отбора:

Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	20 ± 4	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	1	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,63 \pm 0,13$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,17 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

(Код формы:Ф.02.19.12.2023, Издание №5)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«11» 03 2024 г. Мелехина Ю.Н.

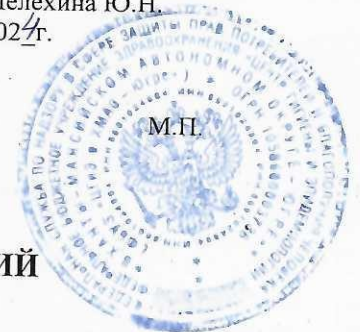

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1414.24 от 11.03.2024 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, e-mail: uts@uts-hm.ruЮридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 06.03.2024 09:00 - 09:12Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 06.03.2024 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): СамодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 3, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 58Код пробы (образца): 2-1414.24

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXОбъем партии: XXXНомер партии: XXXТара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)

Условия хранения:

Не хранилось

Дополнительные сведения:

Проба не опечатана

Акт отбора:

1413.24-1440.24

Основание для отбора:

Заявка № 583 от 29.02.2024 г. По договору

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 06.03.2024 14 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2024

Дата окончания исследования: 06.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	16 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность	$0,70 \pm 0,14$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	От 6,0 до 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	$0,16 \pm 0,04$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2

Измерение мутности проводились при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)	0,05 единицы рН	B652515199	С-ВЯ/05-04-2023/236650654	04.04.2024
2	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KRX 2209 2208 062	№ С-ВО/31-05-2023/250175422	30.05.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Чарошникова А.С.,

Химик-эксперт Первушина И.М.

Подпись

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола