

(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: epid\_fgu3@xmao.su  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

  
«04» 04 Мелехина Ю.Н.  
2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1504.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 03.04.2023 10:00 - 13:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 03.04.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

ТП "Спутник", г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 27

Код пробы (образца): 2/1-1504.23

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Объем партии: XXX

Номер партии: XXX

Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию XXX

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: проба не опечатана

Акт отбора: 1491.23-1504.23

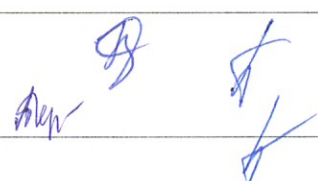
Основание для отбора: Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 2                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 2                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,79 \pm 0,16$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,5 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,30 \pm 0,07$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                                                    |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Низамеев М.С.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                                                             | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

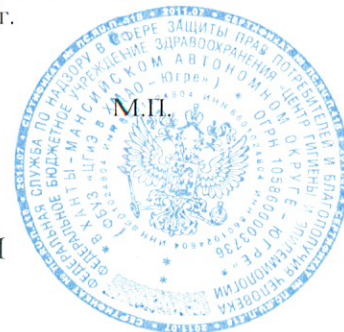
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

  
«04» 04 2023 г. Мелехина Ю.Н.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1502.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *03.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *03.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Тепловой пункт № 36, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 23*Код пробы (образца): *2/1-1502.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Объем партии: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1491.23-1504.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Сг – Со)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 2                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 2                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | менее 0,58                                           | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $8,5 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,23 \pm 0,06$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Исследования проводили:                                                                                            |         |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Низамеев М.С.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                                                             | Подпись |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fguz@xmao.su](mailto:epid_fguz@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

  
«04» 04 2023 г. Мелехина Ю.Н.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1500.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 03.04.2023 10:00 - 13:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 03.04.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная по ул. Дзержинского, 30, г. Ханты-Мансийск

Код пробы (образца): 2/1-1500.23

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Номер партии: XXX

Объем партии: XXX

Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами

Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: проба не опечатана

Акт отбора: 1491.23-1504.23

Основание для отбора: Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,61 \pm 0,12$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,4 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,21 \pm 0,05$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Исследования проводили:                                                            |         |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                             | Подпись |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

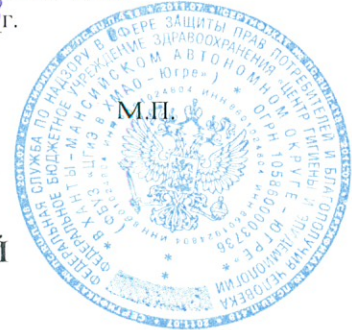
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fguz@xmao.su](mailto:epid_fguz@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.  
«04» 04 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1498.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, uts@uts-hm.ru*

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 03.04.2023 10:00 - 13:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 03.04.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная "Театральный комплекс", г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 63*

Код пробы (образца): 2/1-1498.23

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1491.23-1504.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 2                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 2                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,70 \pm 0,14$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,4 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,21 \pm 0,05$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Исследования проводили:                                                                                            |         |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Низамеев М.С.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                                                             | Подпись |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

  
«04» 04 2023 г. Мелехина Ю.Н.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1496.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *03.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *03.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная по ул. Осенняя, 5, г. Ханты-Мансийск*Код пробы (образца): *2/1-1496.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1491.23-1504.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Сг – Со)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,73 \pm 0,15$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,4 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,22 \pm 0,06$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                             | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

  
«04» 04 Мелехина Ю.Н.  
2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1494.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *03.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *03.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная по ул. Менделеева, 3, г. Ханты-Мансийск*Код пробы (образца): *2/1-1494.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1491.23-1504.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $18 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Сг – Со)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,78 \pm 0,16$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,4 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,11 \pm 0,03$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| Исследования проводили:                                                            |  |         |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. |  | Подпись |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                             |  | Подпись |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

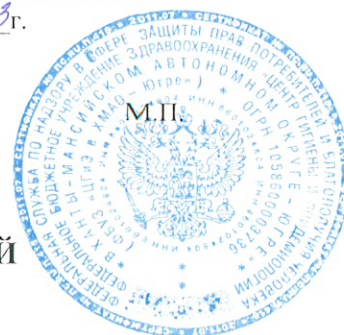
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fguz@xmao.su](mailto:epid_fguz@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.  
« 04 » 04 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1492.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *03.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *03.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная по ул. Сирина, 68б, г. Ханты-Мансийск*Код пробы (образца): *2/1-1492.23*


Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1491.23-1504.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Сг – Со)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,60 \pm 0,12$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,4 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,20 \pm 0,05$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Исследования проводили:                                                            |         |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                             | Подпись |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgus3@xmao.su](mailto:epid_fgus3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

  
«04» 04

Мелехина Ю.Н.  
2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1490.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *03.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *03.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 4а, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 29*Код пробы (образца): *2/1-1490.23*


Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1477.23-1490.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*


ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:



Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Сг – Со)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,71 \pm 0,14$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,4 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,17 \pm 0,04$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                             | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.  
«04» 04 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1488.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *03.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *03.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 35, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 16*Код пробы (образца): *2/1-1488.23*


Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:


НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1477.23-1490.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $19 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,65 \pm 0,13$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,4 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,19 \pm 0,05$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                             | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510428

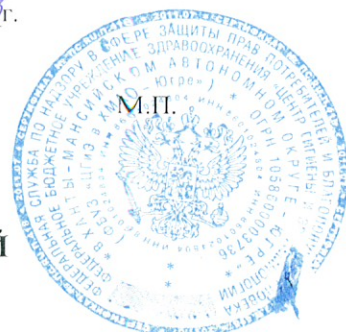
Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: epid\_fguz@xmao.su  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра



Мелухина Ю.Н.  
2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1486.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 03.04.2023 10:00 - 13:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 03.04.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 32, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 13б

Код пробы (образца): 2/1-1486.23

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Номер партии: XXX

Объем партии: XXX

Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами


Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: проба не опечатана

Акт отбора: 1477.23-1490.23

Основание для отбора: Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору


ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:



Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                                                                                                |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.<br>Дата начала исследования: 03.04.2023<br>Дата окончания исследования: 03.04.2023                  |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                                                                                                | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                                                                                                    | Цветность                  | $18 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Сг – Со)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                                                                                                    | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                                                                                                    | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                                                                                                    | Мутность                   | $0,62 \pm 0,12$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                                                                                                    | Водородный показатель (рН) | $7,5 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                                                                                                    | Железо общее               | $0,23 \pm 0,06$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм<br>Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                             | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

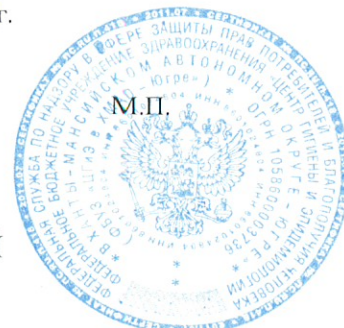
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fguz@xmao.su](mailto:epid_fguz@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

  
«04» 04 Мелехина Ю.Н.  
2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1484.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *03.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *03.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 26, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 70б*Код пробы (образца): *2/1-1484.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:



НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1477.23-1490.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $16 \pm 3$                                           | не более 20            | градусов цветности (Сг – Со)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,58 \pm 0,12$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,3 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,16 \pm 0,04$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                             | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fguz@xmao.su](mailto:epid_fguz@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

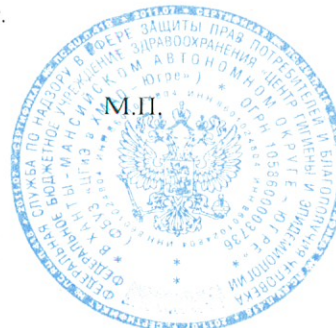
## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

*Мелехина Ю.Н.*  
«04» 04 2023 г.

Мелехина Ю.Н.

2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1482.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 03.04.2023 10:00 - 13:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 03.04.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 4, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 29

Код пробы (образца): 2/1-1482.23

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Номер партии: XXX

Объем партии: XXX

Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию XXX

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами

Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: проба не опечатана

Акт отбора: 1477.23-1490.23

Основание для отбора: Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

*Регистратор*  
Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | ИД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $19 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Сг – Со)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 2                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 2                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,73 \pm 0,15$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,3 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,22 \pm 0,05$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Исследования проводили:                                                                                            |         |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Низамеев М.С.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                                                             | Подпись |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

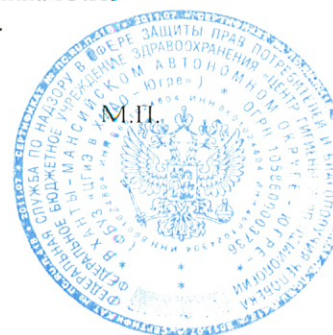
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fguz@xmao.su](mailto:epid_fguz@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

  
«04» 04 2023 г. Мелехина Ю.Н.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1480.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *03.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *03.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 2, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 41а*Код пробы (образца): *2/1-1480.23*


Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1477.23-1490.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:



Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $19 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Сг – Со)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 2                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 2                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,80 \pm 0,16$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,1 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,21 \pm 0,05$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Исследования проводили:                                                                                            |         |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Низамеев М.С.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                                                             | Подпись |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

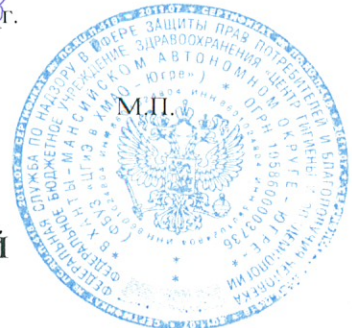
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fguz@xmao.su](mailto:epid_fguz@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.  
« 04 » 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1478.23 от 04.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *03.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *03.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 1, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 27а*Код пробы (образца): *2/1-1478.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1477.23-1490.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Регистратор Кандакова Г.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 03.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 03.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 03.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $19 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 2                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 2                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,89 \pm 0,18$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,1 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,23 \pm 0,06$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Исследования проводили:                                                                                            |         |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Низамеев М.С.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись |
| Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                                                             | Подпись |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

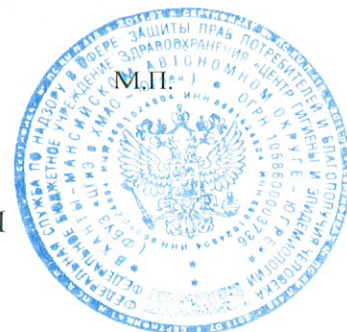
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.  
«05» 04 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1568.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *04.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *04.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*ТП "Храмовый комплекс", г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 29*Код пробы (образца): *2/1-1568.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1555.23-1568.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,86 \pm 0,17$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,4 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,30 \pm 0,08$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись   |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fguz@xmao.su](mailto:epid_fguz@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

«15» 04 Мелехина Ю.Н.  
2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1566.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 04.04.2023 10:00 - 13:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 04.04.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

ТП № 19, г. Ханты-Мансийск, ул. Посадская, 11

Код пробы (образца): 2/1-1566.23

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Номер партии: XXX

Объем партии: XXX

Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: проба не опечатана

Акт отбора: 1555.23-1568.23


Основание для отбора: Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

И.М. Баширов Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,61 \pm 0,12$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,4 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,26 \pm 0,07$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы:Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.  
«05» 04 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1564.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *04.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *04.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная "ОПНД", г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106*Код пробы (образца): *2/1-1564.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

ИТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

ИД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1555.23-1568.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:



Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,96 \pm 0,19$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,3 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,27 \pm 0,07$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Исследования проводили:                                                            |         |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы:Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.  
«05» 04 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1562.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *04.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *04.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная "ДК Октябрь", г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7*Код пробы (образца): *2/1-1562.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1555.23-1568.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*


ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:



Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                                                                                                |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.<br>Дата начала исследования: 04.04.2023<br>Дата окончания исследования: 04.04.2023                  |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                                                                                                | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределенность | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                                                                                                    | Цветность                  | $19 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                                                                                                    | Запах при 20 °С            | 0                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                                                                                                    | Запах при 60 °С            | 0                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                                                                                                    | Мутность                   | $0,83 \pm 0,17$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                                                                                                    | Водородный показатель (рН) | $7,1 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                                                                                                    | Железо общее               | $0,15 \pm 0,04$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм<br>Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись   |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГнЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.  
«05» 04 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1560.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *04.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *04.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная "Комплекс ВУЗ", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16*Код пробы (образца): *2/1-1560.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1555.23-1568.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | менее 0,58                                           | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,3 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,22 \pm 0,05$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.  
«05» 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1558.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *04.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *04.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная по ул. Рябиновая, г. Ханты-Мансийск*Код пробы (образца): *2/1-1558.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:


НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1555.23-1568.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | менее 0,58                                           | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (pH) | $7,3 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц pH                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,21 \pm 0,05$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы pH | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fguz@xmao.su](mailto:epid_fguz@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

 Мелехина Ю.Н.  
«05» 04 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1556.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 04.04.2023 10:00 - 13:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 04.04.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 29, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 49а

Код пробы (образца): 2/1-1556.23

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Номер партии: XXX

Объем партии: XXX

Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

ИТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

ИД на продукцию XXX

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: проба не опечатана

Акт отбора: 1555.23-1568.23

Основание для отбора: Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:



Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $19 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,61 \pm 0,12$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,3 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,23 \pm 0,06$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы:Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

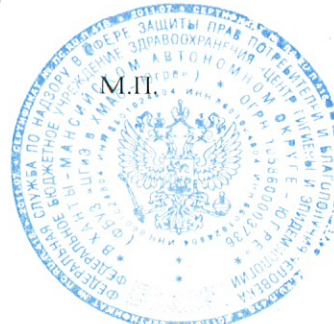
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.  
«05» 04 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1554.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, uts@uts-hm.ru*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *04.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *04.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 16, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 89а*Код пробы (образца): *2/1-1554.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1541.23-1554.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $19 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 0                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 0                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | менее 0,58                                           | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,0 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,21 \pm 0,05$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Исследования проводили:                                                            |         |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fguz@xmao.su](mailto:epid_fguz@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра



Мелехина Ю.Н.

2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1552.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *04.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *04.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 15, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20*Код пробы (образца): *2/1-1552.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1541.23-1554.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:


 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $16 \pm 3$                                           | не более 20            | градусов цветности (Сг – Со)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 0                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 0                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | менее 0,58                                           | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,1 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,16 \pm 0,04$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы:Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: epid\_fgu3@xmao.su  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

*Ю.Н. Мелехина*  
«05» 04 2023 г.

Мелехина Ю.Н.  
2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1550.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, uts@uts-hm.ru

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 04.04.2023 10:00 - 13:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 04.04.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 10, г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 7

Код пробы (образца): 2/1-1550.23

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Объем партии: XXX

Номер партии: XXX

Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию XXX

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: проба не опечатана

Акт отбора: 1541.23-1554.23


Основание для отбора: Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

*И.М. Баширов*  
Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $18 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | менее 0,58                                           | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,1 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,24 \pm 0,06$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

*М.П.*  
«05» 04 2023 г.

Мелехина Ю.Н.  
2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1548.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 04.04.2023 10:00 - 13:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 04.04.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): самодоставка

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Комплекс № 9, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 74

Код пробы (образца): 2/1-1548.23

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Объем партии: XXX

Номер партии: XXX

Объем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3

Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

ИТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

ИД на продукцию XXX

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: проба не опечатана

Акт отбора: 1541.23-1554.23

Основание для отбора: Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору


ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

*И.М. Баширов*

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $17 \pm 3$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | менее 0,58                                           | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,1 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,24 \pm 0,06$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

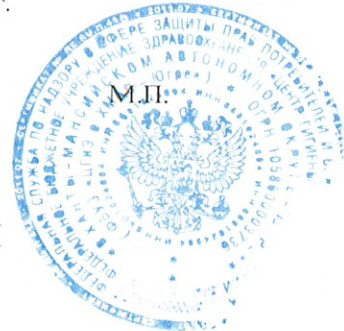
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.  
«05» 04 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1546.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *04.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *04.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 7, г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, 19*Код пробы (образца): *2/1-1546.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1541.23-1554.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $19 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | менее 0,58                                           | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,2 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,16 \pm 0,04$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись  |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

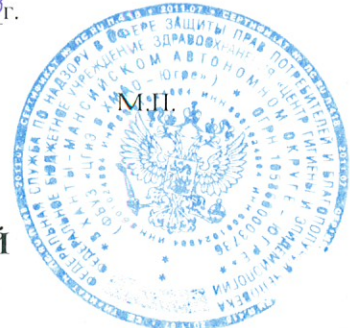
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелухина Ю.Н.  
«05» 04 2023 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 1544.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

*Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения*

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

*АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *04.04.2023 10:00 - 13:00*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *04.04.2023 14:00*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *самодоставка*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

*АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81*

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*Котельная № 5, г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, 7*Код пробы (образца): *2/1-1544.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль-стекло, пластик.*

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *проба не опечатана*Акт отбора: *1541.23-1554.23*Основание для отбора: *Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору*


ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:



Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $20 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Cr – Co)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 1                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,69 \pm 0,14$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,2 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,21 \pm 0,05$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводили:                                                            |                                                                                               |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись   |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



(Код формы:Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

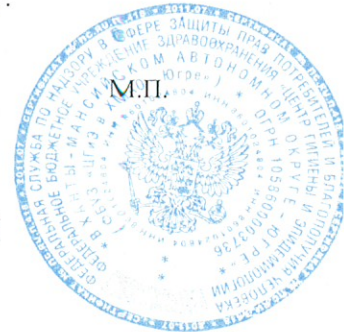
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес осуществления деятельности:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Телефон, факс: 8(3467)359707  
e-mail: [epid\\_fgu3@xmao.su](mailto:epid_fgu3@xmao.su)  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.  
«15» 04 2023 г.



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1542.23 от 05.04.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

АО "УТС", ИНН 8601058850, телефон 83467326971, [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru)Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 04.04.2023 10:00 - 13:00Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 04.04.2023 14:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): самодоставкаЦель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АО "УТС", г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Котельная № 3, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 58Код пробы (образца): 2/1-1542.23

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 1,0 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3; 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль-стекло, пластик.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб:

НД на продукцию XXXУсловия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементамиУсловия хранения: не хранилосьДополнительные сведения: проба не опечатанаАкт отбора: 1541.23-1554.23Основание для отбора: Заявка № 754 от 30.03.23 г. По договору

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск                     |                            |                                                      |                        |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Дата поступления пробы: 04.04.2023 14 ч. 10 мин.                          |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата начала исследования: 04.04.2023                                      |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Дата окончания исследования: 04.04.2023                                   |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| № п/п                                                                     | Определяемые показатели    | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения             | НД на методы исследований  |
| 1                                                                         | Цветность                  | $19 \pm 4$                                           | не более 20            | градусов цветности (Сг — Со)  | ГОСТ 31868-2012 п. 5       |
| 2                                                                         | Запах при 20 °С            | 0                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 3                                                                         | Запах при 60 °С            | 0                                                    | не более 2             | баллов                        | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
| 4                                                                         | Мутность                   | $0,67 \pm 0,13$                                      | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup> по каолину | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6     |
| 5                                                                         | Водородный показатель (рН) | $7,3 \pm 0,2$                                        | от 6,0 до 9,0          | единиц рН                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97    |
| 6                                                                         | Железо общее               | $0,18 \pm 0,05$                                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>            | ГОСТ 4011-72 п. 2          |
| Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм |                            |                                                      |                        |                               |                            |
| Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С   |                            |                                                      |                        |                               |                            |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. |                                                                   |                 |                 |                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                         | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность     | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1                                                                             | Спектрофотометр UNICO 2100                                        | 1 %             | KR1303 1305 018 | С-ВЯ/23-08-2022/180544659                          | 22.08.2023                          |
| 2                                                                             | Анализатор жидкости Seven Compact (мод. S220)                     | 0,05 единицы рН | B652515199      | С-ВЯ/21-04-2022/151010243                          | 20.04.2023                          |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Исследования проводили:                                                            |         |
| Должность, Ф.И.О.<br>Химик-эксперт Прасолова И.А.,<br>Химик-эксперт Первушина И.М. | Подпись |
| Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией<br>Прасолова И.А.                              | Подпись |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола